



VZOROVÉ KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY d32 - KOMPLET

STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘAD Z TRUB PE, PVC - PRO VODOVODNÍ ŘADY OD d90 DO d225, PN16

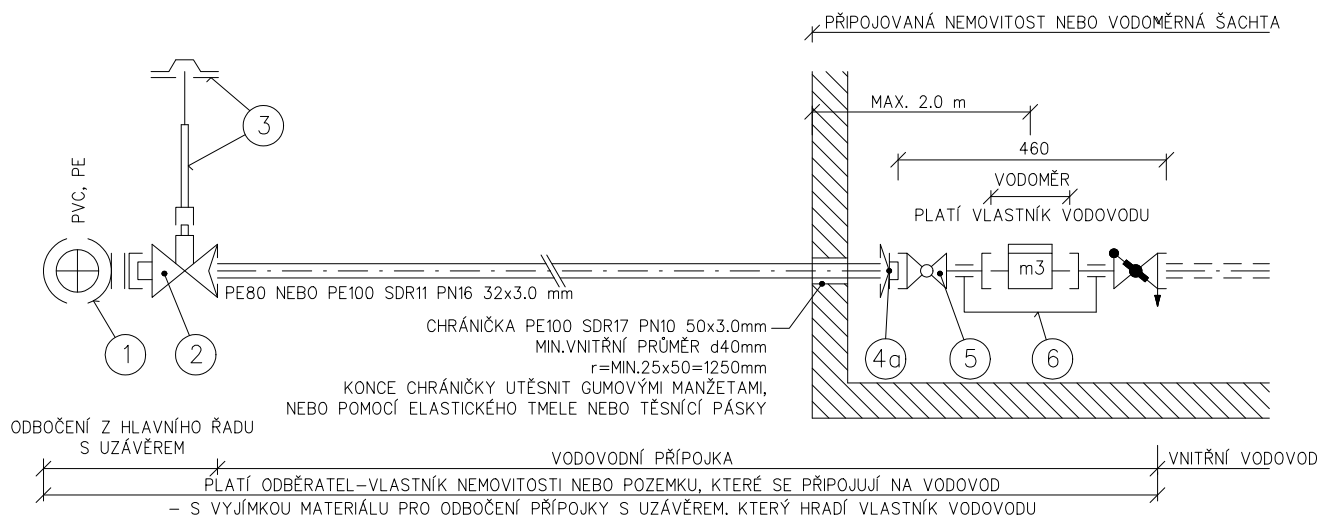

POZ.	POPIS	OZNAČENÍ TYPU	OBJ. ČÍSLO	DODAVATEL
1	NAVRTÁVACÍ PAS HAKU ZAK UZAVÍRACÍ S PRYŽ.VLOŽKOU PRO PLAST.POTR.	HAKU ZAK 34	5320 XXX 03400	HAWLE
2	ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ZAK S ISO SPOJKOU PRO PE POTRUBÍ	ISO-ZAK GGG DN1\"/d32	281003203416	HAWLE
3	TELESKOPIČKÁ ZEMNÍ SOUPRAVA S PLOVOUCÍM POKLOPEM RENKO	RENKO	R6 XX	HAWLE
4a 4b	PŘÍPOJENÍ ZE STĚNY - TRUBNÍ FITINKA ISO - VNĚJŠÍ ZÁVIT PŘÍPOJENÍ Z PODLAHY - TRUBNÍ FITINKA ISO - KOLENO 90st.	PRO d32 - ISO d32/1\" PRO d32 - ISO d32/1\"	PRO d32-6120 z POM PRO d32-6460 z GGG400	HAWLE ARMATURY s.r.o. HAWLE ARMATURY s.r.o.
5	PŘÍMÝ KULOVÝ VENTIL VNITŘNÍ/VNITŘNÍ 1\" S MOTÝLKEM	4 CIM 14	4 CIM 14 1\"	ATJ special s.r.o.
6	VODOMĚRNÁ SESTAVA SE ŠROUBENÍM DN 25, Qn 2.5 ŠIKMÝ VENTIL DN 25, 1\" VNITŘNÍ ZÁVIT SE ZP.KLAPKOU A VYPOUŠTĚNÍM	-	SP7673.16.25Q25 SP1507.25	MEIBES s.r.o. MEIBES s.r.o.

XXX = PRŮMĚR POTRUBÍ HLAVNÍHO ŘADU (d90-090, d110-110, d160-160, d225-225)
XX = VÝŠKA ZEMNÍ SOUPRAVY (1.10-1.80m-01, 1.35-2.25m-11, 0.85-1.35m-12, 0.65-1.10m-13)

DOKUMENTACE OPRAVY				PROJEKTANT	
ZODPOV. PROJEKTANT	HIP	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 Ing. Vítězslav Pruša manž.Curieových 657 674 01 Třebíč mob. 724 950 623 email: prusa@aqua-ing.cz	
ING. EVA TOMŠÍČKOVÁ	ING. EVA TOMŠÍČKOVÁ	ING. EVA TOMŠÍČKOVÁ	ING. VÍTĚZSLAV PRUŠA		
MÍSTO STAVBY:	k.ú. Náměšť nad Oslavou			DATUM	listopad/2021
KRAJ:	VYSOČINA			FORMÁT	A4
OBJEDNATEL:	Vodovody a kanalizace, svazek, Kubišova 1172, 674 01 Třebíč, IČO 60418885			ČÍSLO ZAKÁZKY	07/10/2021
NÁZEV STAVBY:	Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Náměšti n.O. ulice Palackého			MĚŘÍTKO	-
NÁZEV OBJEKTU:	SO-02. VODOVOD			ČÍSLO PARÉ:	ČÍSLO VÝKRESU: 2.4
NÁZEV VÝKRESU:	VZOROVÉ KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY				