




ŘEZ A-A

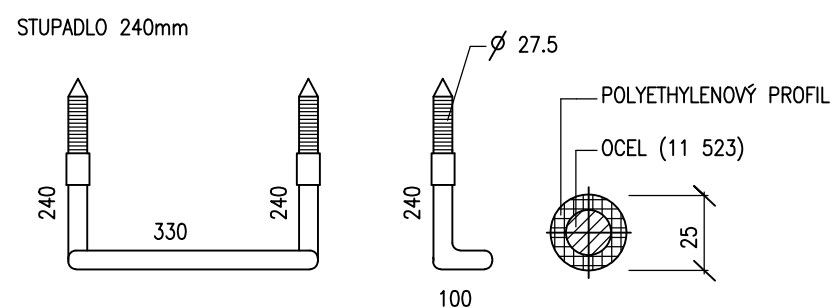


ŘEZ B-B



ŘEZ C-C

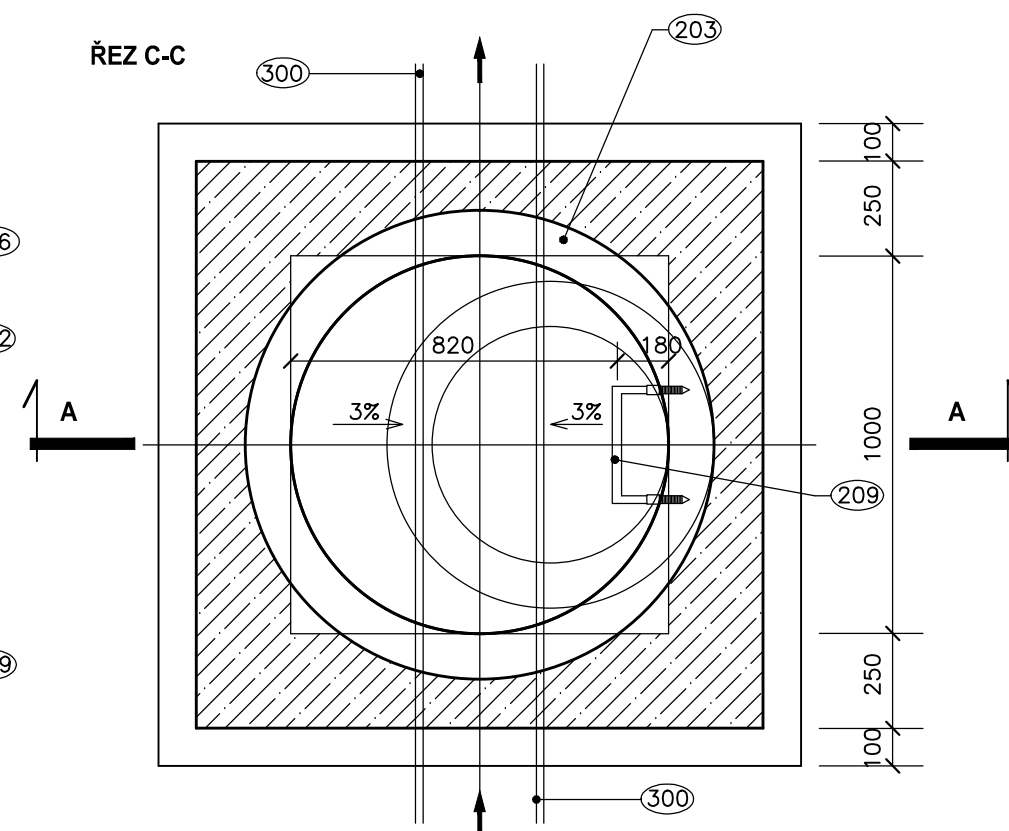

ŘEZ D-D

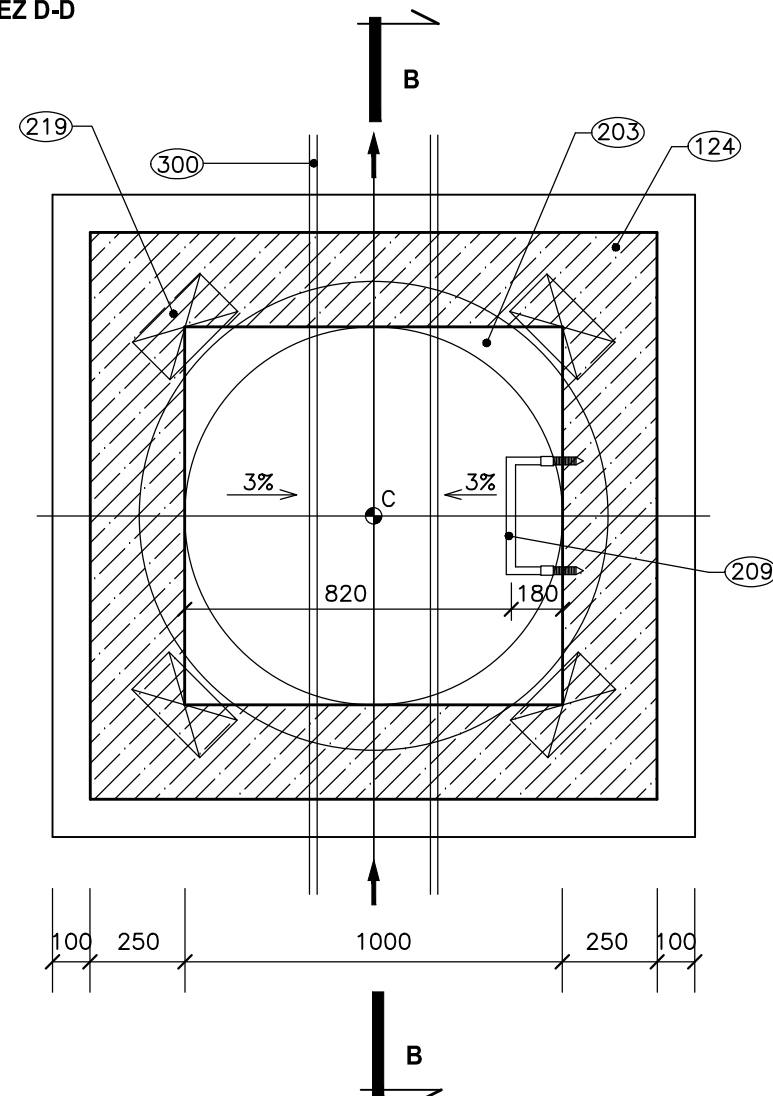

DN	a	b	c	d	e	f
200	150	21	200	650	400	100
250	150	25	250	700	375	100
300	150	27	300	750	350	100
400	200	43	400	900	300	100
500	250	41	500	1050	250	100
600	250	44	600	1150	200	100

- KAMENINOVÝ PŮLŽÁBEK BUDE ROZŘEŽÁN NA PŘÍSLUŠNÝ POČET SEGMENTŮ, ZE KTERÝCH BUDOU VYTVOŘENY OBLUKY V LOMOVÝCH ŠACHTÁCH (min.POČET SEGMENTŮ JSOU 4ks)
- V PŘECHODOVÉ SKRUŽI BUDE JEDNO STUPADLO KAPSOVÉ A KRAMLOVÉ STUPADLO S OCELOVÝM JÁDREM A BE POKLAKEM SE ZKRÁCENOU DĚLKOU
- PŘECHODOVÁ SKRUŽ MŮŽE BÝT V ZÁVISLOSTI NA HLBOUCE ŠACHTY NAHAZENÁ ZAKRYTOU DESKOU DN1000/625
- VŠECHNY REVIZNÍ ŠACHTY BUDOU MÍT NAD PŘECHODOVOU SKRUŽÍ MIN. JEDEN VÝCHOVNÁVACÍ PRSTENEC

109 PODKLADNÍ BETON C12/15
117 BETON HOUŽEVNATÝ S ČEDIČOVÝM KAMENIVEM C30/37 XA1
119 VYSPRAVENÍ A ZATŘENÍ SPÁR MEZI SKRUŽEMI VHDNÝM TMELEM, NAPŘ. ERGELIT
124 BETON PROSTÝ C30/37 XA1
153 HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP
159 ZHUTNĚNÝ ZÁSYP (V KOMUNIKACI ŠTĚRKOPÍSKEM,ZRNA DO 30mm)
176 OBNOVA POVRCHU
200 PŘECHODOVÁ SKRUŽ BETONOVÁ DN1000/625 S TĚSNĚNÍM
202 VYROVNÁVACÍ PRSTENEC DN625, h=40,60,80,100mm, SPOJENÍ SE SKRUŽÍ
ČI POKLOPEM POMOCÍ SPECIÁLNÍ MALTY S PEVNOSTÍ min. 45 MPa
203 BETONOVÁ SKRUŽ ROVNÁ S PRÝŽOVÝM TĚSNĚNÍM,
DN1000, h=250,500,1000 mm
205 KANALIZAČNÍ POKLOP ŠACHTOVÝ DN600 BEZ ODVĚTRÁNÍ Z LITINY
209 KRAMLOVÉ STUPADLO S OCELOVÝM JÁDREM A PE POVLAKEM
ZABUDOVANÉ DO SKRUŽÍ PŘI VÝROBĚ
212 KAPSOVÉ STUPADLO – PLOSTOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
215 PŮLŽÁBEK DN DOLNÍHO (VĚTŠÍHO) PROFILU
219 KANALIZAČNÍ CIHLA KLINGER–DOZDĚNÍ CIHLAMI OD 1/2 PROFILU DO VÝŠKY PROFILU
220 ROZPINÁVÉ TĚSNĚNÍ
300 KANALIZAČNÍ POTRUBÍ

Rev. č.	Datum	Schválil	Stručný popis změn

KOOPERACE V PROFESI	-	tel.: -
-	-	e-mail: -
PRO DUIS s.r.o.	-	IČO: -

				DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, 612 00 Brno E-mail: duis@duis.cz www.duis.cz	
Vypracoval:	Projektant: Ing. Klímová	Hl.ing.projektu: Ing. Klímová	Tech. kontrola: Ing. Vach		
Objednatel: Vodovody a kanalizace Třebíč		Investor: Vodovody a kanalizace Třebíč		Formát:	3 A4
Akce: <div style="text-align: center;"> <h1>ČOV OPATOV</h1> <h1>INTENZIFIKACE</h1> </div>				Datum:	10/2024
				Stupeň:	DPS
				Soubor:	Opatov DPS
				Měřítko:	—
Příloha: VZOROVÁ ŠACHTA NA STÁVAJÍCÍM POTRUBÍ				Číslo zakázky: 1309	Č.přílohy: D.1-4.6.5