



POHLED PŘEDNÍ M 1:100

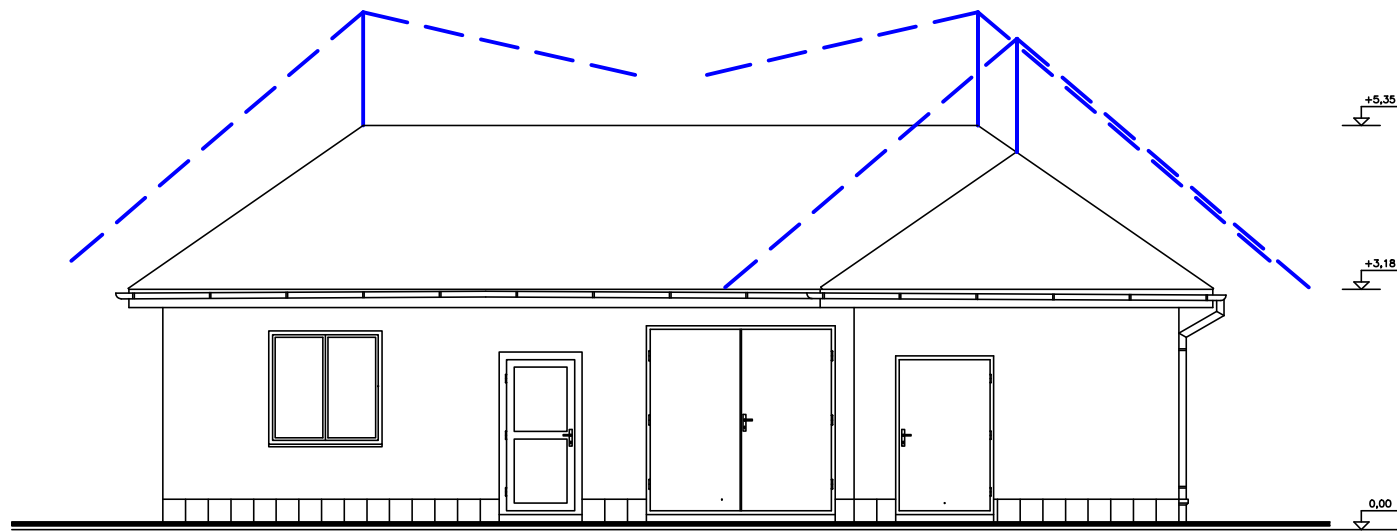

POHLED LEVÝ M 1:100

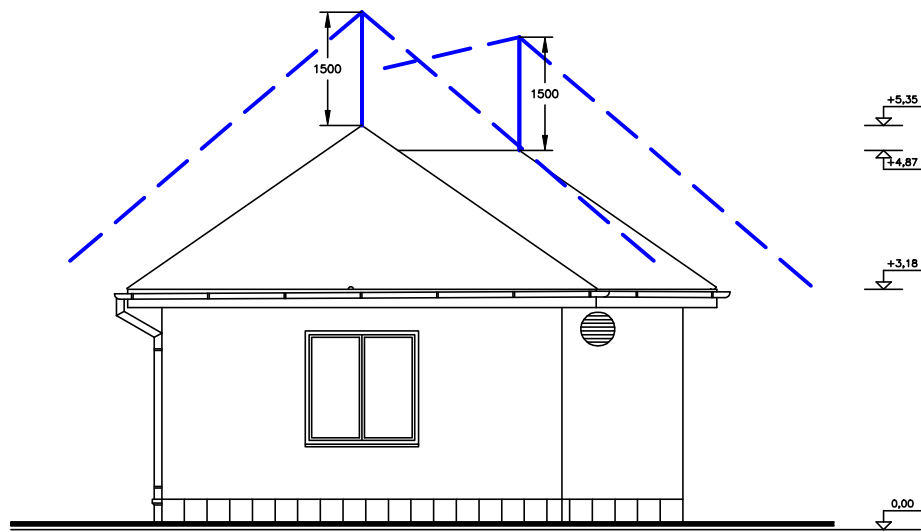


MATERIÁL

- 03 – Jímací tyč s rovným koncem 1,5 AlMgSi
- 03 – Podpěra jímací tyče hromosvodu na hřeben
- 50 – Podpěra vedení hromosvodu na hřeben
- 12 – Podpěra vedení hromosvodu pod střešní krytinu
- 12 – Podpěra vedení hromosvodu plastová do zdi
- 06 – Svorka okapová
- 06 – Svorka na okapové svody
- 06 – Svorka zkušební
- 06 – Svorka spojovací paska – drát
- 06 – Štítek označení č.1 plast
- 06 – Ochrany úhelník 1,7m
- 12 – Držák ochrany úhelníku 20cm
- 20 – Svorka spojovací
- 20 – Svorka křížová

OU1.7 + 2xDOUa-20
SOc + SR3b + SZa
3xST s páskou
ŠTÍTEK č. 1

OU1.7 + 2xDOUa-20
SOc + SR3b + SZa
3xPV 1p-55
ŠTÍTEK č. 1

OU1.7 + 2xDOUa-20
SOc + SR3b + SZa
3xST s páskou
ŠTÍTEK č. 1

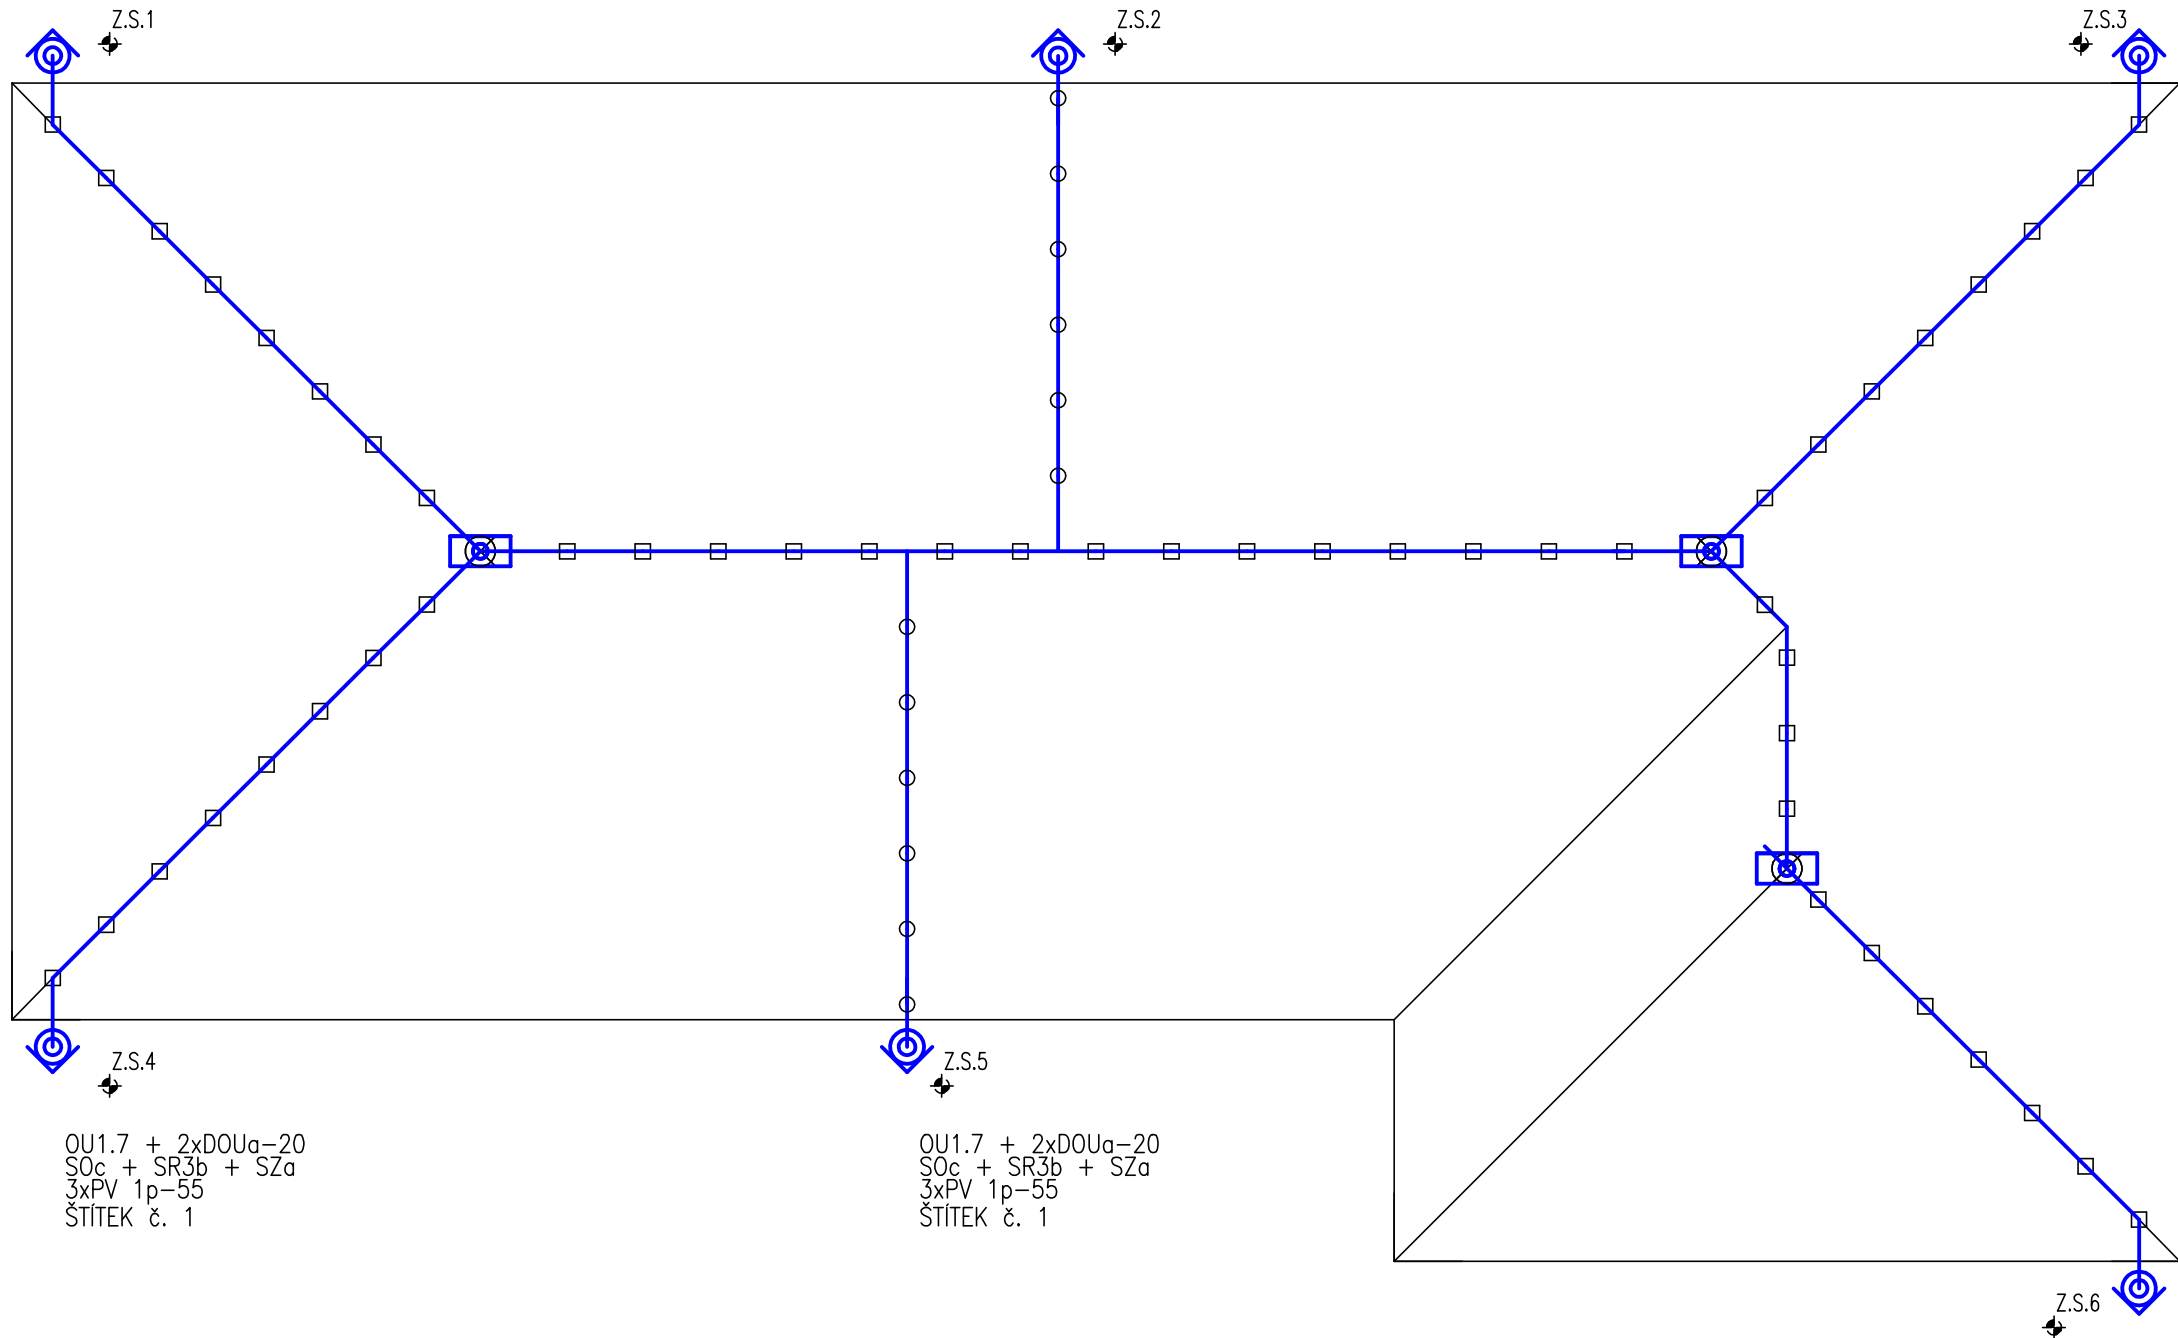

OU1.7 + 2xDOUa-20
SOc + SR3b + SZa
3xPV 1p-55
ŠTÍTEK č. 1

OU1.7 + 2xDOUa-20
SOc + SR3b + SZa
3xPV 1p-55
ŠTÍTEK č. 1

OU1.7 + 2xDOUa-20
SOc + SR3b + SZa
3xPV 1p-55
ŠTÍTEK č. 1

PS05 Motorové rozvody
PS06 Systém řízení
PS07 Přenos na dispečink
PS08 EZS

Rev. č.	Datum	Schválil	Stručný popis změn

KOOPERACE V PROFESI	-	tel.:	-
-	-	e-mail:	-
PRO DUIS s.r.o.	-	IČO:	-

<div>DUIS</div>				DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, 612 00 Brno E-mail: duis@duis.cz www.duis.cz	
Vypracoval:	Projektant: Ing. Klímová	Ml.ing.projektu: Ing. Klímová	Tech. kontrola: Ing. Vachý		
Objednatel: Vodovody a kanalizace Třebíč		Investor: Vodovody a kanalizace Třebíč		Formát:	
Akce: ČOV OPATOV INTENZIFIKACE				Datum:	10/2024
				Stupeň:	DPS
				Soubor:	Opatov DPS
				Měřítko:	1:50
Příloha: HROMOSVOD				Číslo zakázky: 1309	Č.přílohy: E.2.2.5