PŮDORYS

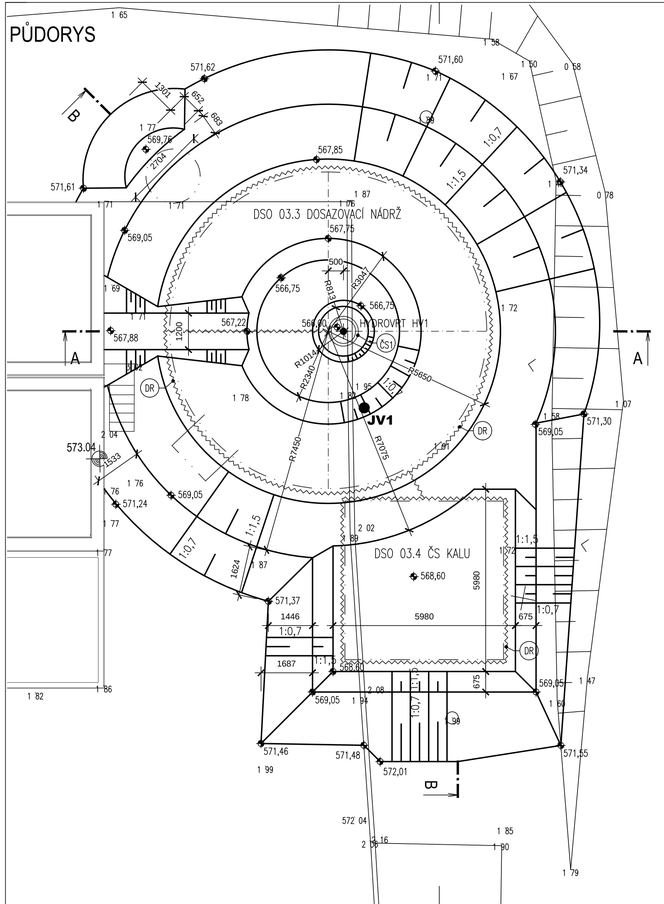

ŘEZ A-A

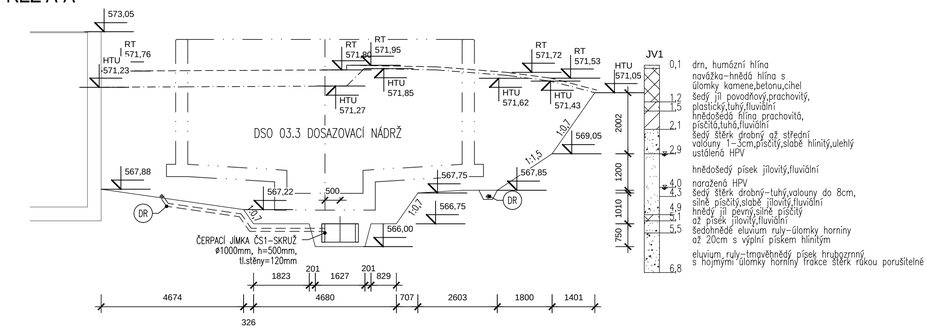

ŘEZ B-B

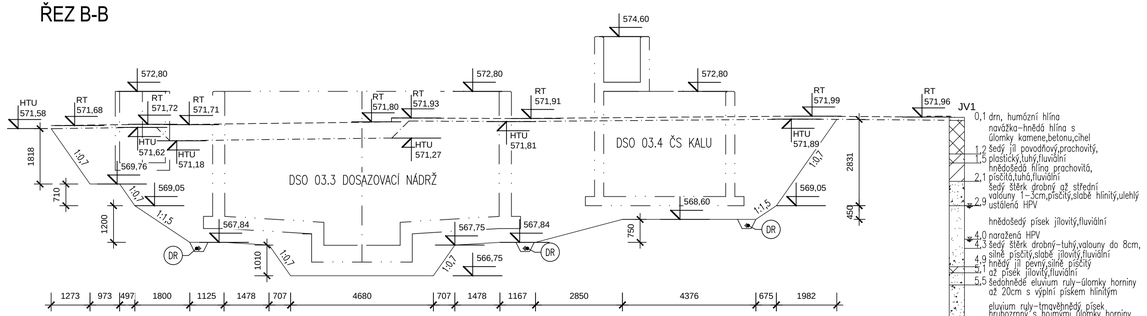

KUBATURY ZEMNÍCH PRACÍ

- VÝKOP STAVEBNÍ JÁMY cca 920m³
- TŘÍDA TĚŽITELNOSTI PRO HLOUBKU ZAKLÁDÁNÍ 5M POD TERÉNEM
  ČSN 73 3050 (neplatné) ČSN 73 6133
  3.třída 60% I. třída 100%
  4.třída 40%

POZNÁMKA

DOSAZOVACÍ NÁDRŽ
- PLOCHA HLADINY S=56,5m², V=222,5m³
- ø9,0m, hl.v.4,0m

(ČS1) ČERPACÍ JÍMKA, STUDNIČNÍ SKRUŽ 100/50/12 – 1 ks

(DR) OBVODOVÁ DRENÁŽ Z FLEXIBILNÍHO POTRUBÍ DN100 PŘIPOJENÁ NA ČERPACÍ JÍMKU – CELKOVÁ DÉLKA DL. 120m

DSO 03.3 DOSAZOVACÍ NÁDRŽ
SO 04 KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Rev. č.	Datum	Schválil	Stručný popis změn

KOOPERACE V PROFESI	-	tel.:	-
-	-	e-mail:	-
PRO DUIS s.r.o.	-	IČO:	-

DUIS S.R.O.
Projektové a inženýrské služby
Srbská 1546/21, 612 00 Brno
E-mail: duis@duis.cz
www.duis.cz

Vypracoval:	Projektant: Ing. Klímová	Hl.ing.projektu: Ing. Klímová	Tech. kontrola: Ing. Vach
Objednatel: Vodovody a kanalizace Třebíč	Investor: Vodovody a kanalizace Třebíč		

Akce:
ČOV OPATOV INTENZIFIKACE

Formát:	8 A4
Datum:	10/2024
Stupeň:	DPS
Soubor:	Opatov DPS
Měřítko:	1:100
Číslo zakázky:	1309
Č.přílohy:	D.1-2.2-1

Přílohy:
Výkopový plán DSO 03.3 + SO 04 - půdorys, řezy