









ČOV PETROVICE u MK

| | |
|------------------|------------------|
| PRŮTOKY: | |
| PRŮMĚRNÝ DENNÍ | Q24p = 1,10 l/s |
| DENNÍ MAXIMUM | Q24m = 1,50 l/s |
| HOVNOVÉ MAX. | Qh = 3,50 l/s |
| MAX. PŘES. ČOV | Qdeřř = 6,00 l/s |
| MINIMÁLNÍ PRŮTOK | Qmin = 0,00 l/s |
| POČET | EO 820 |











































PŘÍTOK NA ČOV

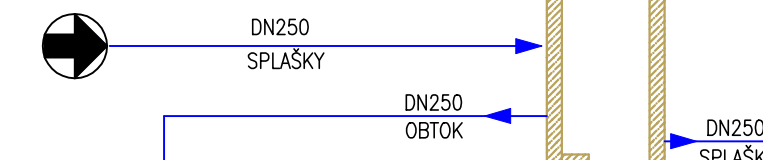

MĚRNÝ OBJEKT (PŮVODNÍ)

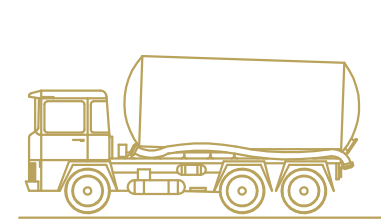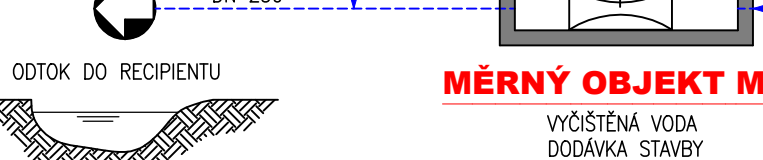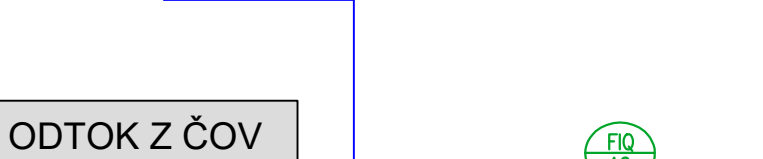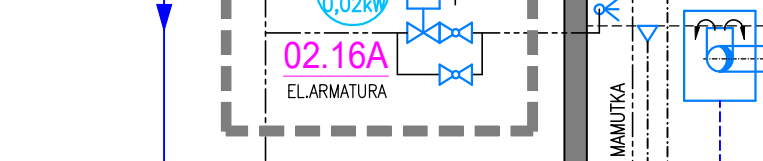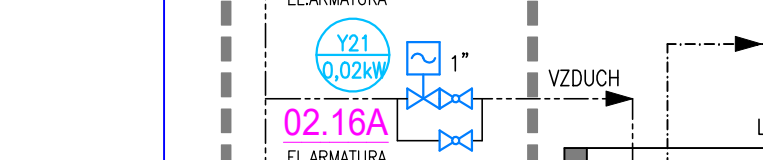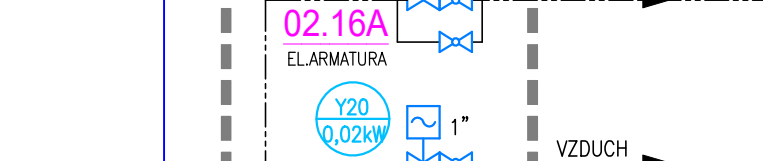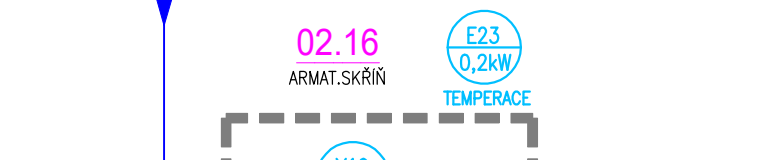

HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

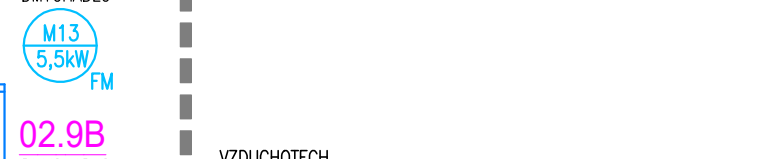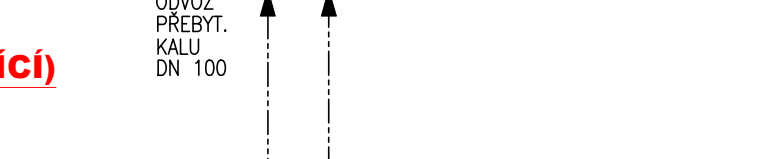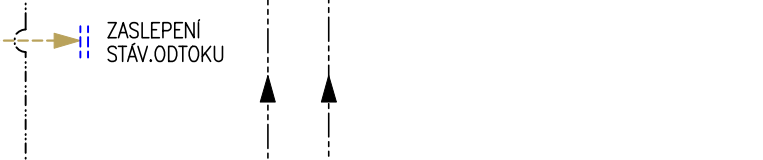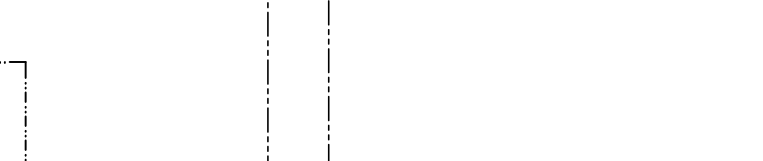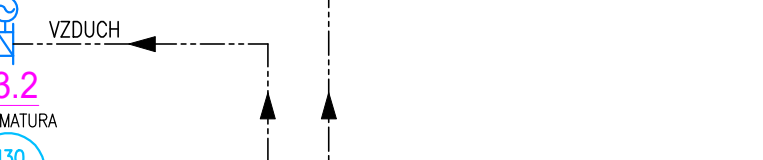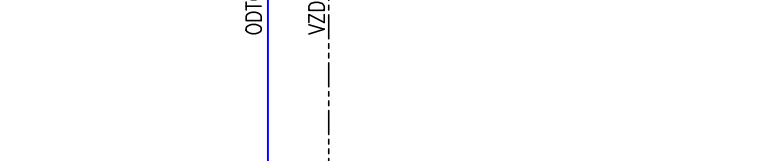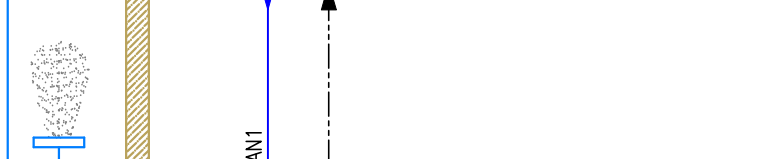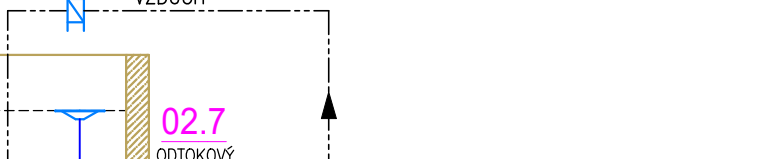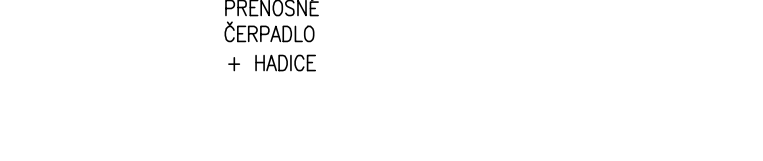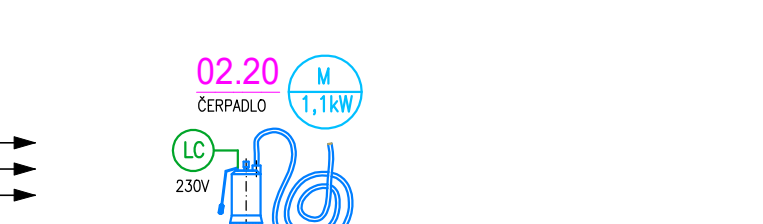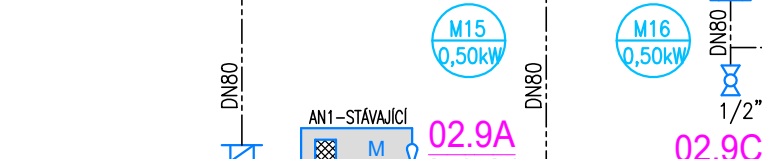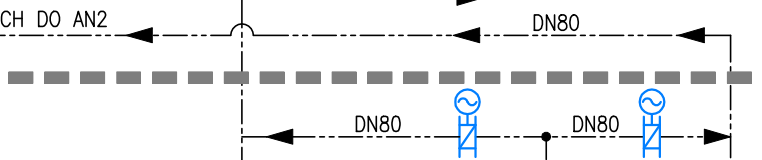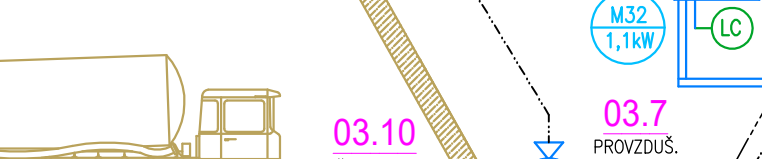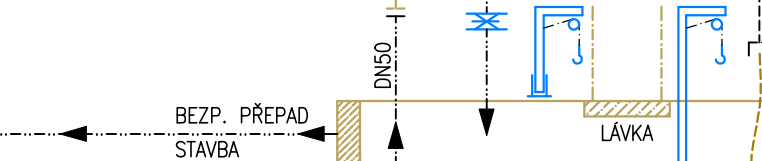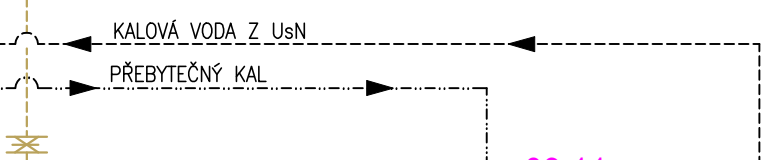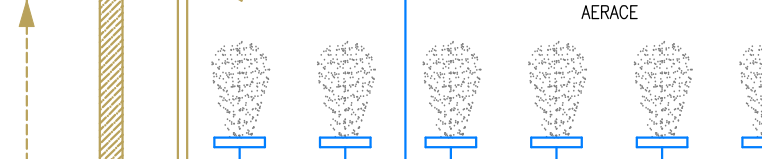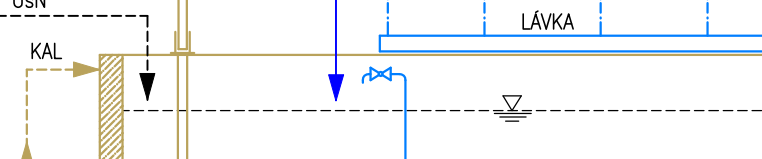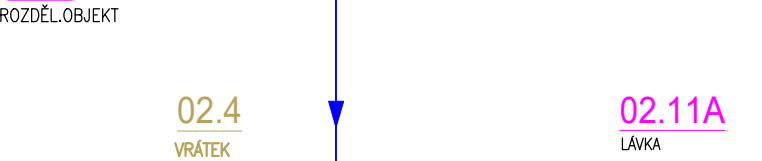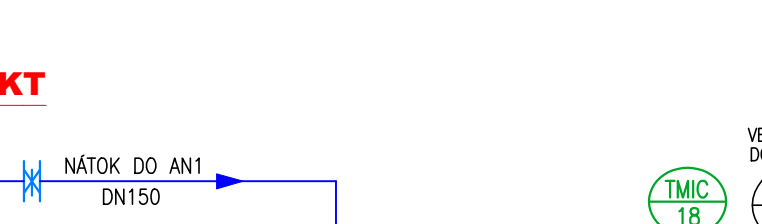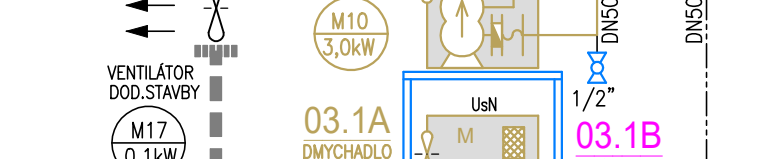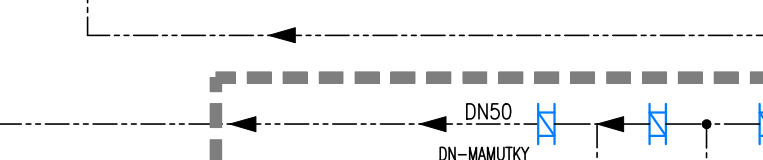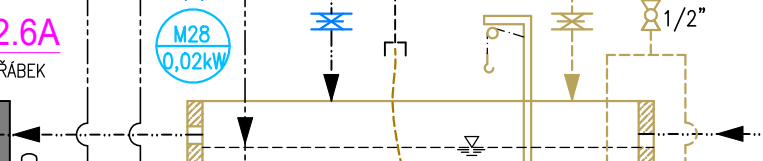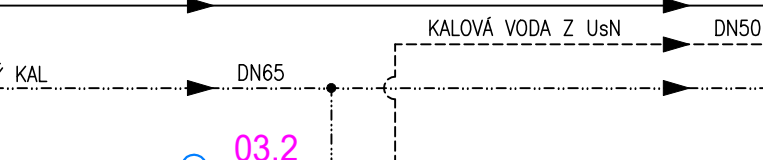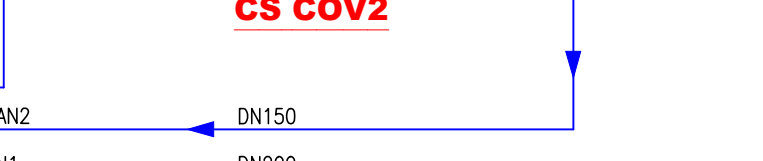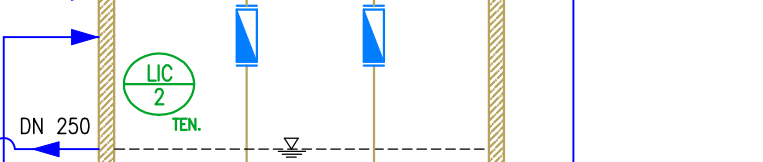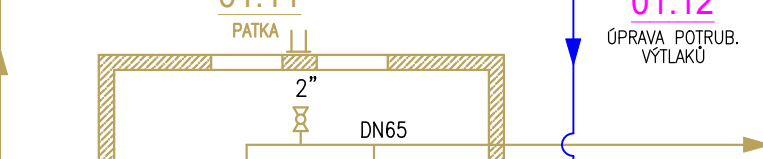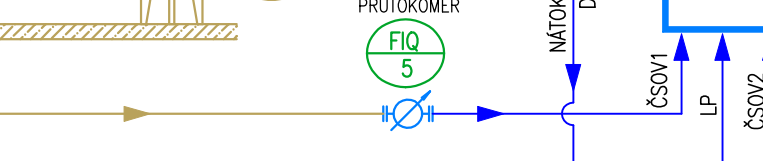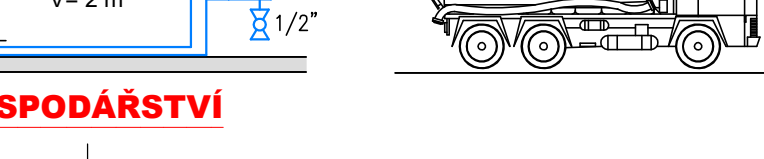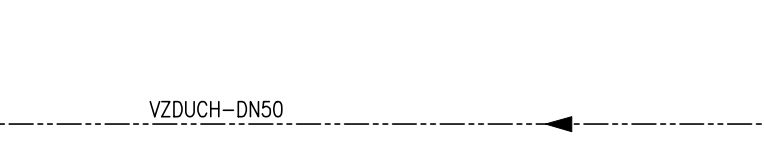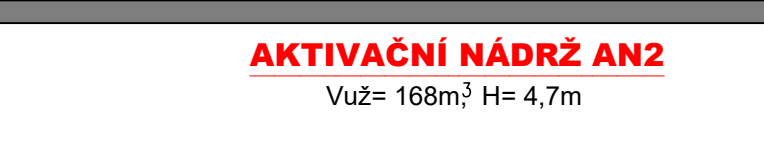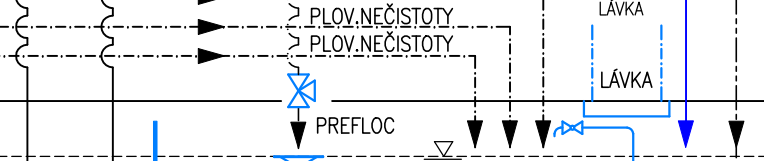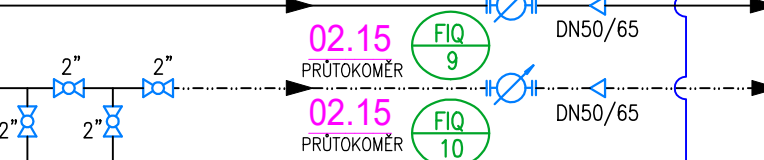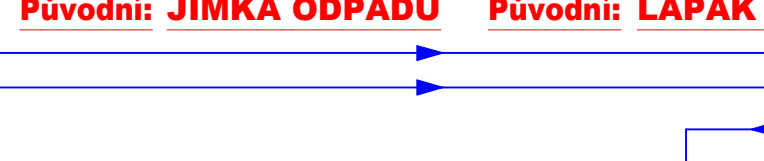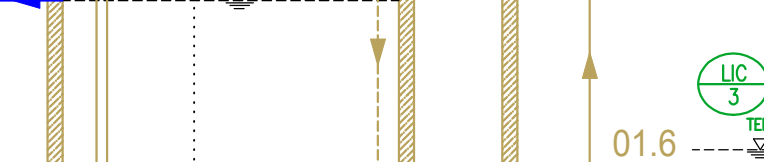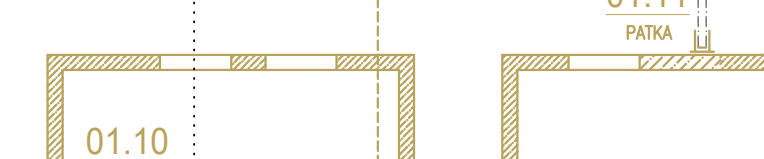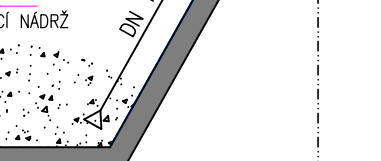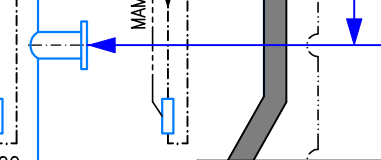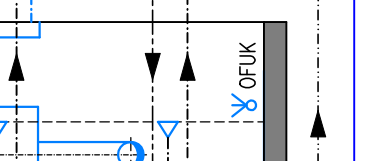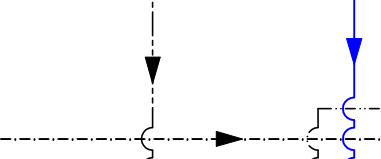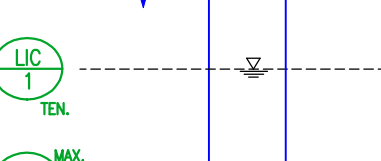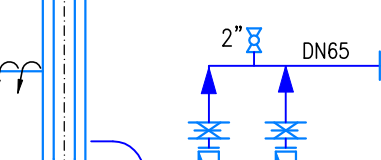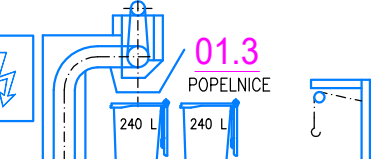

LEGENDA

- ODPADNÍ VODA
- VÝČIŠTĚNÁ VODA
- PISEK + SHRABKY
- TLAKOVÝ VZDUCH
- PROVOZNI, UŽITKOVÁ VODA
- PREFLOC, CHEMIE
- VRATNÝ KAL
- KALOVÁ VODA
- PŘEBYTEČNÝ KAL
- ODVODNĚNÝ KAL
- FLOKULANT
- PITNÁ VODA

- STAVEBNÍ OBJEKTY-PŮVODNÍ
- STAVEBNÍ OBJEKTY-NOVÉ

LEGENDA ARMATUR

- RUČNÍ UZAVÍRACÍ ŠOUPÁTKO PŘÍRUBOVÉ
- KULOVÝ KOHOUT RUČNÍ
- ŠOUPÁTKO RUČNÍ
- MEZIPŘÍRUBOVÁ UZAVÍRACÍ KLAPKA RUČNÍ
- ZPĚTNÁ KLAPKA PŘÍRUBOVÁ
- ZPĚTNÝ VENTIL
- VSTŘÍKOVACÍ VENTIL
- ELEKTROPON
- SOLENOIDOVÝ VENTIL
- KANÁLOVÉ ŠOUPÁTKO
- REDUKCE
- PŘÍRUBOVÝ SPOJ
- FEKA KONCOVKA

| | | | |
|---------|-------|----------|--------------------|
| Rev. č. | Datum | Schválil | Stručný popis změn |
| | | | |

| | | | |
|---------------------|---|---------|---|
| KOOPERACE V PROFESI | - | tel.: | - |
| - | - | e-mail: | - |
| PRO DUIS s.r.o. | - | iČO: | - |

| | | | |
|--|--|--|--|
| DUIS | | DUIS S.R.O. | |
| Vypracoval: Ing. Klímová | | Projektant: Ing. Klímová | |
| Objednatel: Vodovody a kanalizace Třebíč | | Investor: Vodovody a kanalizace Třebíč | |
| Akce: ČOV PETROVICE | | Formát: 8x A4 | |
| Intenzifikace | | Datum: 03/2025 | |
| Technická zpráva | | Stupeň: DPS | |
| Příloha: Technologické schéma | | Soubor: Pe_schema.dwg | |
| | | Měřítko: NENÍ | |
| | | Číslo zakázky: 1308 | |
| | | Č.přílohy: D.2-1.03 | |