



PŮDORYS 1.NP


32782

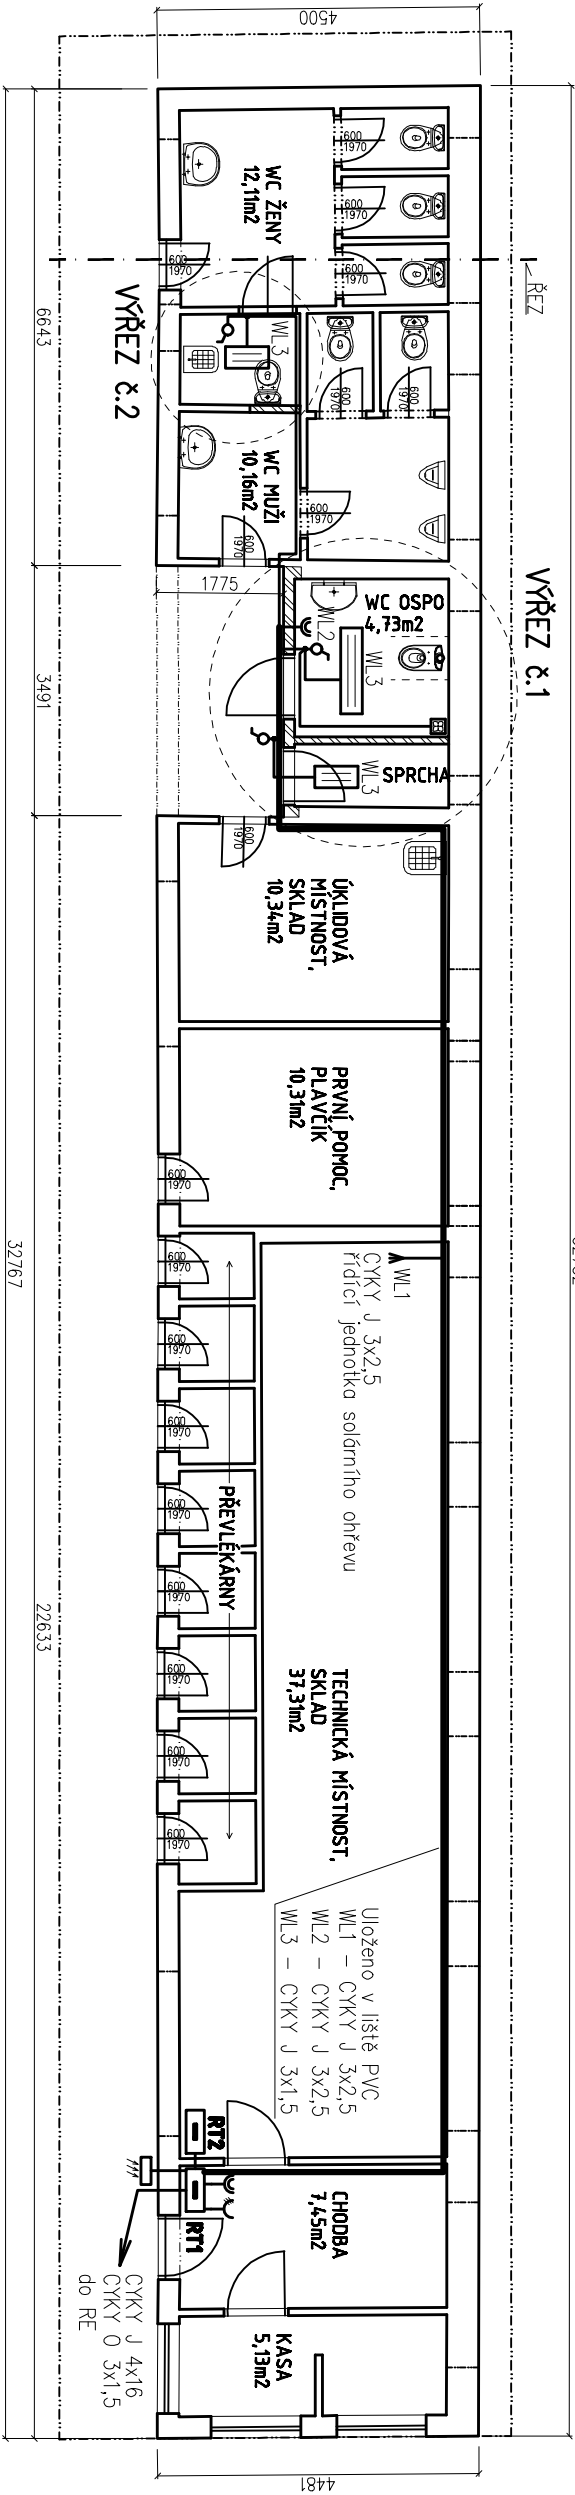

VŘEZ č.1  
M1:50



VŘEZ č.2  
M1:50



LEGENDA

- EL. ROZVADĚČ
- ZAŘÍVKOVÉ SVÍTLIDLO 2X 18W, IP 65
- ZAŘÍVKOVÉ SVÍTLIDLO 2X 36W, IP 65
- SOUHRANOVÉ ČIDLO
- VENTILÁTOR 20W, IP X4, S VLASTNÍM DOBĚHEM
- VYPÍNAČ Č 1, IP 20
- ZASUVKA 230 V, IP 20
- ZASUVKA 400 V, 32A, 3+N+PE, IP 44
- INSTALAČNÍ KRABICE

0,000=234,70 m n. m. (Bpv) HLADINA KOUPAČIHO BIOTOPU

generální projektant: <b>BAPO s.r.o., Sušilovo náměstí 423/47, 683 01 Rousínov</b>		Petr Chromý	
zodpovědný projektant: <b>Petr Chromý</b>		Petr Chromý	
kraj: <b>Olomoucký</b>		okres: <b>Lišov</b>	
investor: <b>Město Lišov, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Lišov</b>		datum: <b>02/2012</b>	
dílce - název, m.ú.ú.:		formát: <b>2 x A4</b>	
<b>REVITALIZACE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ LIŠOV</b>		stavba: <b>DPS</b>	
<b>- PŘÍRODNÍ KOUPAČÍ BIOTOP</b>		měřítko: <b>1:100</b>	
část projektu: <b>SO 08 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ</b>		zobrazovací řada: <b>08/2012</b>	
výkres: <b>Budova zázemí - úprava el. instalace</b>		tisk výkresu: <b>04</b>	