
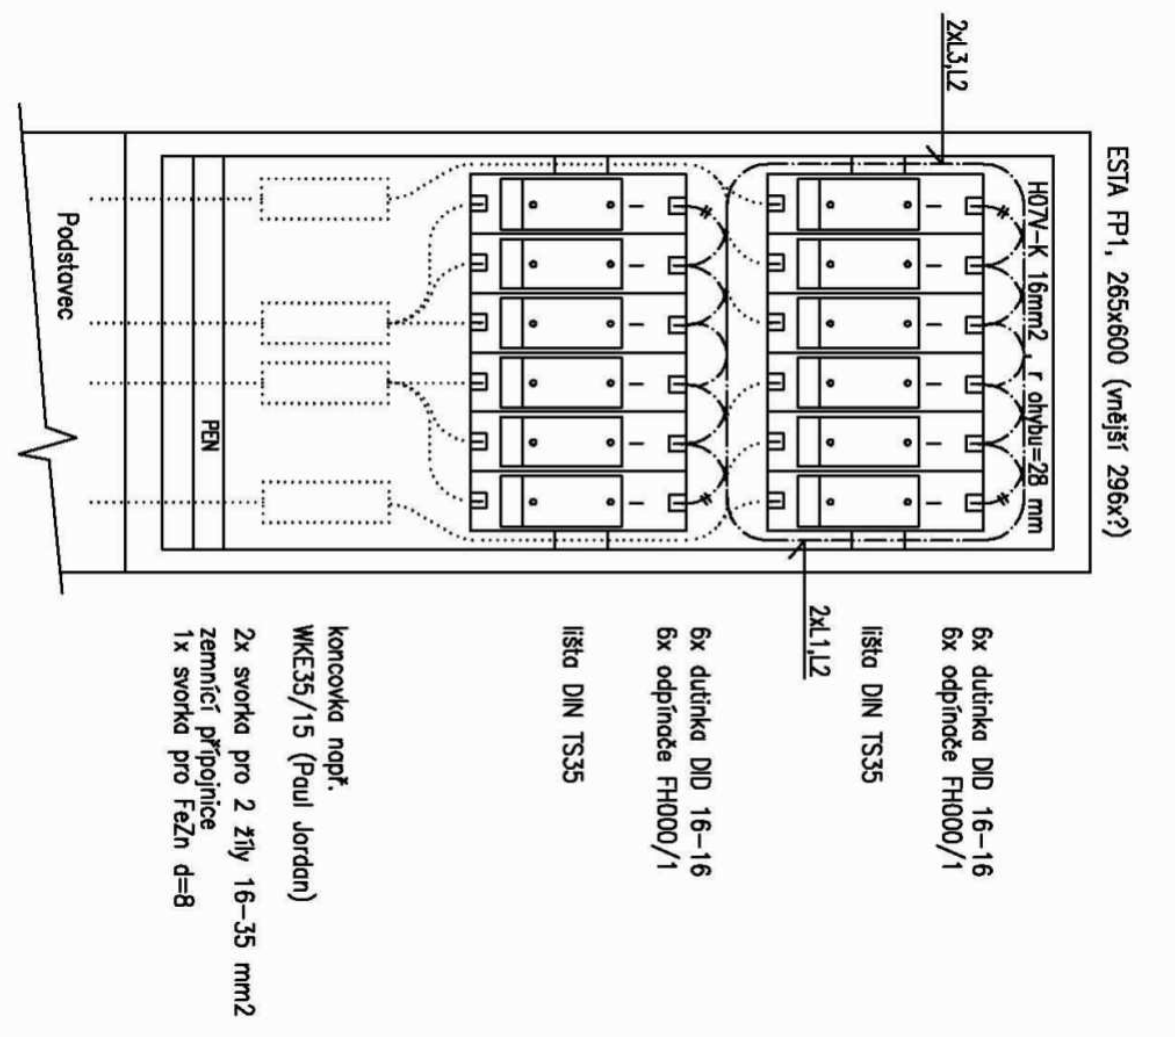


SKŘIŇ RF 4:4

SKŘIŇ ESTA WANČICE – PROVEDENÍ SKŘIŇE A OBJEDNÁNÍ DLE "MĚSTSKÝCH STANDARDŮ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ MĚSTA BRNA"
PŘÍLOHA Č. 13 – ROZPÍNAČI SKŘIŇE VO – TYPOVÉ PROVEDENÍ ROZPÍNAČÍCH SKŘIŇI

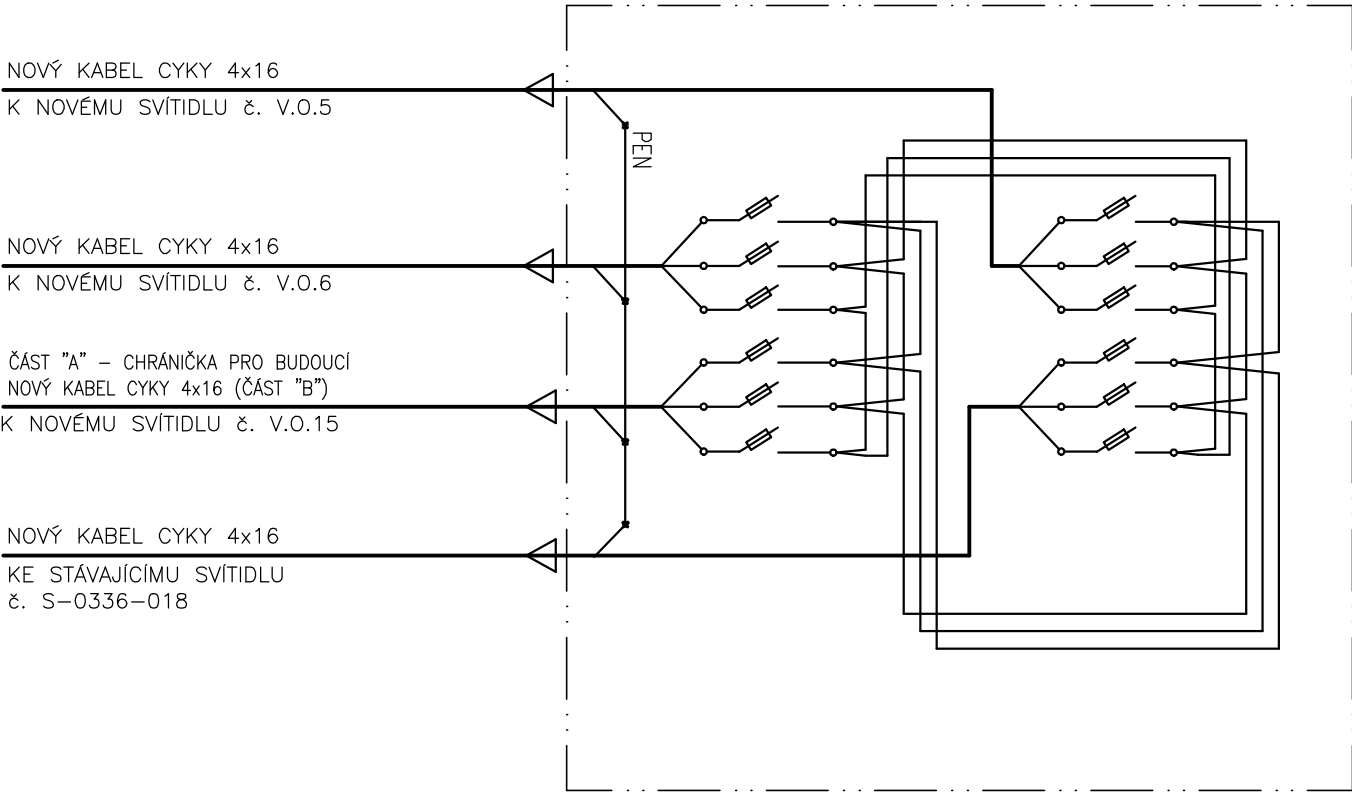

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3N+PE~50Hz, 400V / TN-C
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
IZOLACI, KRYTÍM

SKŘIŇ V PARKU

SO 401a PŘELOŽKA STAV. VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ		Eva Wagnerová	
SO 401b NOVĚ NAVRŽENÉ ROZVODY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ		Tomešova 1, 602 00, Brno tel/ fax 543 215 577, ewa@volny.cz	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	AUTORKY PROJEKTU:	VYPRACOVAL:	
Eva Wagnerová	Ing. arch. Zdeňka Vydrová, Eva Wagnerová	Ing. Karel Rychlý	
LOKALITA: Brno-Husovice, park Marie Restituty			
OBJEDNATEL: ÚMČ Brno - sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno			
Revitalizace parku Marie Restituty II. etapa - ČÁST A		DATUM	04/2024
		ZAK. ČÍSLO	
		STUPĚŇ	DVZ/DPS
ZAPOJENÍ ROZVADĚČE V.O. - SKŘIŇ RF 4:4		FORMÁT:	MĚŘÍTKO:
		2A4	--
		PŘÍL.Č.: 08	