

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
A																		A
B																		B
C																		C
D																		D
E																		E
F																		F
G																		G
H																		H
I																		I
J																		J
K																		K
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Vypracoval: Ondřej								Investor:  Vodovody a kanalizace Třebíč					Zak.číslo: 1309		A.K.:		Listů: 51	
Kontroloval: Ing. Vach													Změna/Datum:		V.č.:		List:	
Datum : 12.11.2024													Měřítko: 1:1		2.2.3		1	


Obsah: Schéma RM1

Akce: ČOV Opatov – II etapa


PS 05 – Motorové rozvody, PS 06 – System řízení, PS 07 – Přenos na dispečink, PS 08 – EZS

2xQA55-201004,2xPD-Q11-KB2004  
2xPD-Q13-PK011004,2xPD-Q03-MP1910  
2xPD-Q13-1KD1004,3xPD-QK-DVA08  
QA55-200804,PD-Q13-PK010804  
PD-Q03-MP1908,PD-Q13-1KD0804


KRYTÍ MIN IP55/20 (zakrytí přístrojů s nižším krytím)  
VÝVODY VŘCHEM JSOU OZNAČENÉ VÝVODKOU 7 1 V-TEC M20  
VÝVODY SPODEM JSOU BEZ OZNAČENÍ

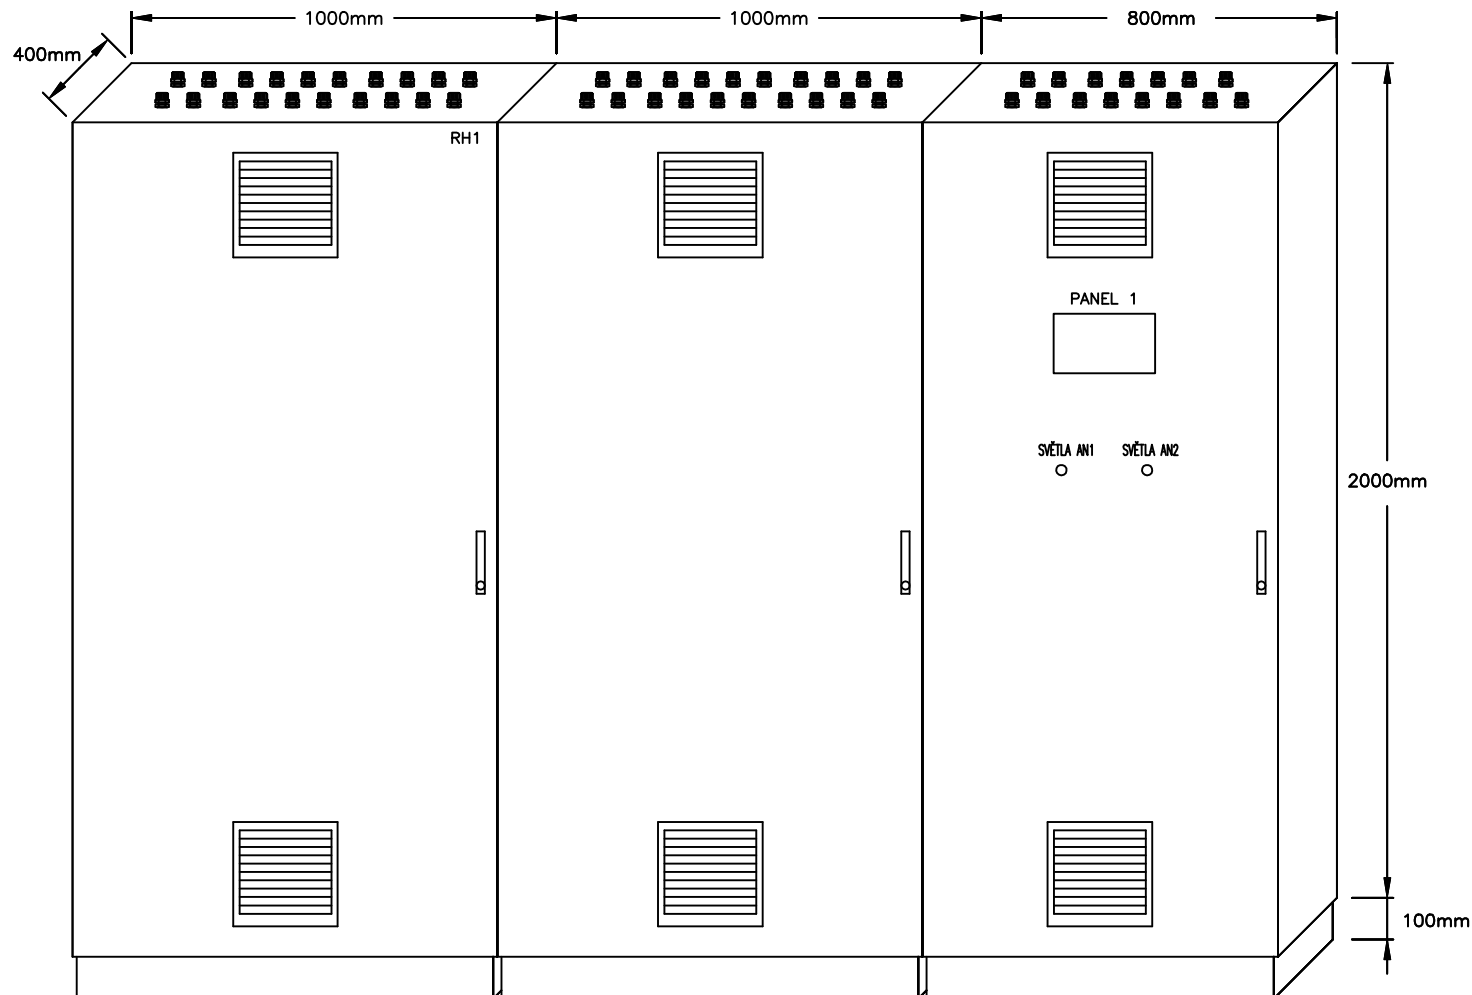


Vypracoval: Ondřej	AKCE: ČOV Opatov - II etapa  PS 05 - Motorové rozvody, PS 06 - System řízení, PS 07 - Přenos na dispečink, PS 08 - EZS	Investor: Vodovody a kanalizace Třebíč	Zak.číslo: 1309	A.K.:	Listů: 51
Kontroloval: Ing. Vach		Obsah:  Schéma RM1	Změna/Datum:	V.č.:	List:
Datum : 12.11.2024			Měřítko: 1:1	2.2.3	2

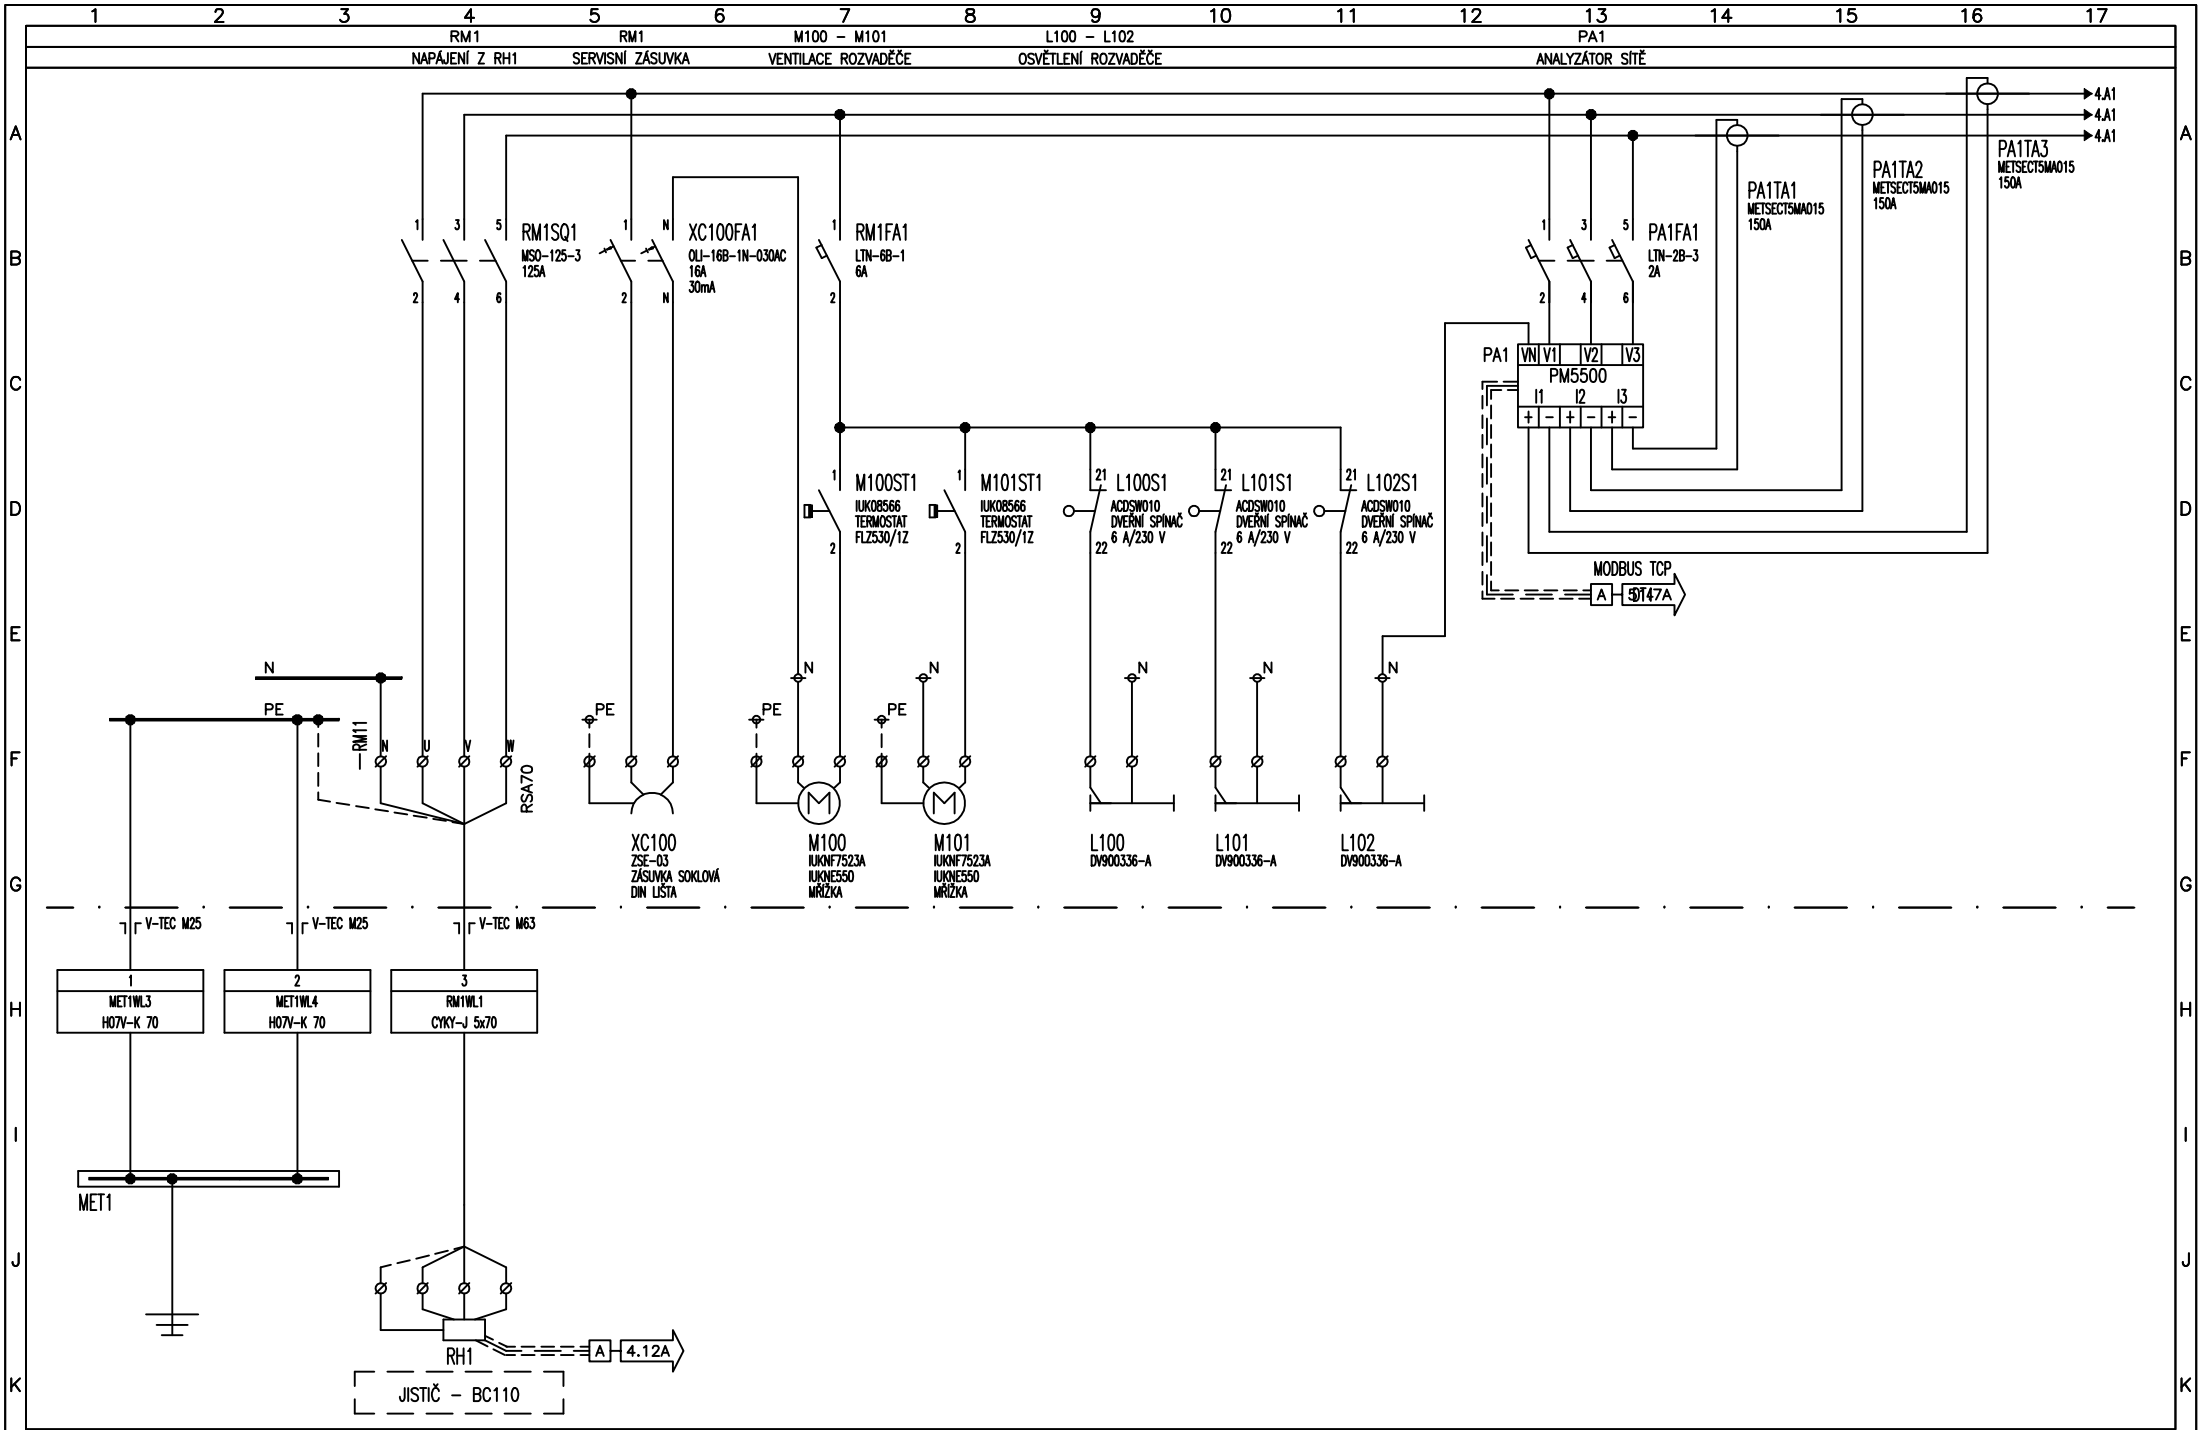


Vypracoval: Ondřej	AKCE: ČOV Opatov - II etapa	Investor: Vodovody a kanalizace Třebíč	Zak.číslo: 1309	A.K.:	Listů: 51
Kontroloval: Ing. Vach	PS 05 - Motorové rozvody, PS 06 - System řízení, PS 07 - Přenos na dispečink, PS 08 - EZS	Obsah:	Změna/Datum:	V.č.:	List:
Datum : 12.11.2024		Schéma RM1	Měřítko: 1:1	2.2.3	3

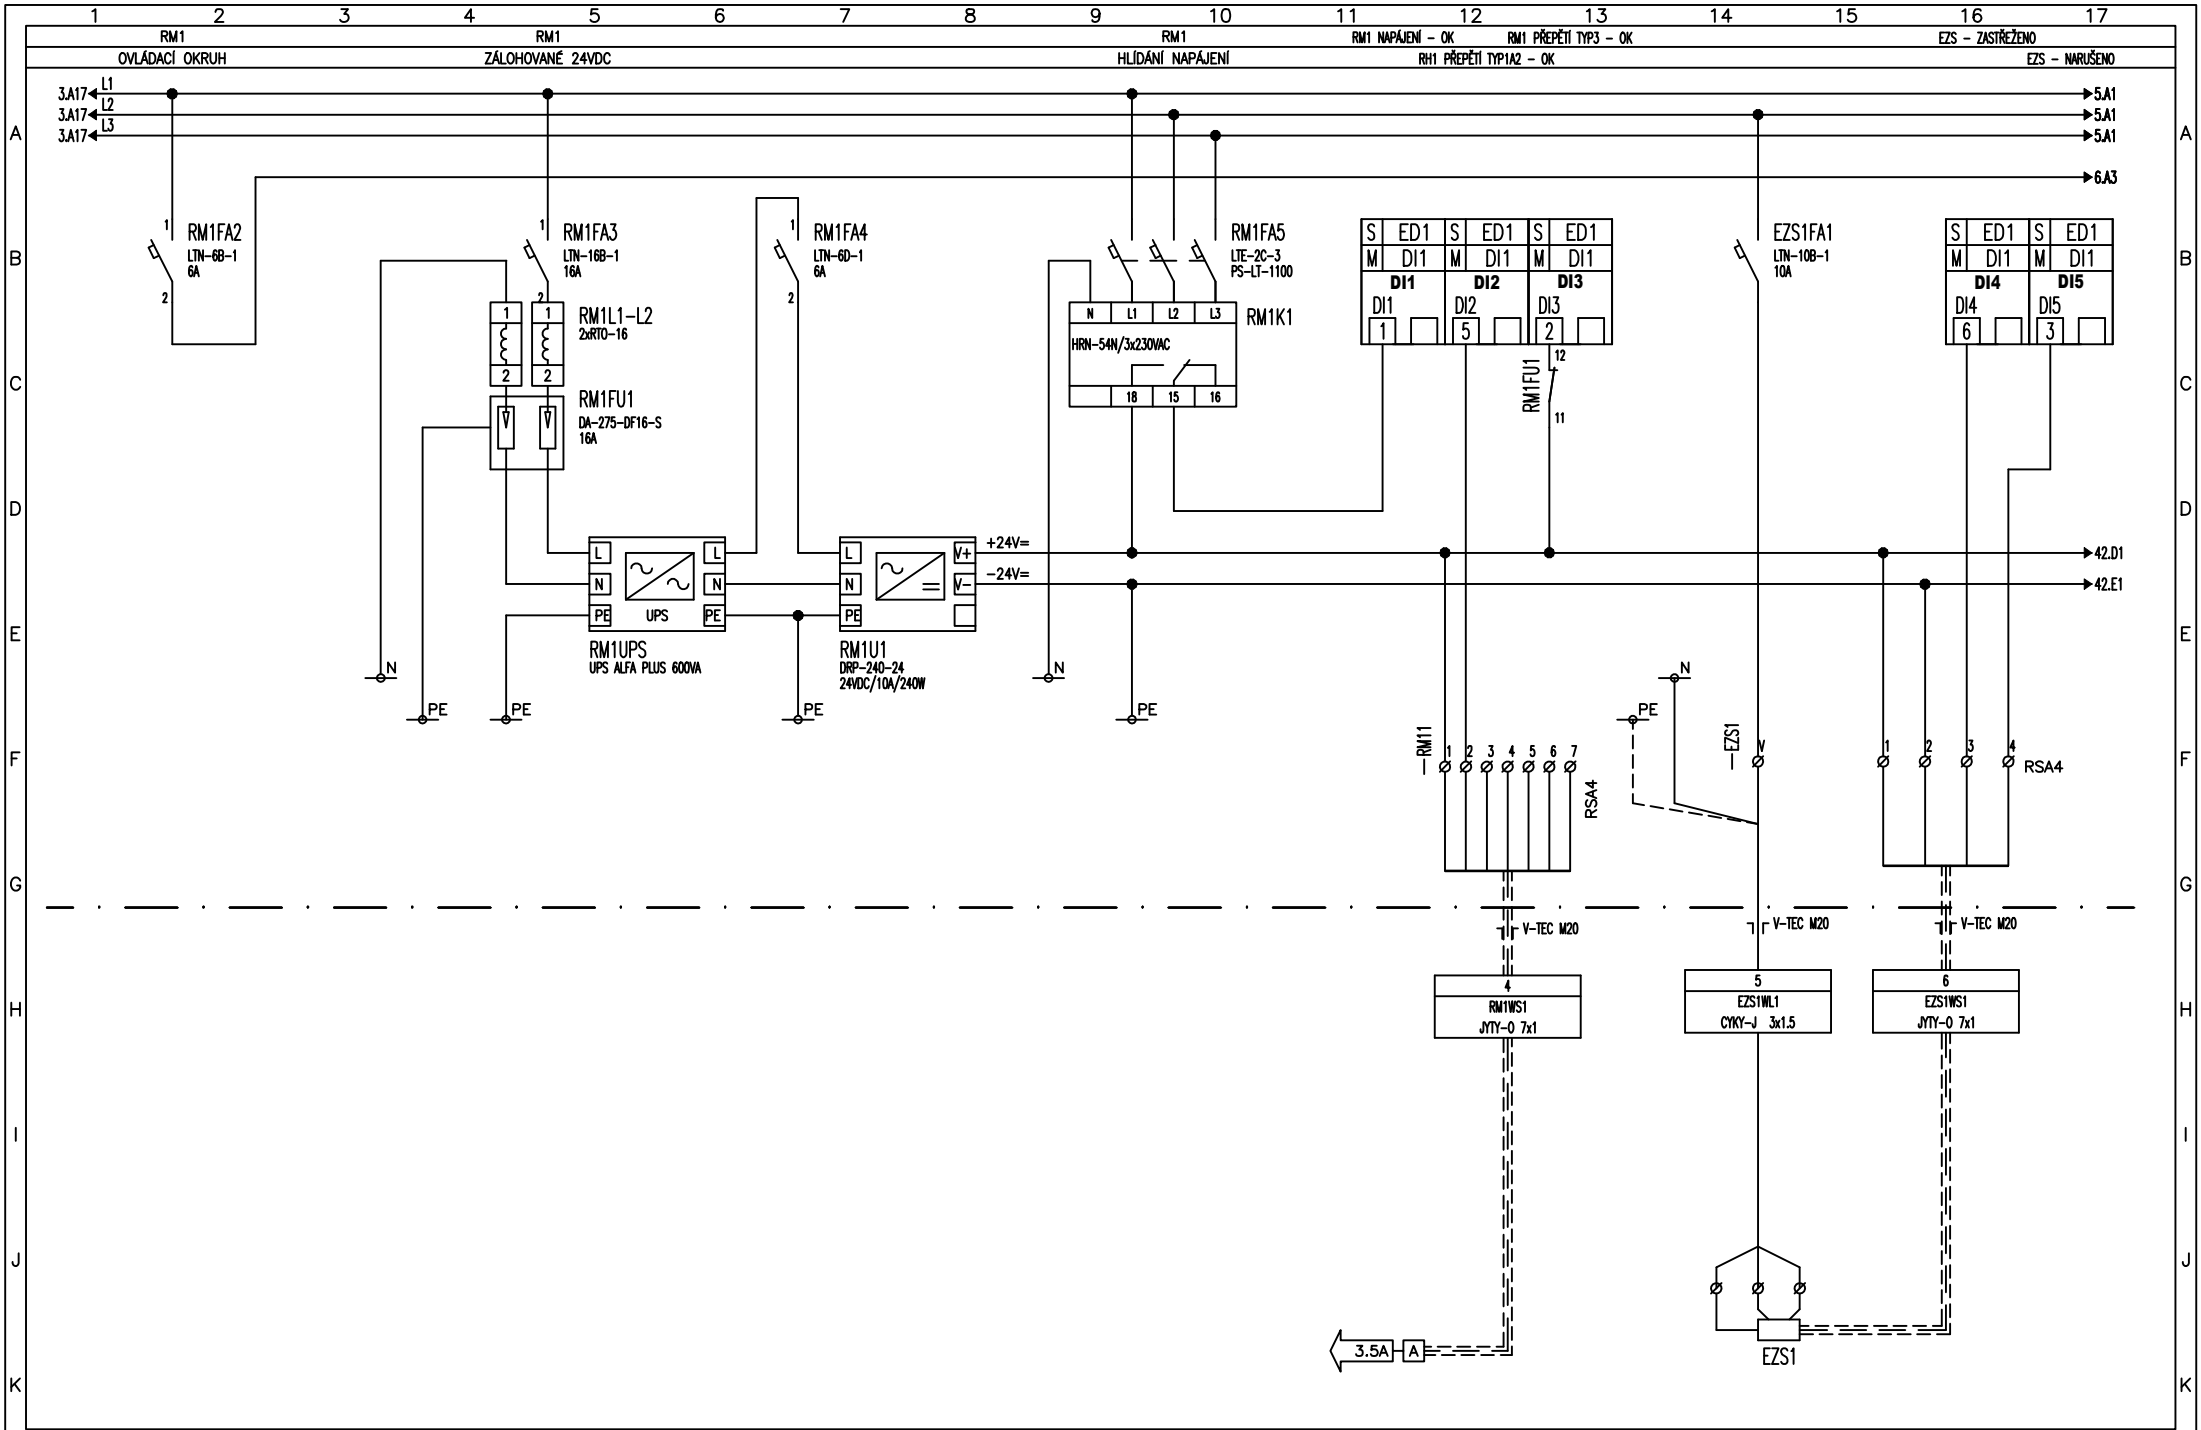


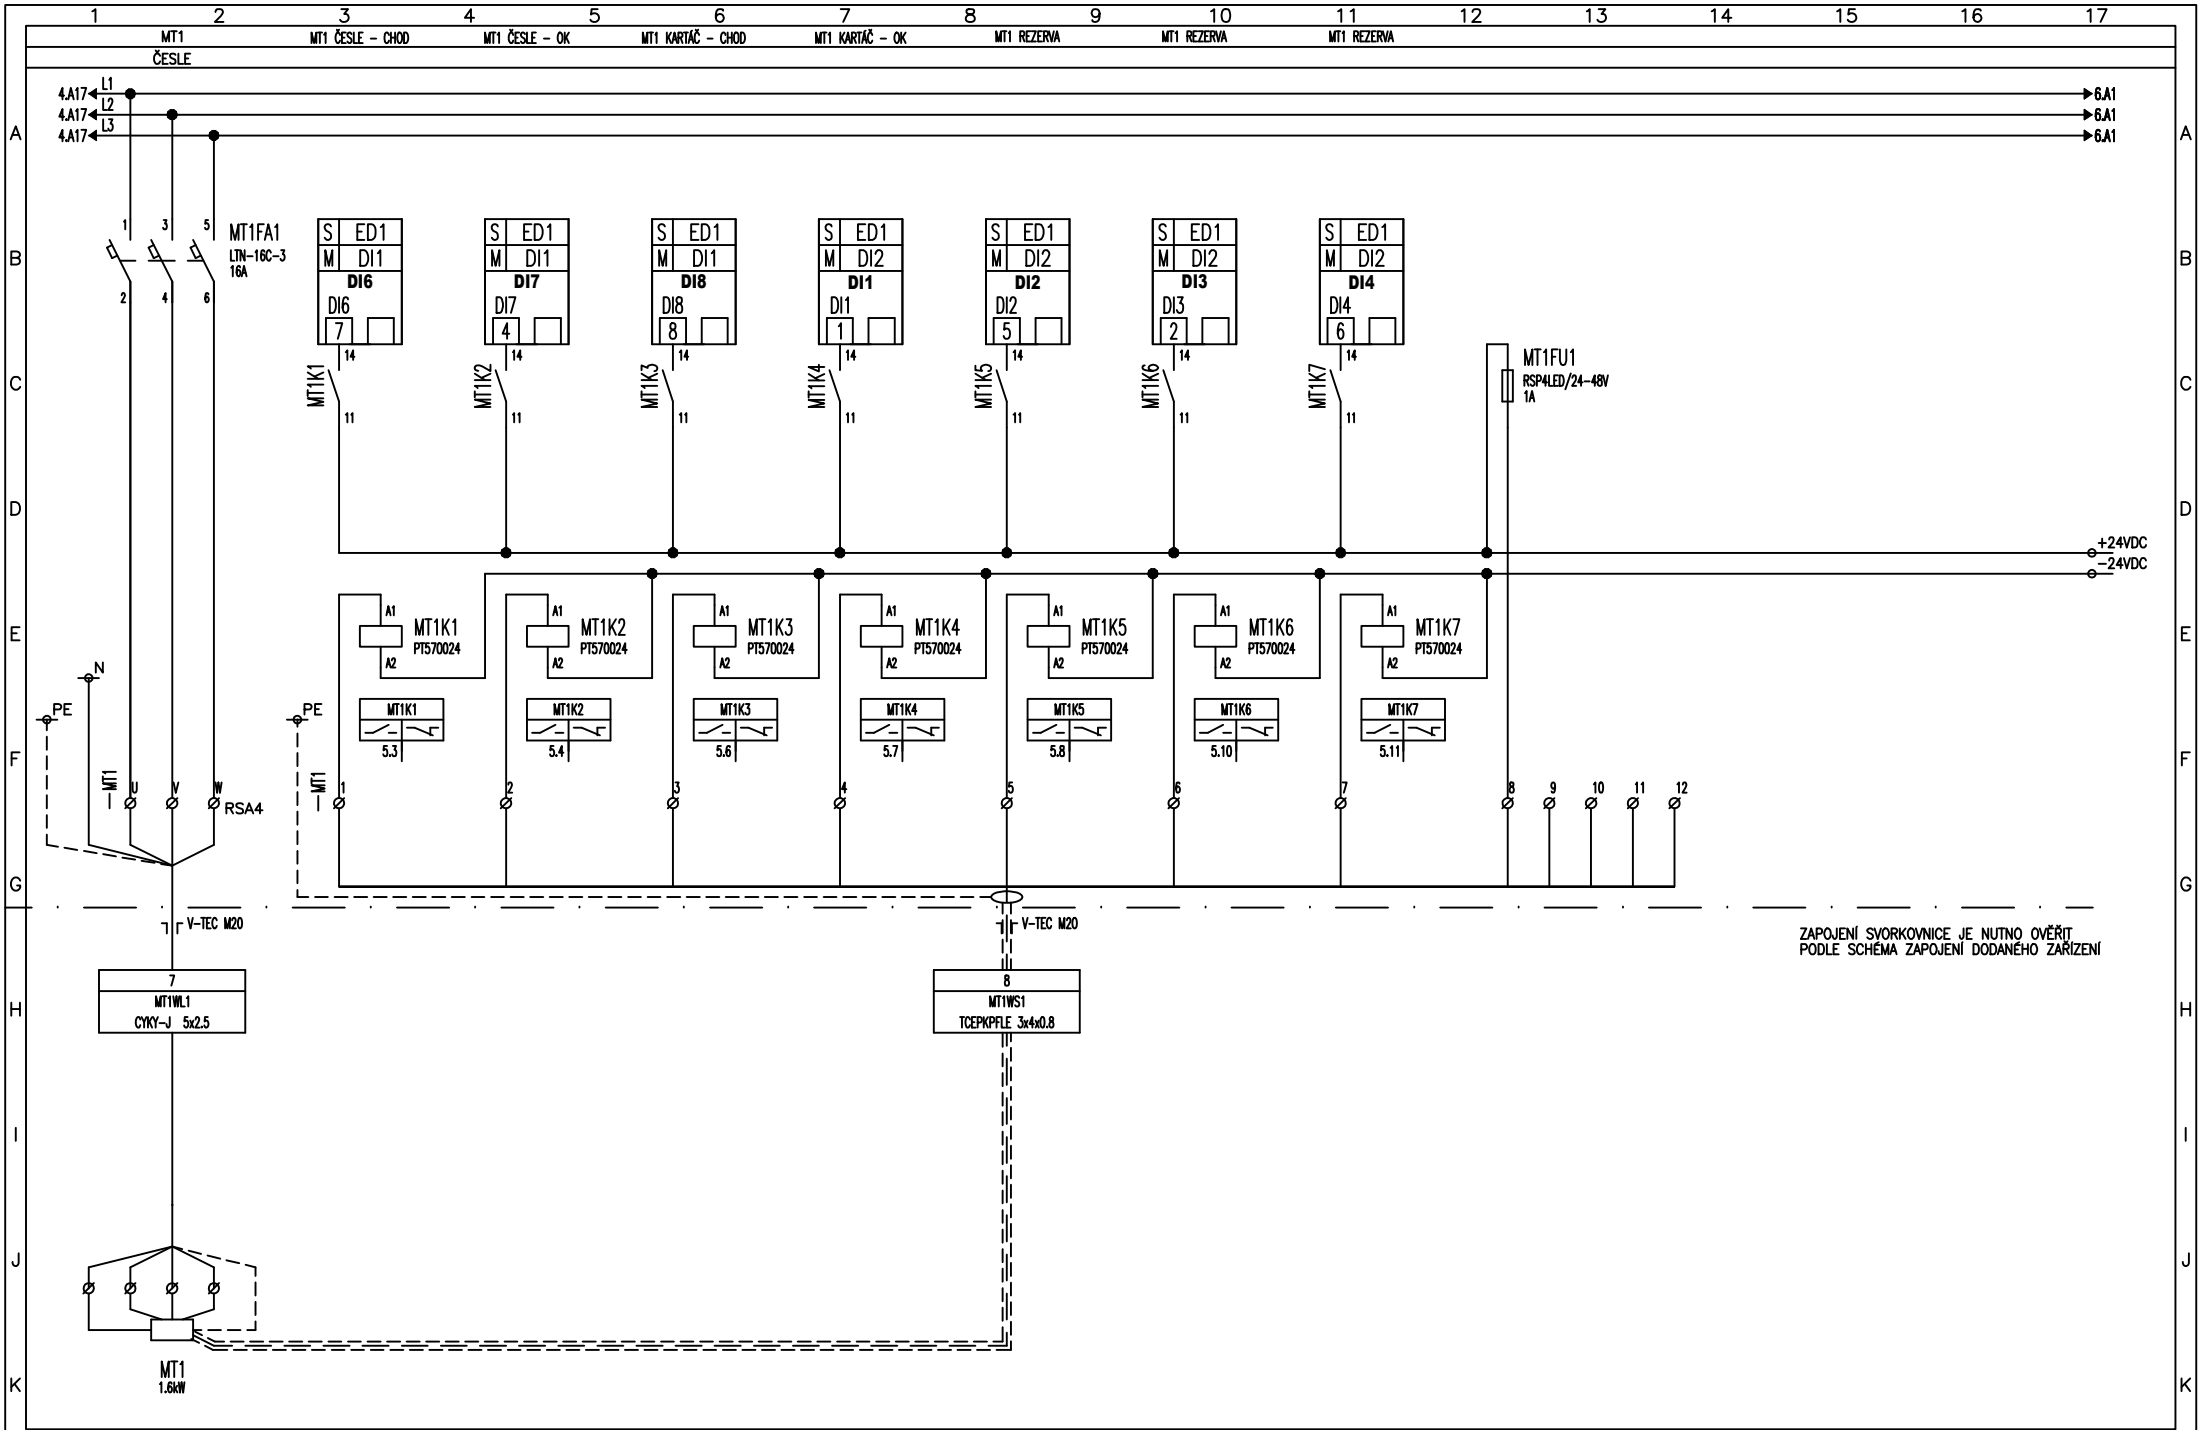


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Vpracoval: Ondřej			AKCE: ČOV Opatov - II etapa  PS 05 - Motorové rozvody, PS 06 - System řízení, PS 07 - Přenos na dispečink, PS 08 - EZS						Investor: Vodovody a kanalizace Třebíč				Zak.číslo: 1309		A.K.:		Listů: 51
Kontroloval: Ing. Vach									Obsah:  Schéma RM1				Změna/Datum:		V.č.:		List:
Datum : 12.11.2024													Měřítko: 1:1		2.2.3		5




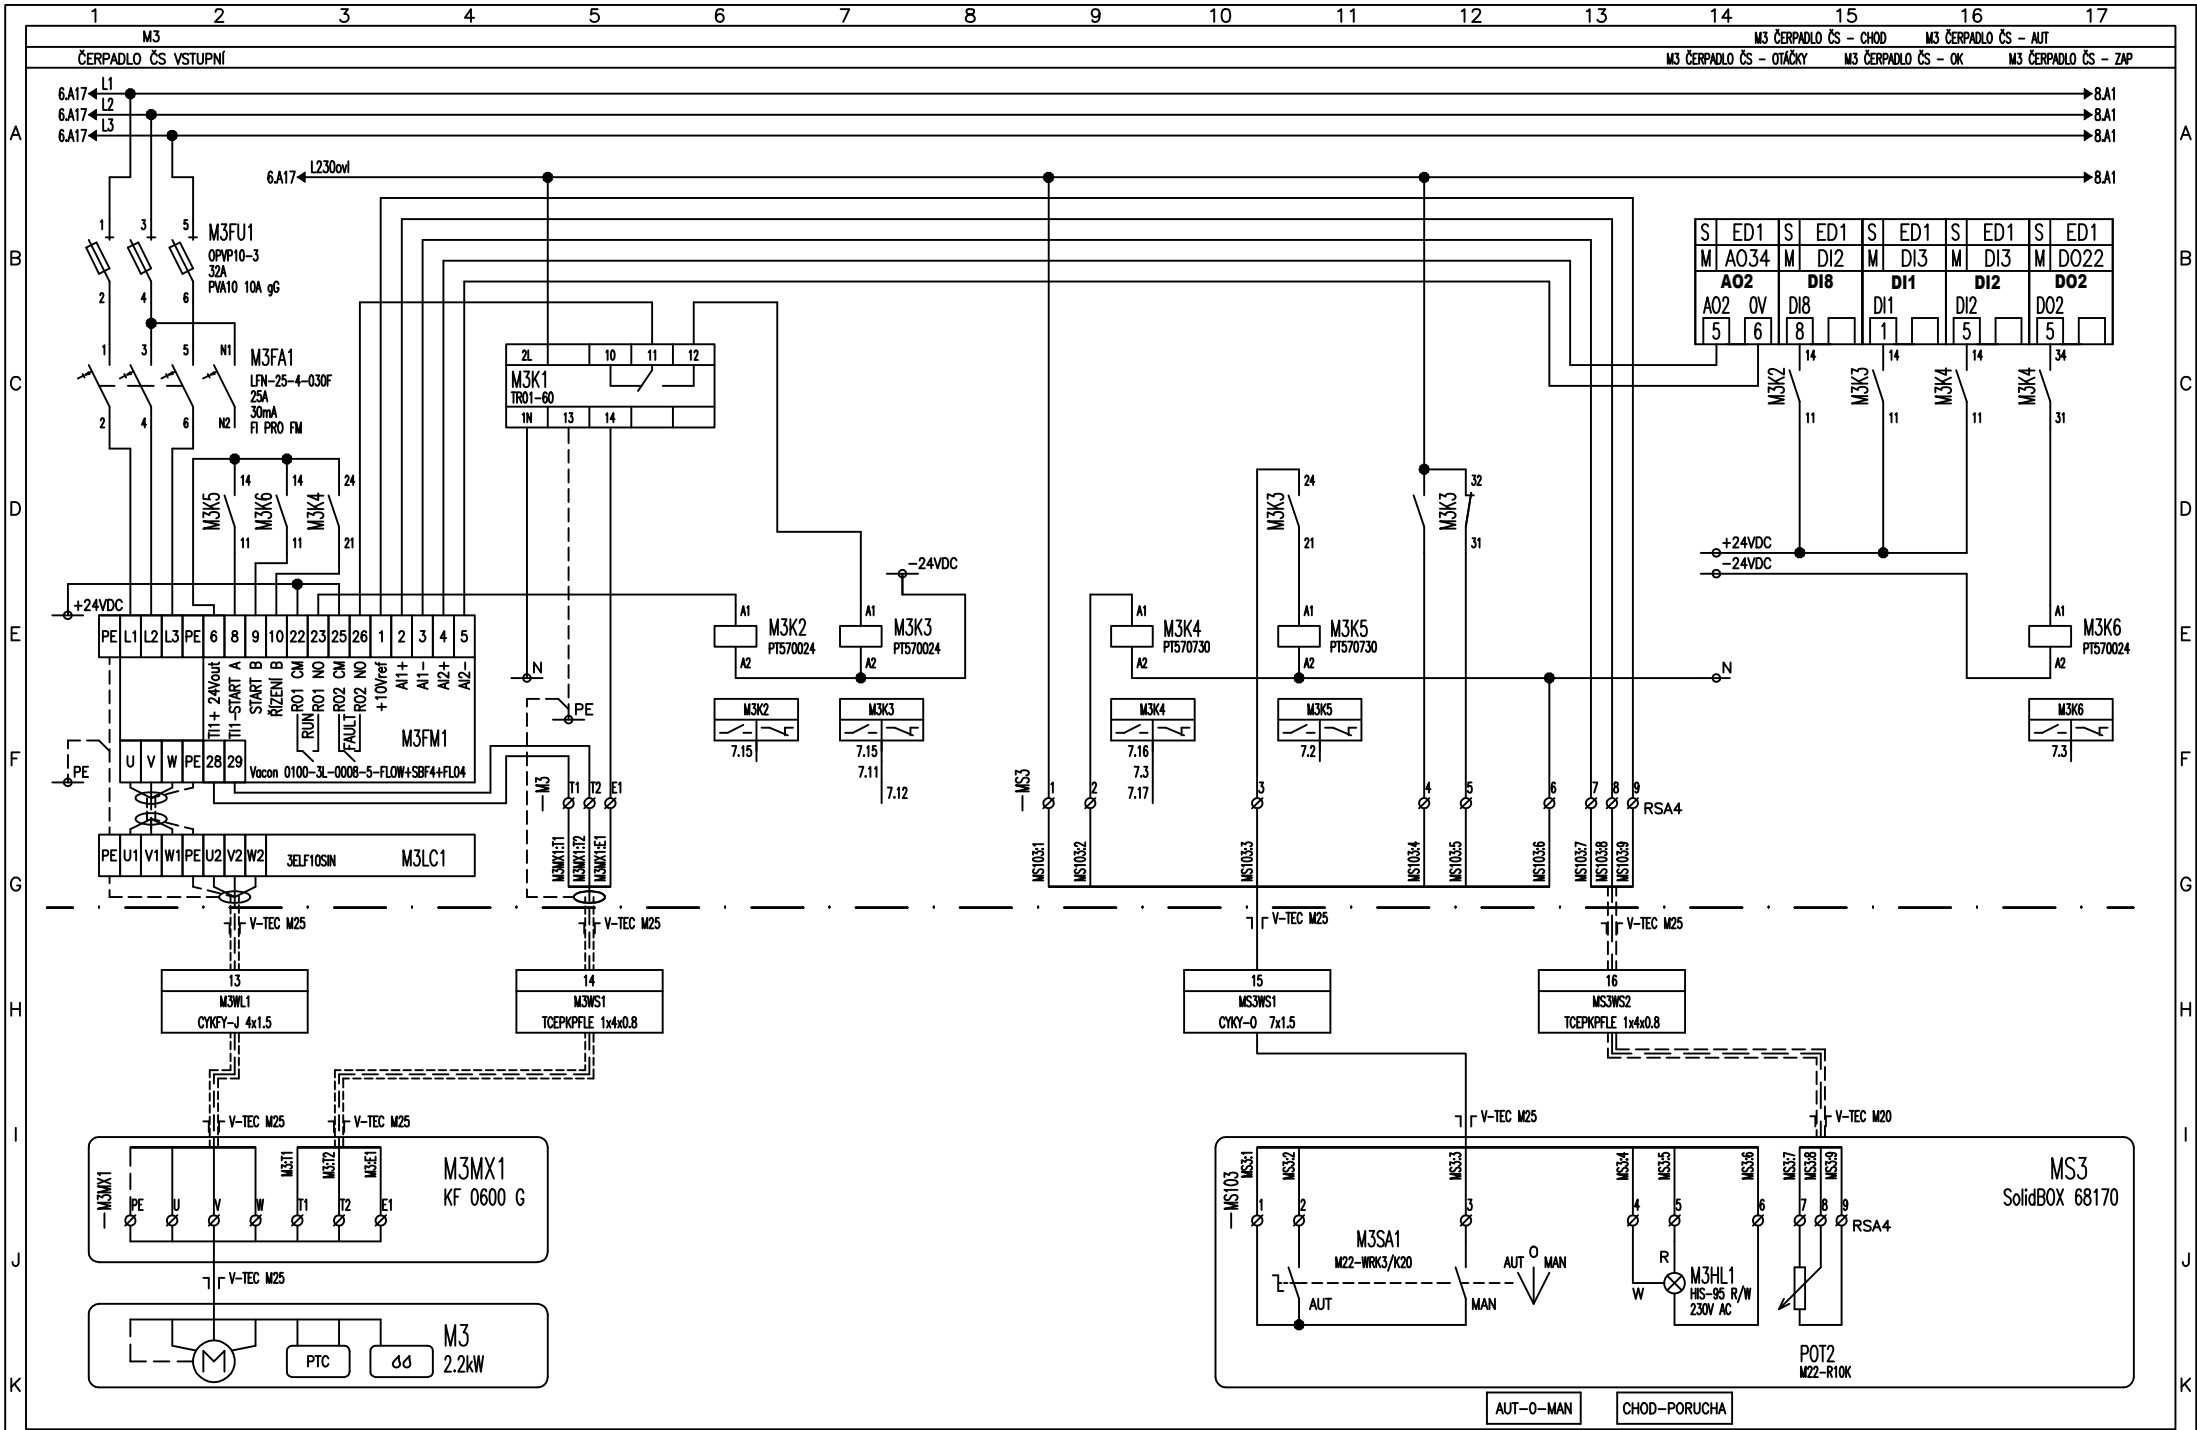


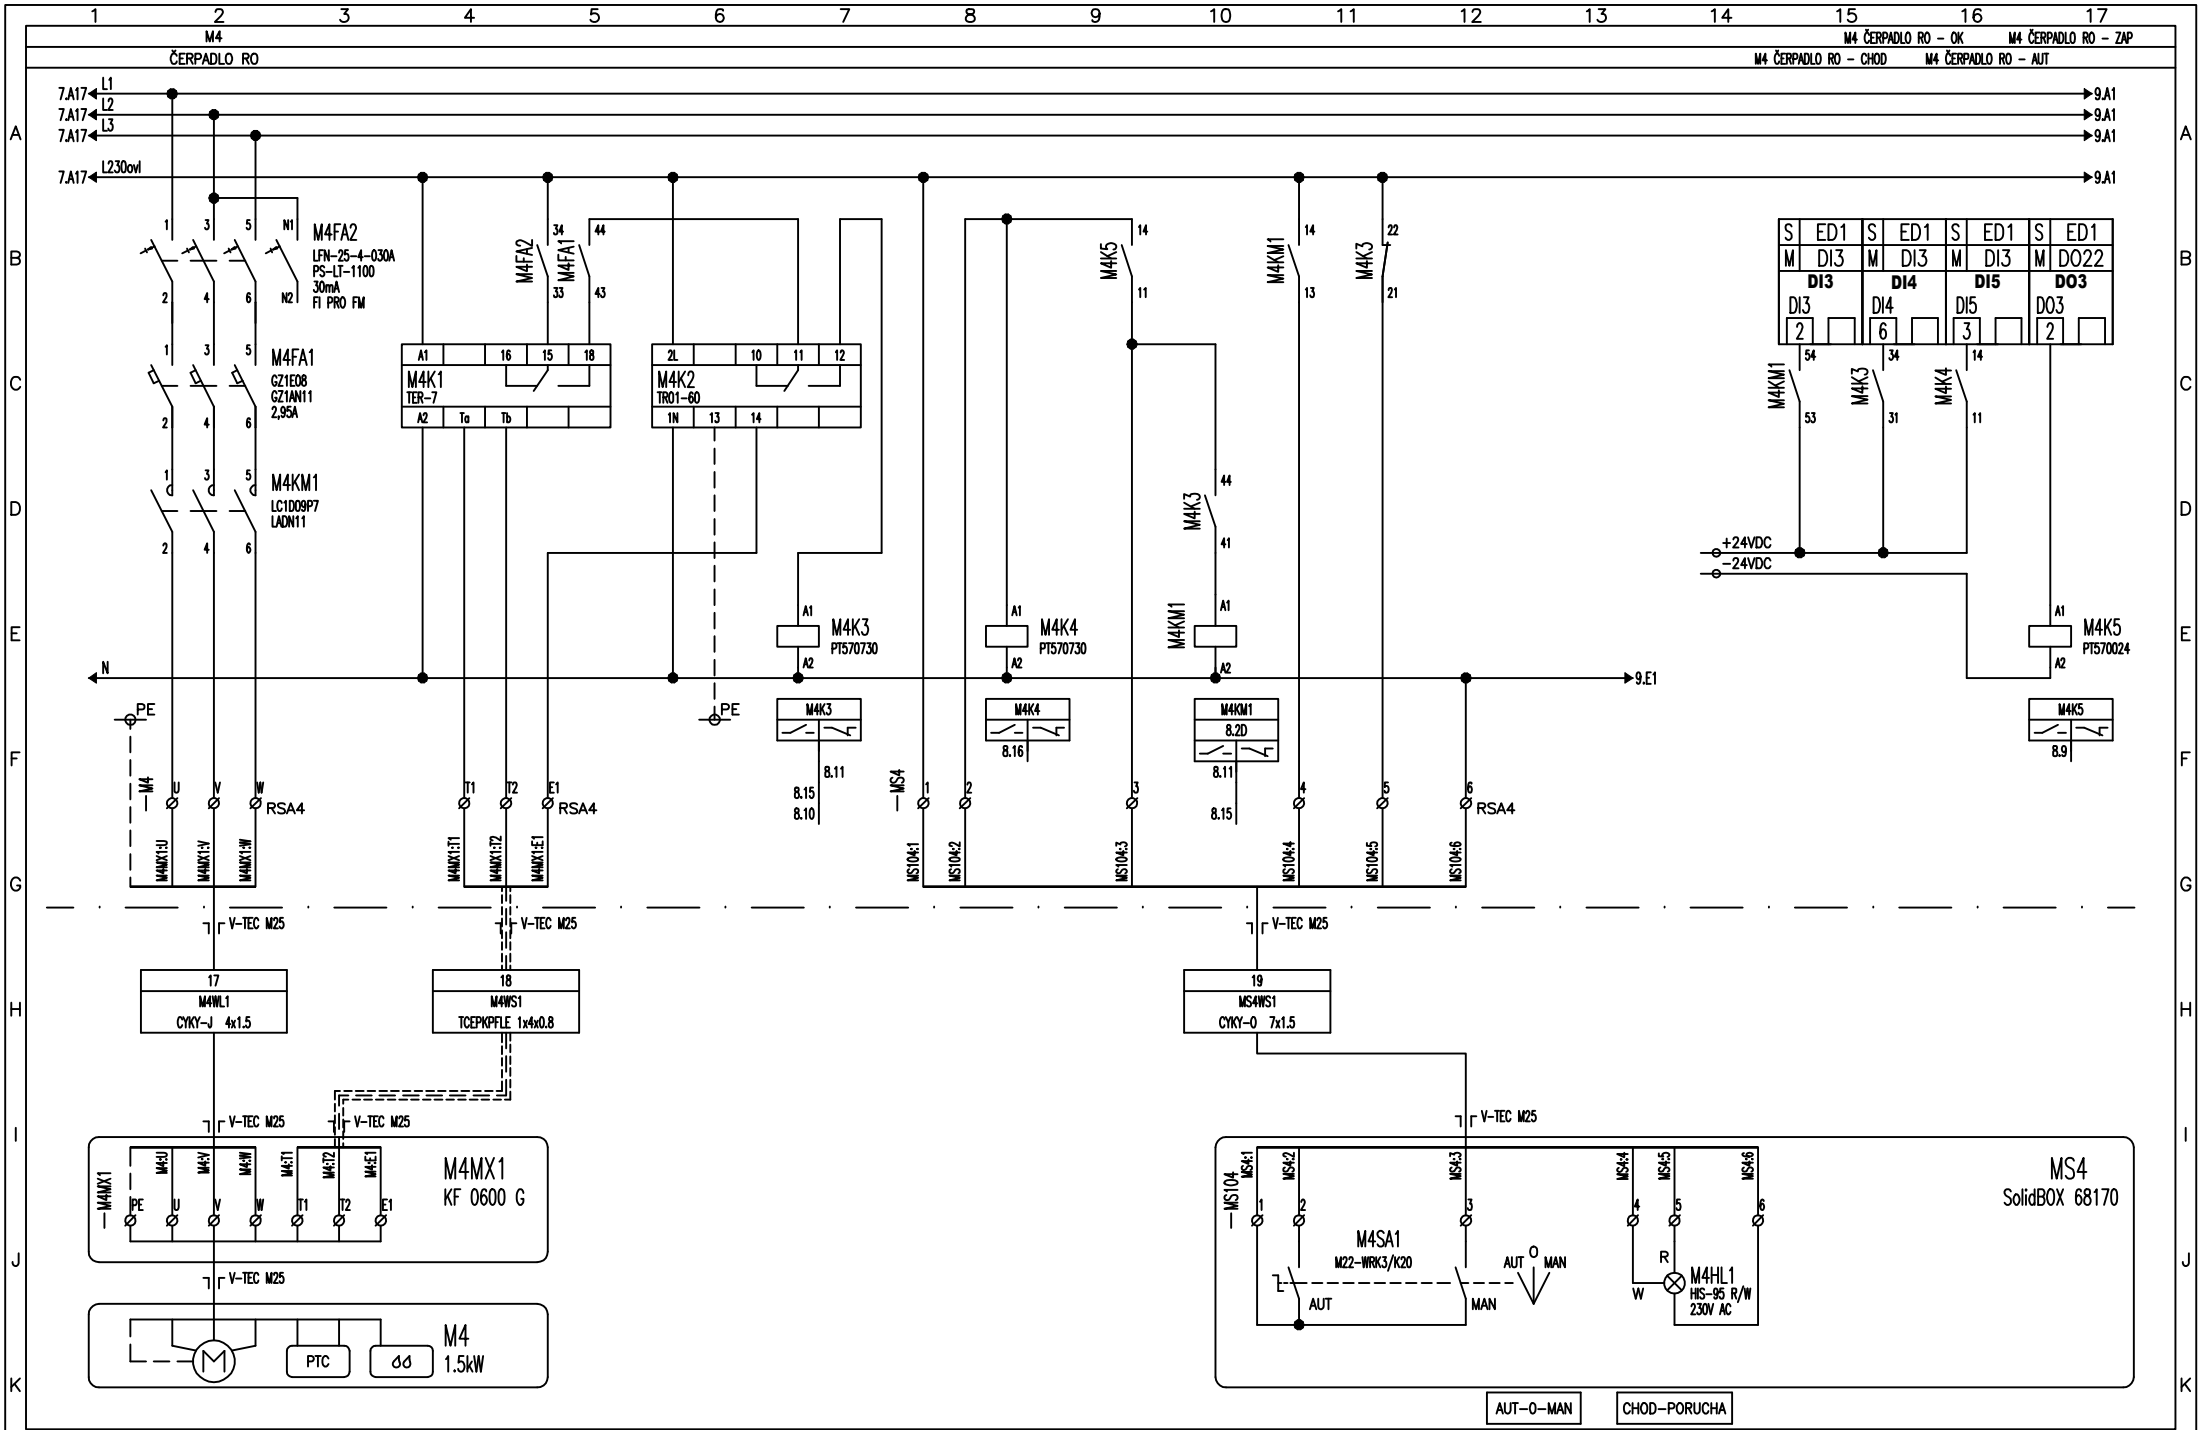





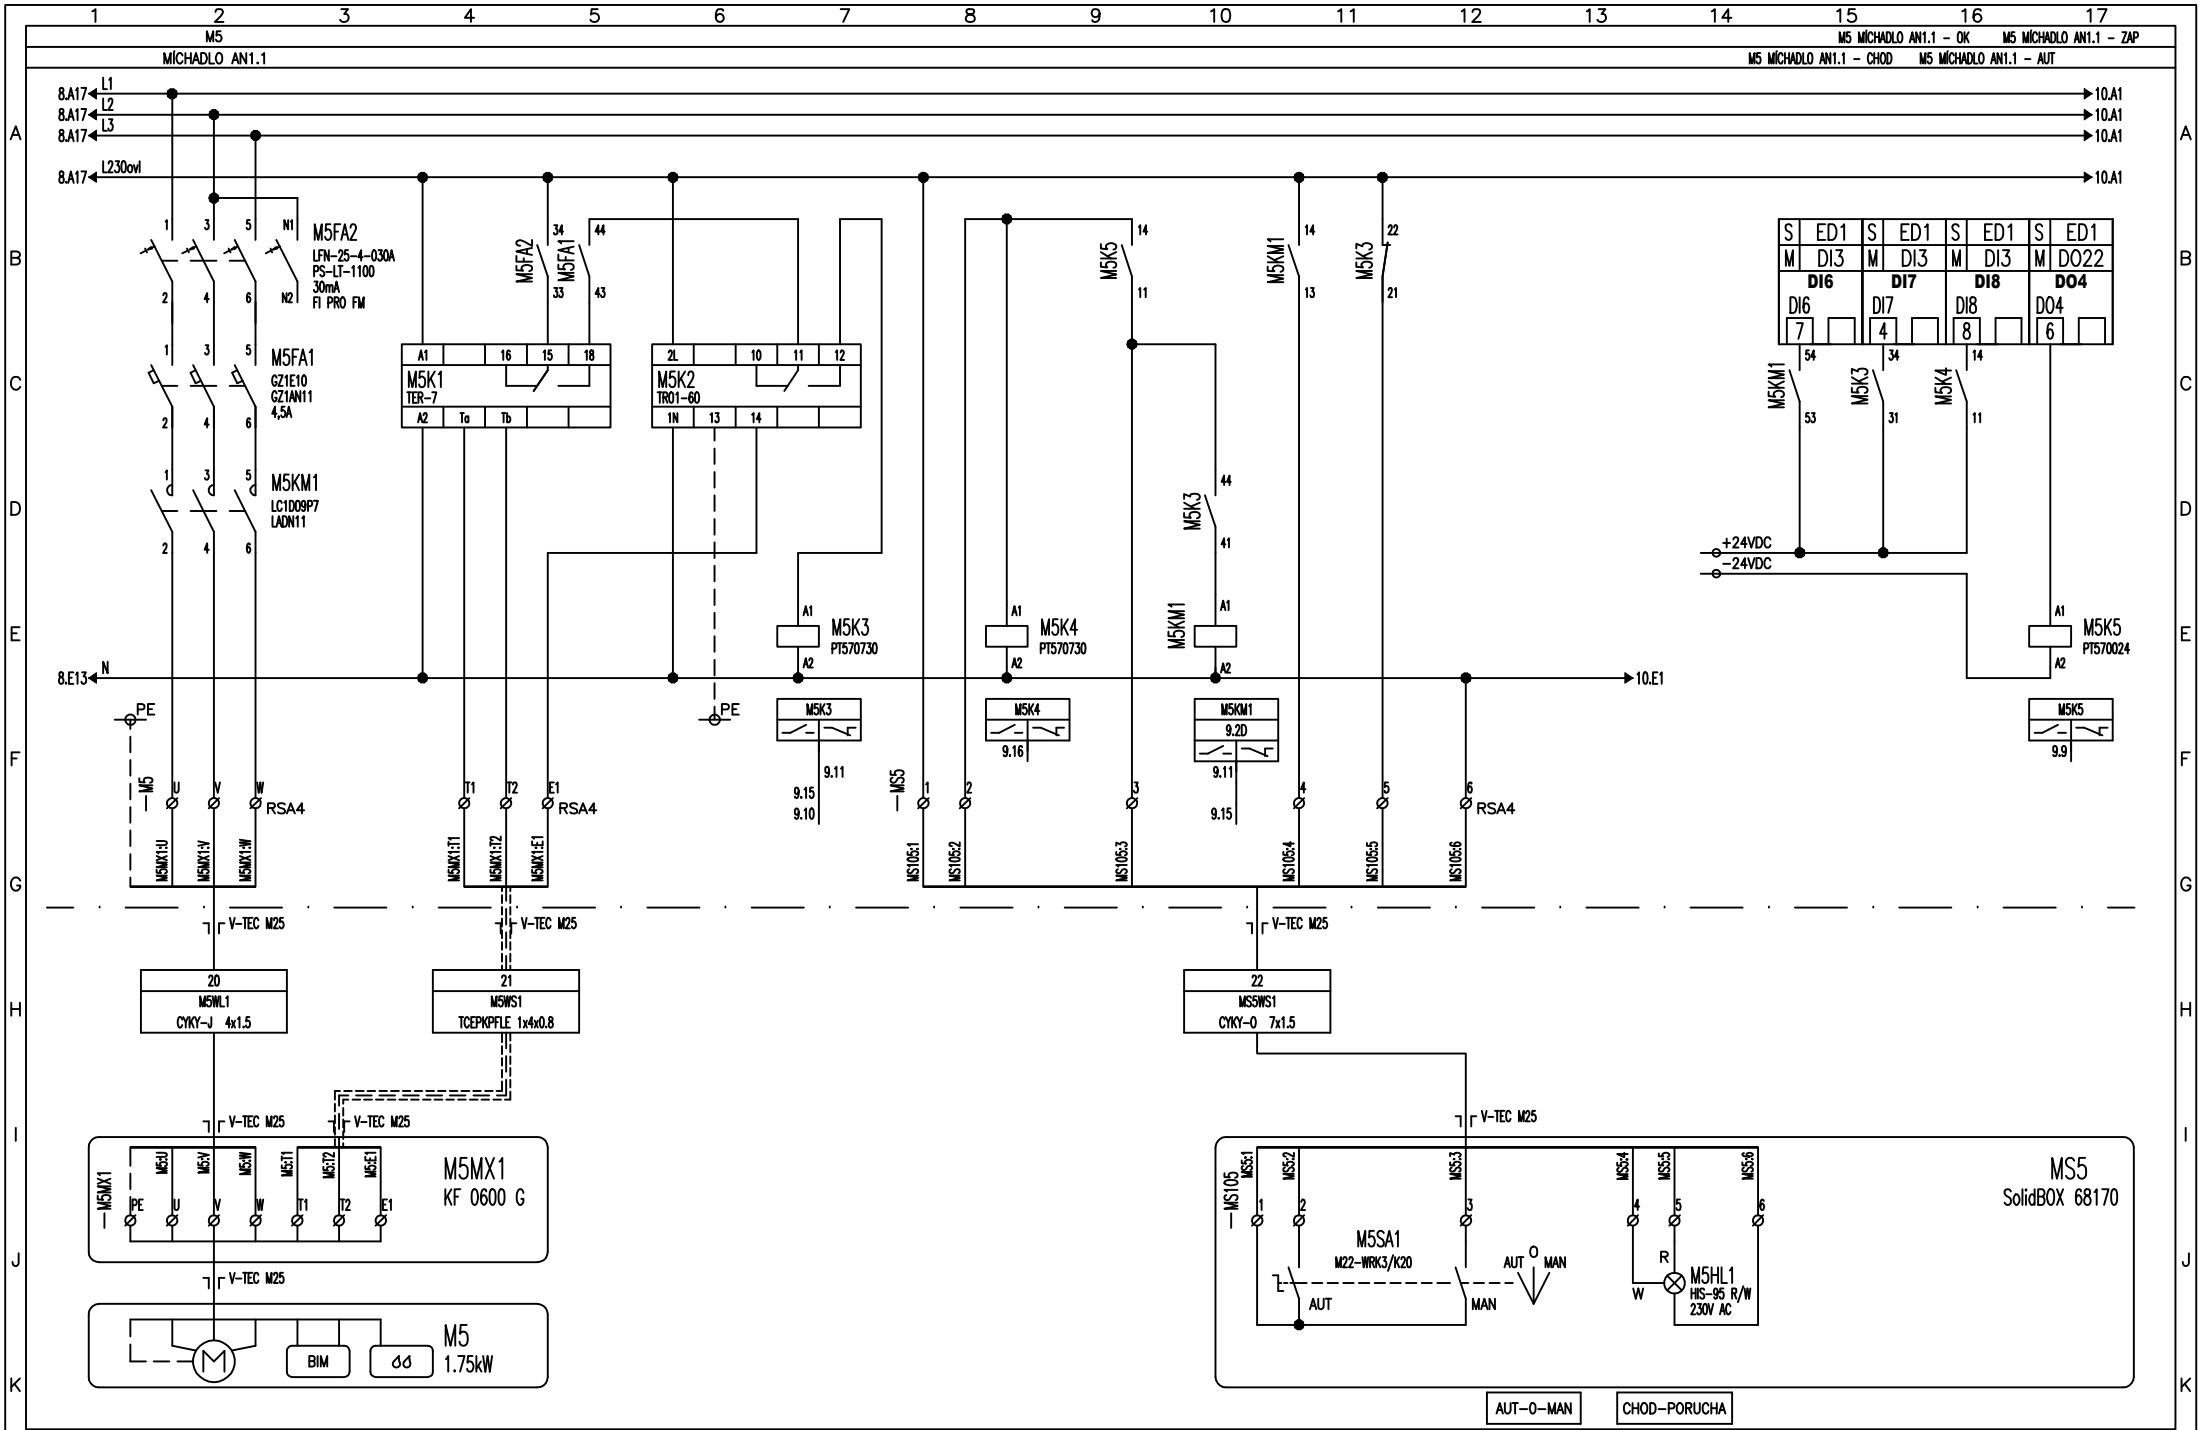

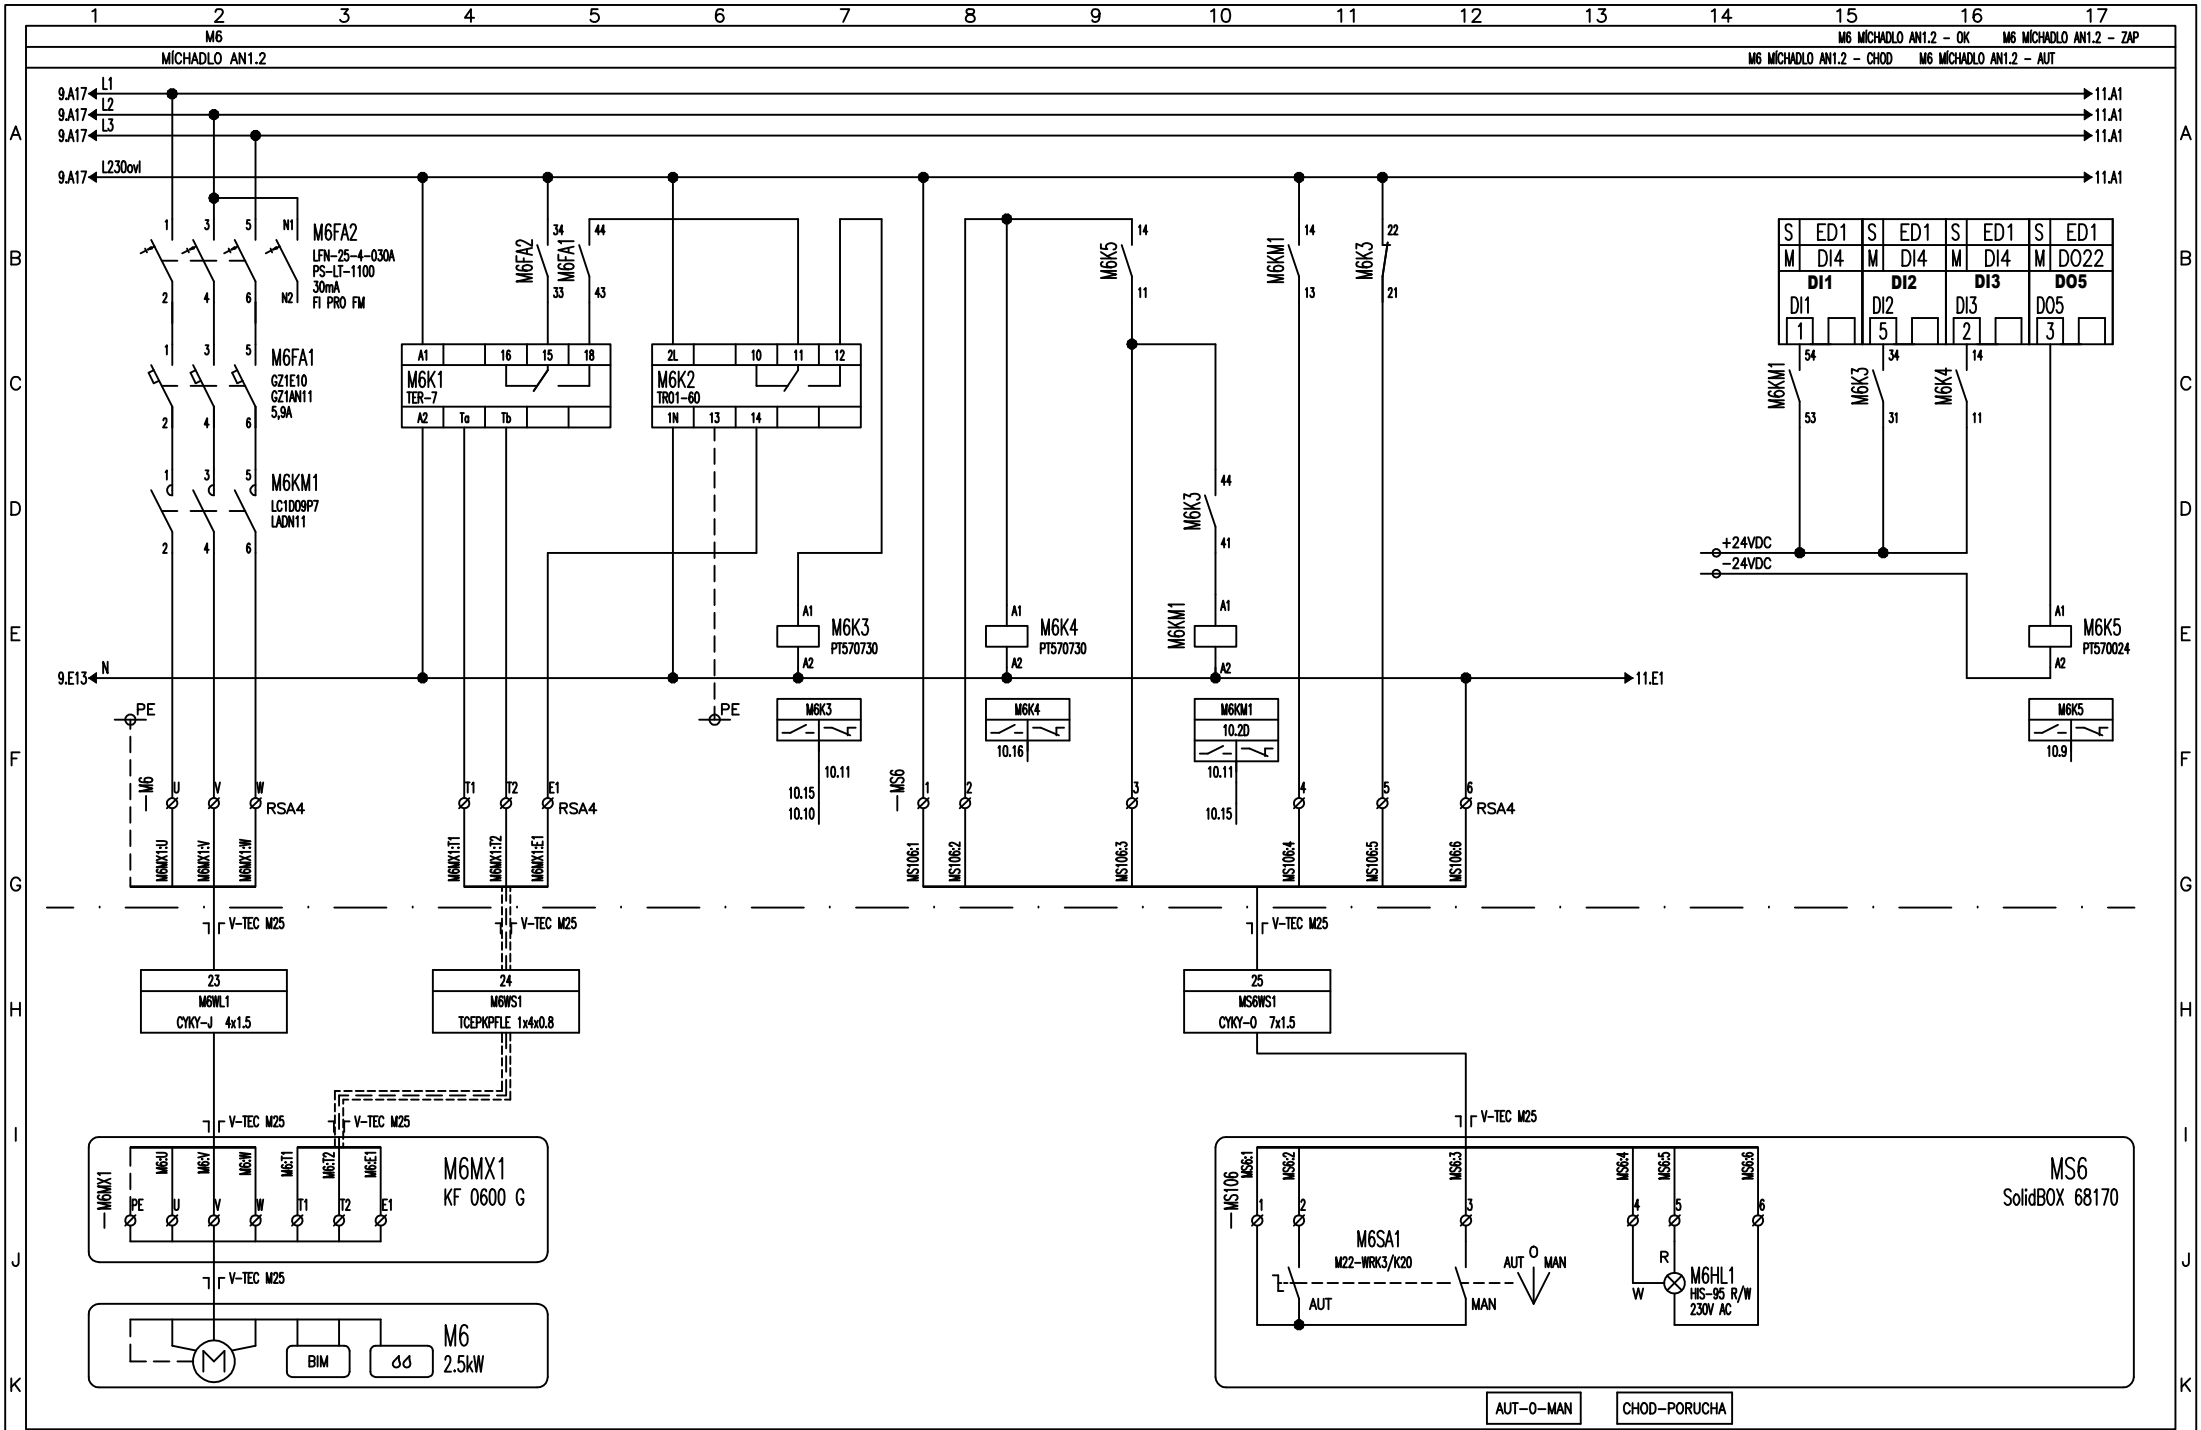

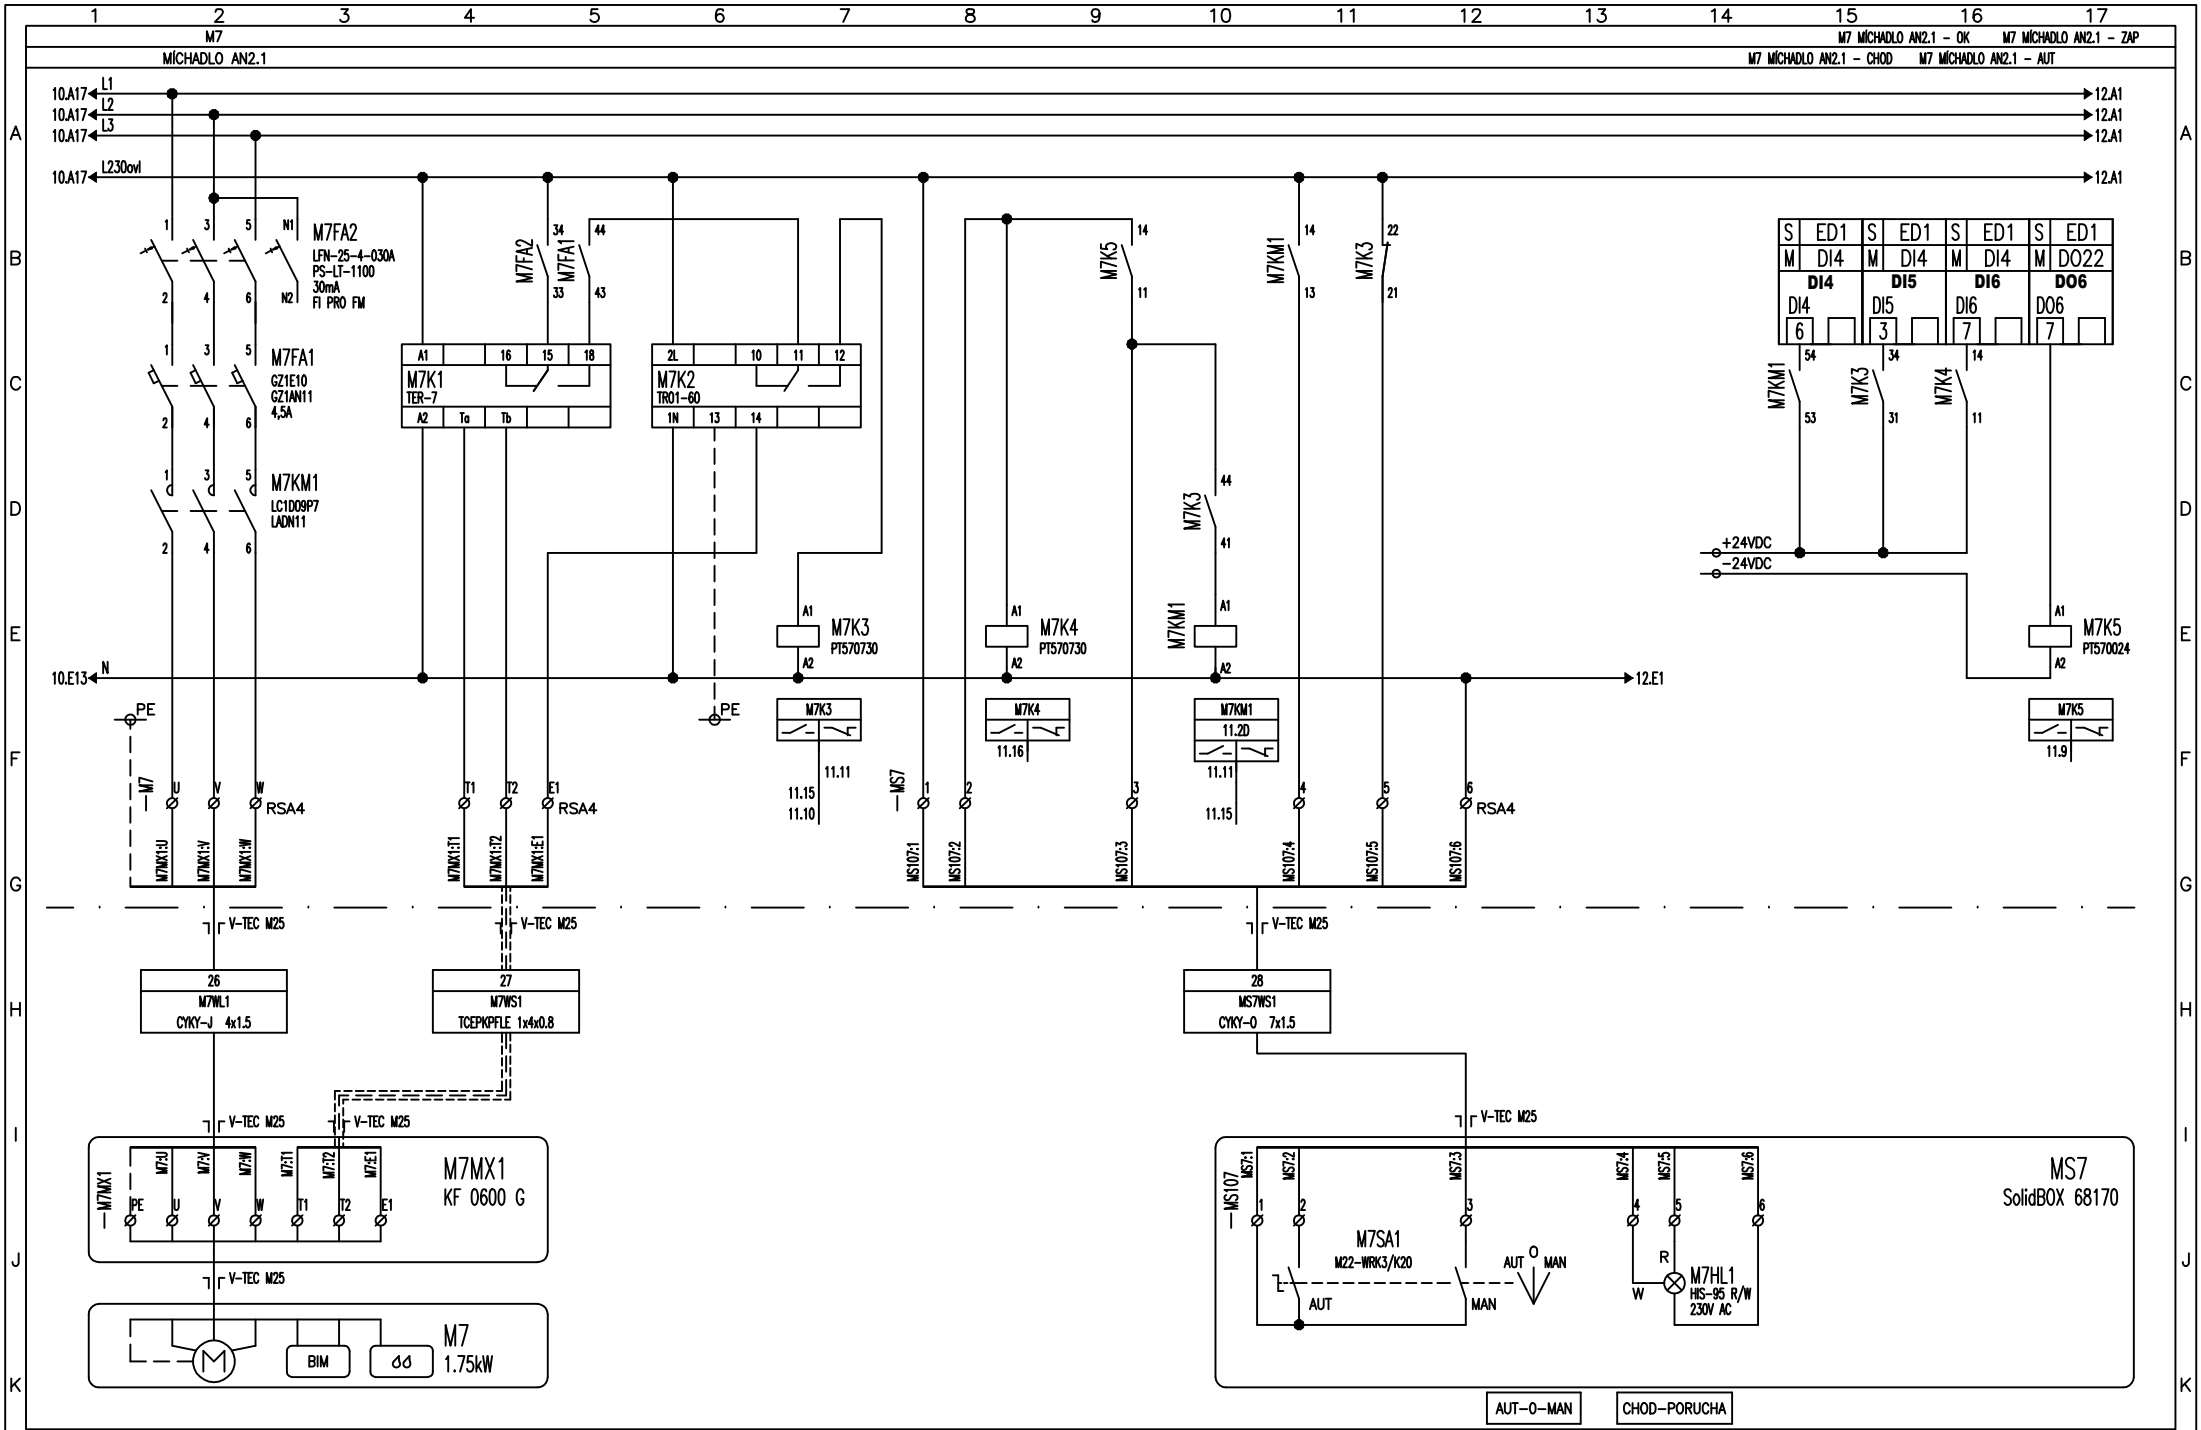


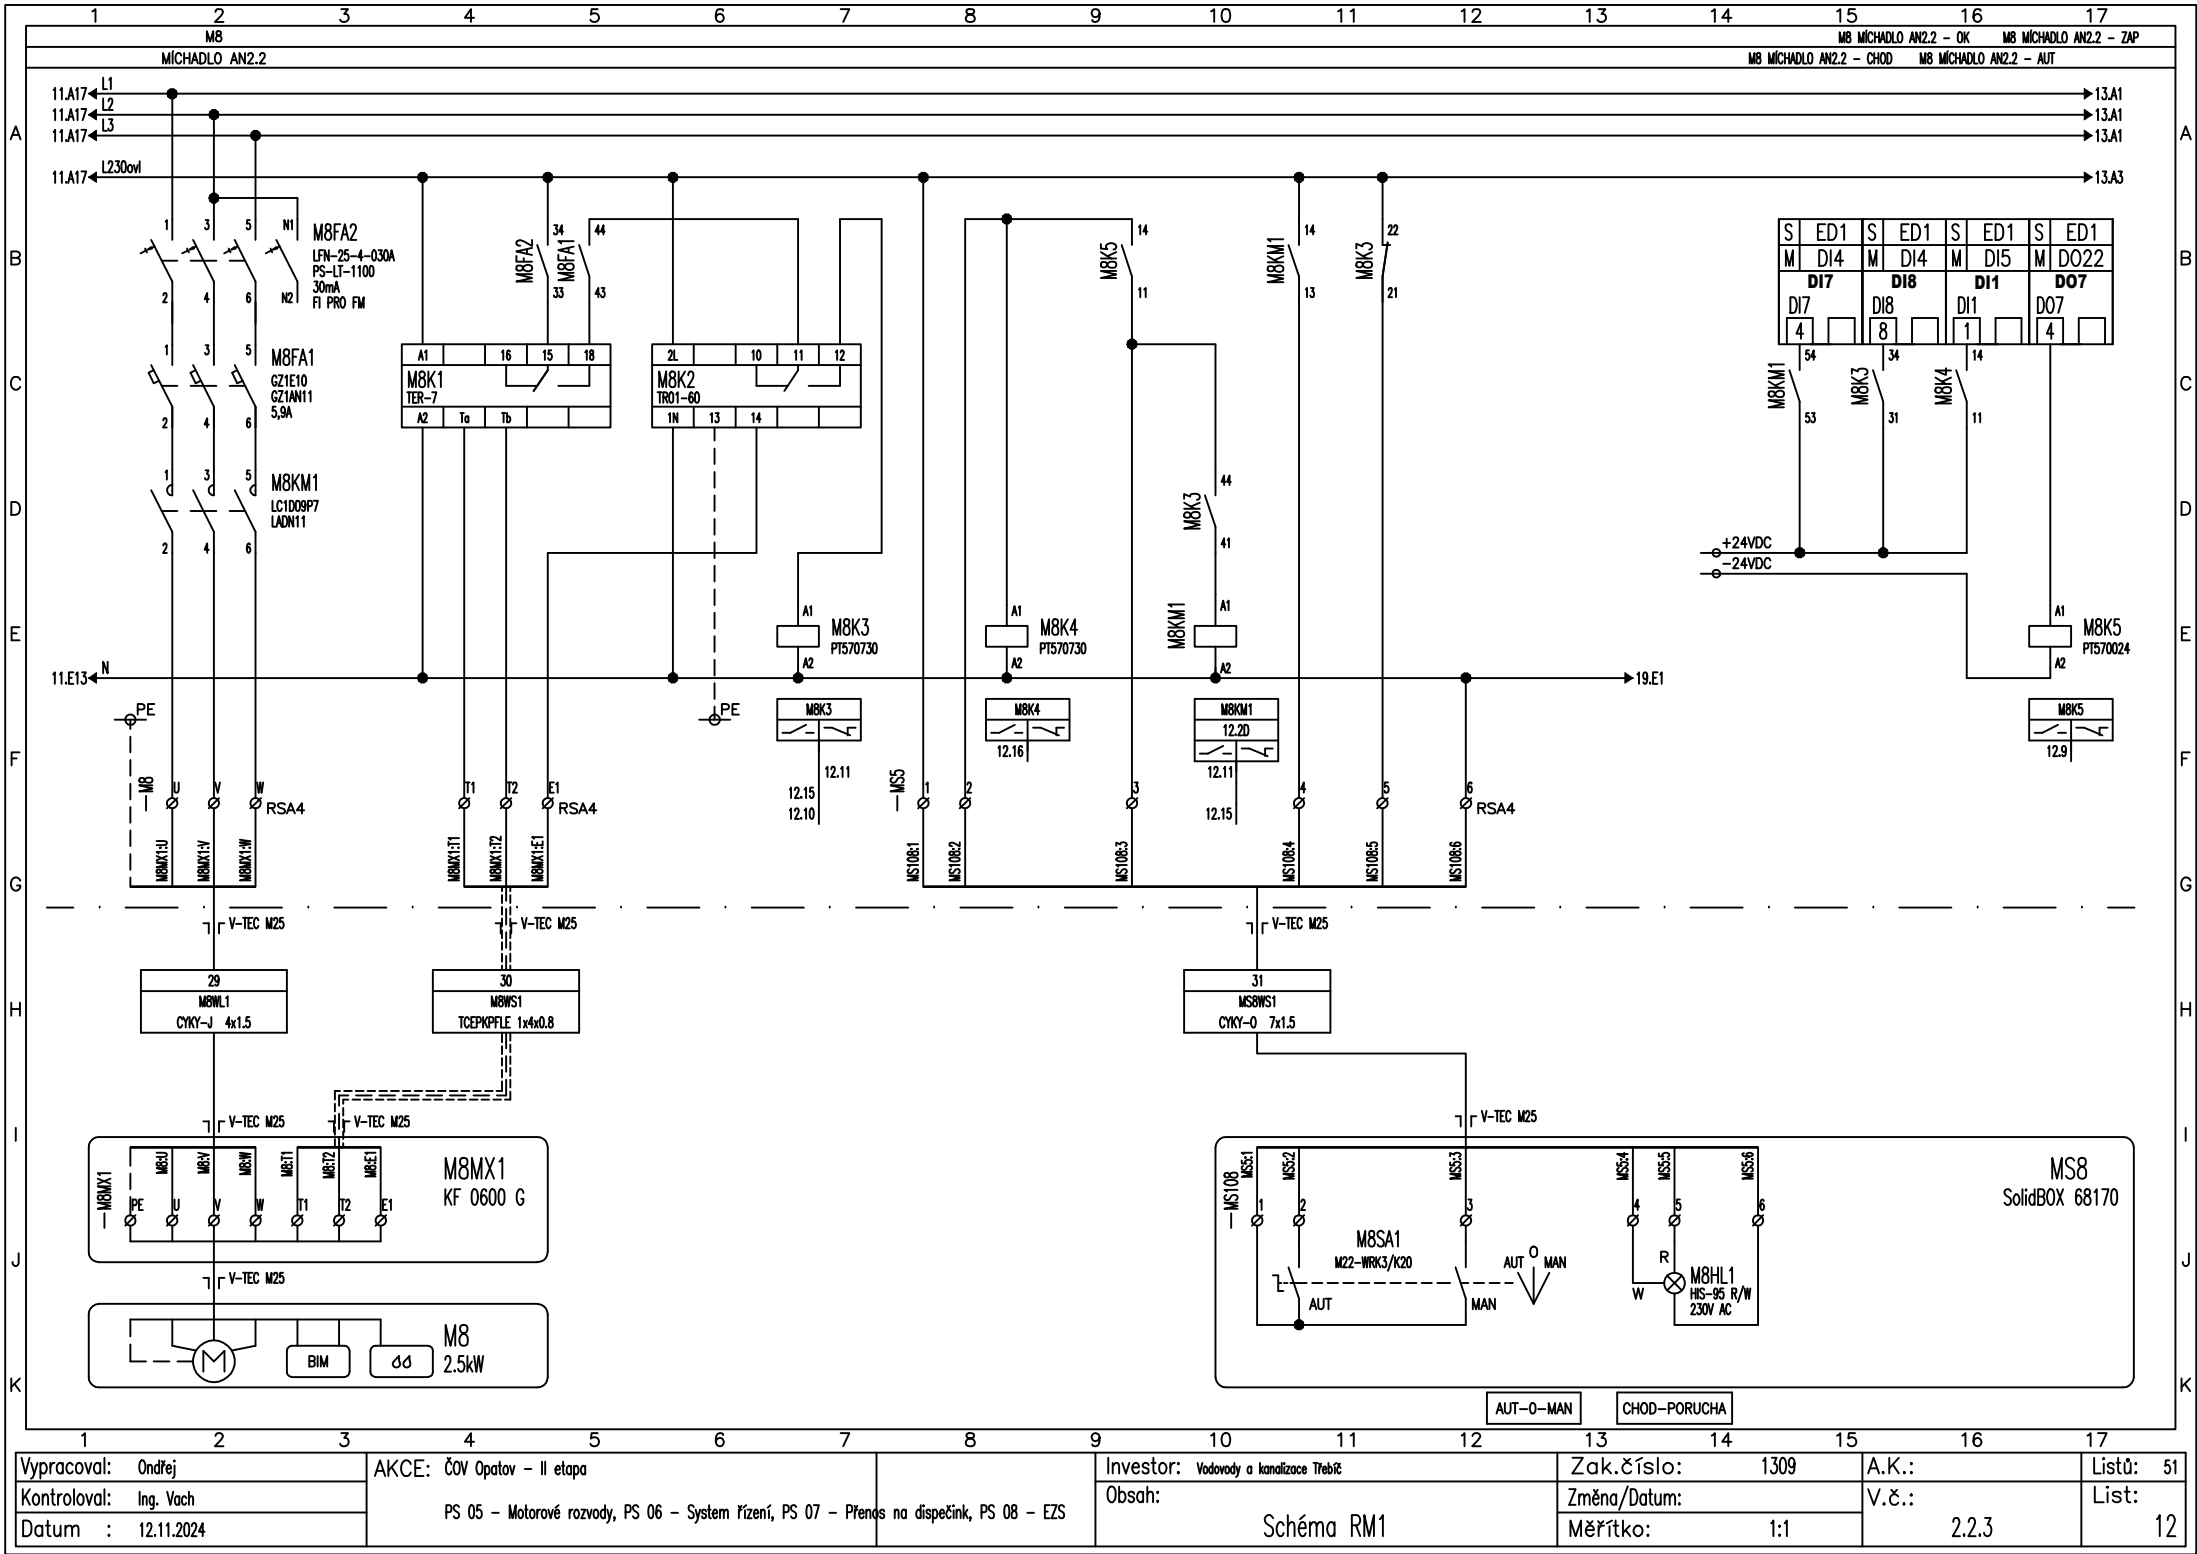








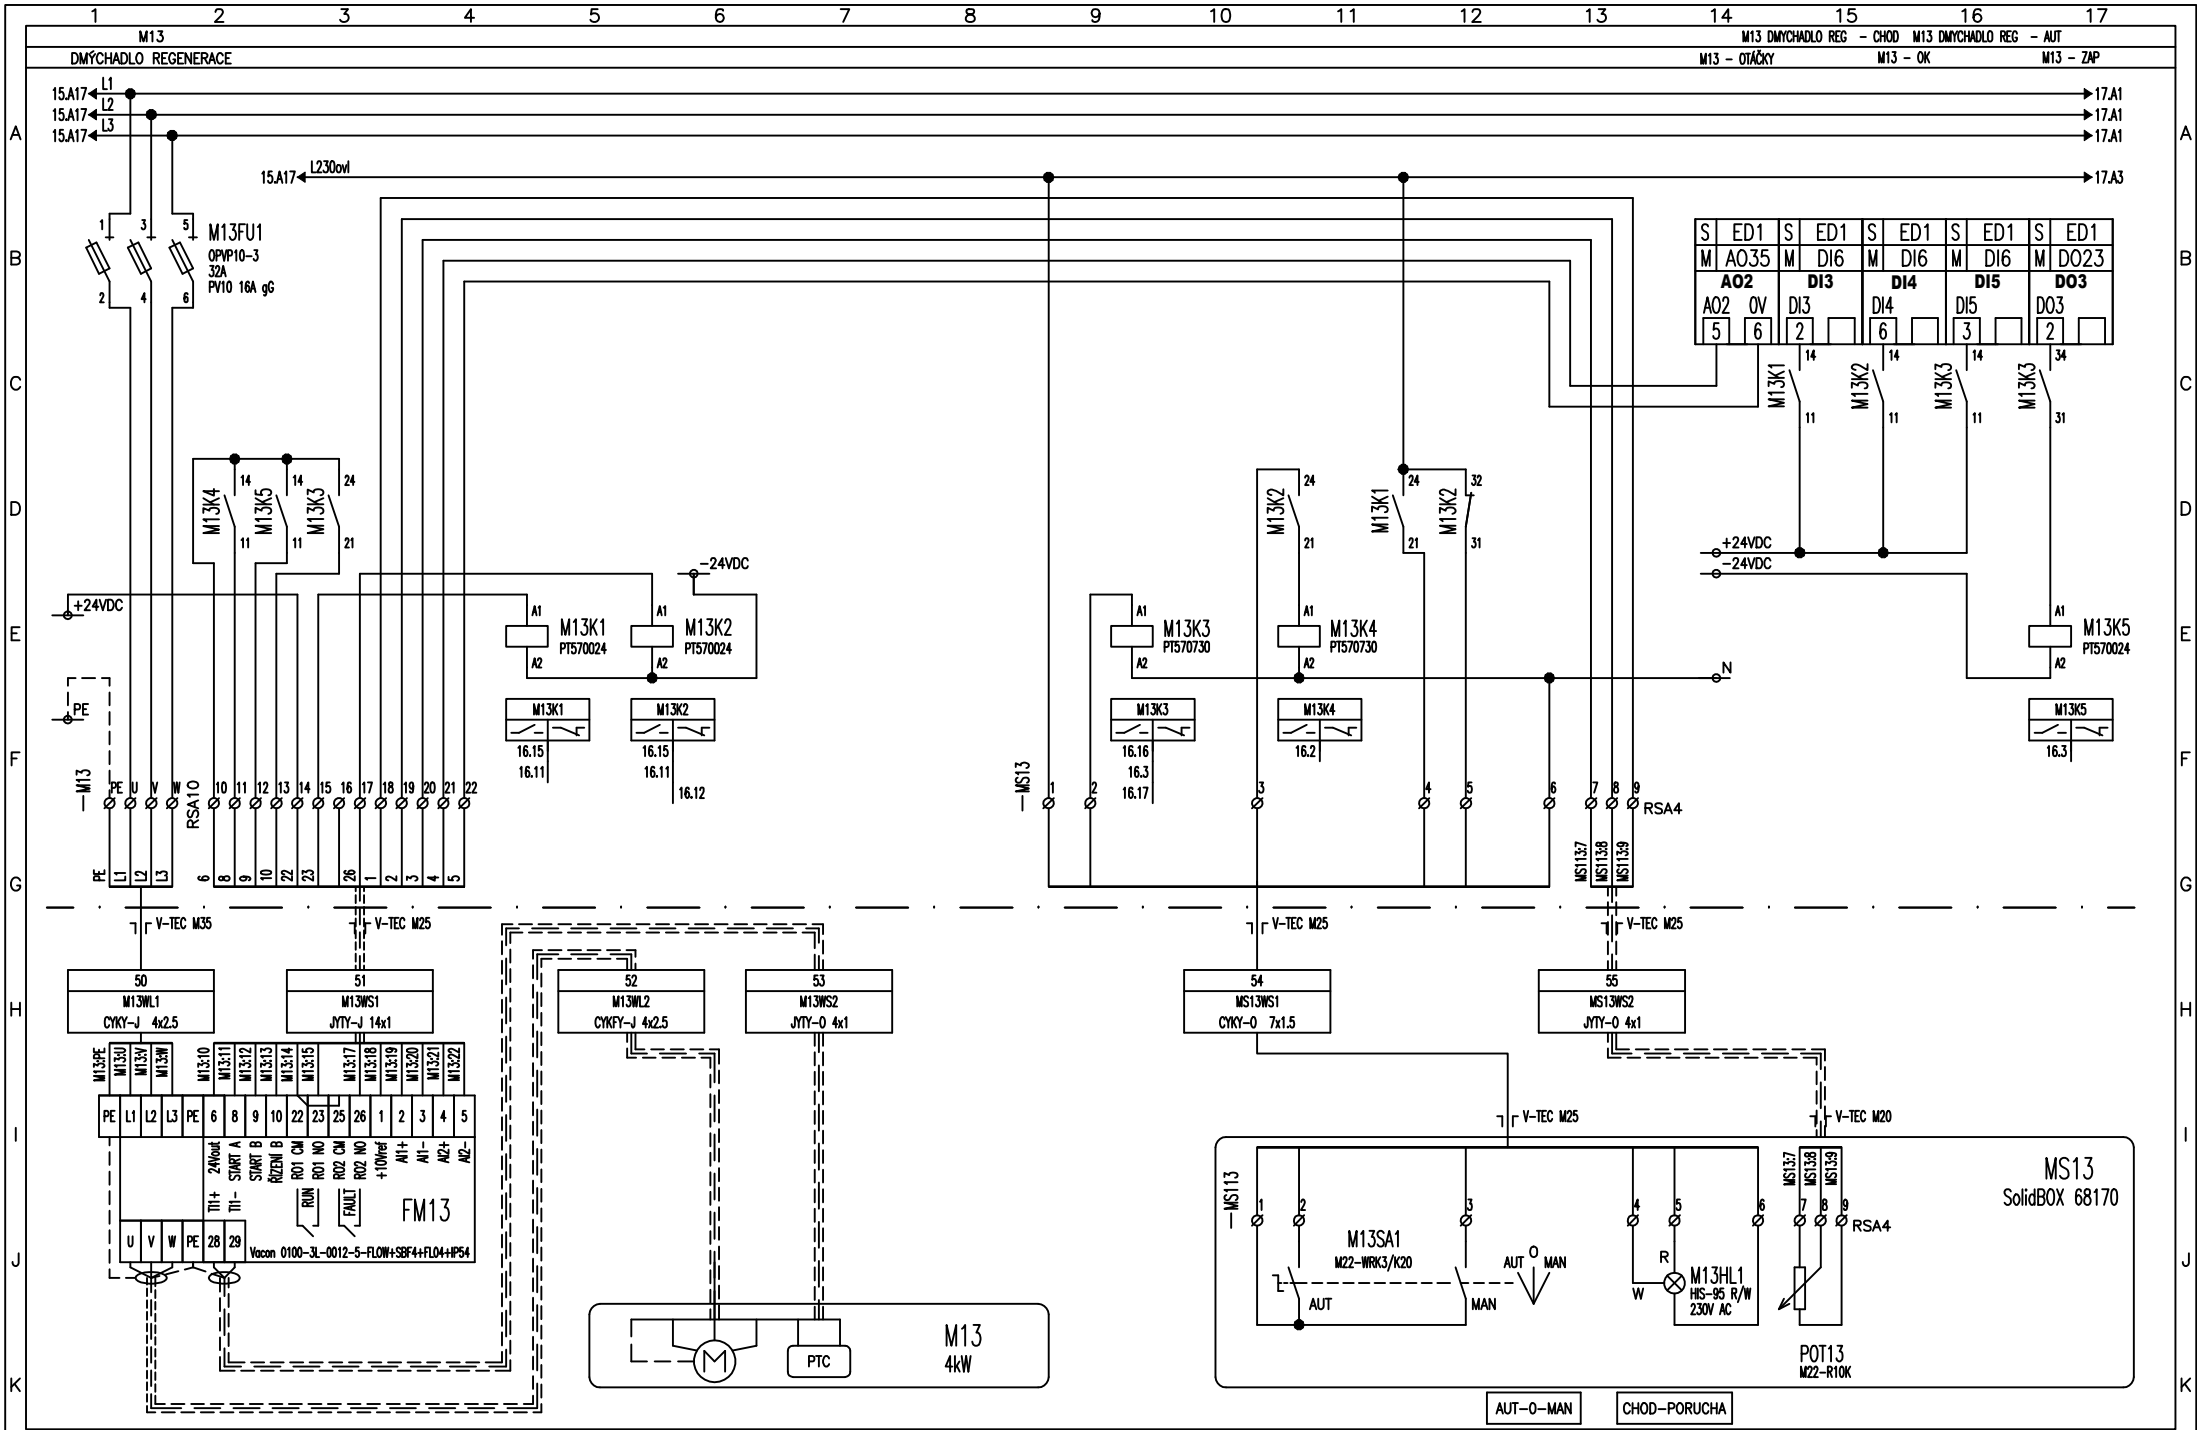







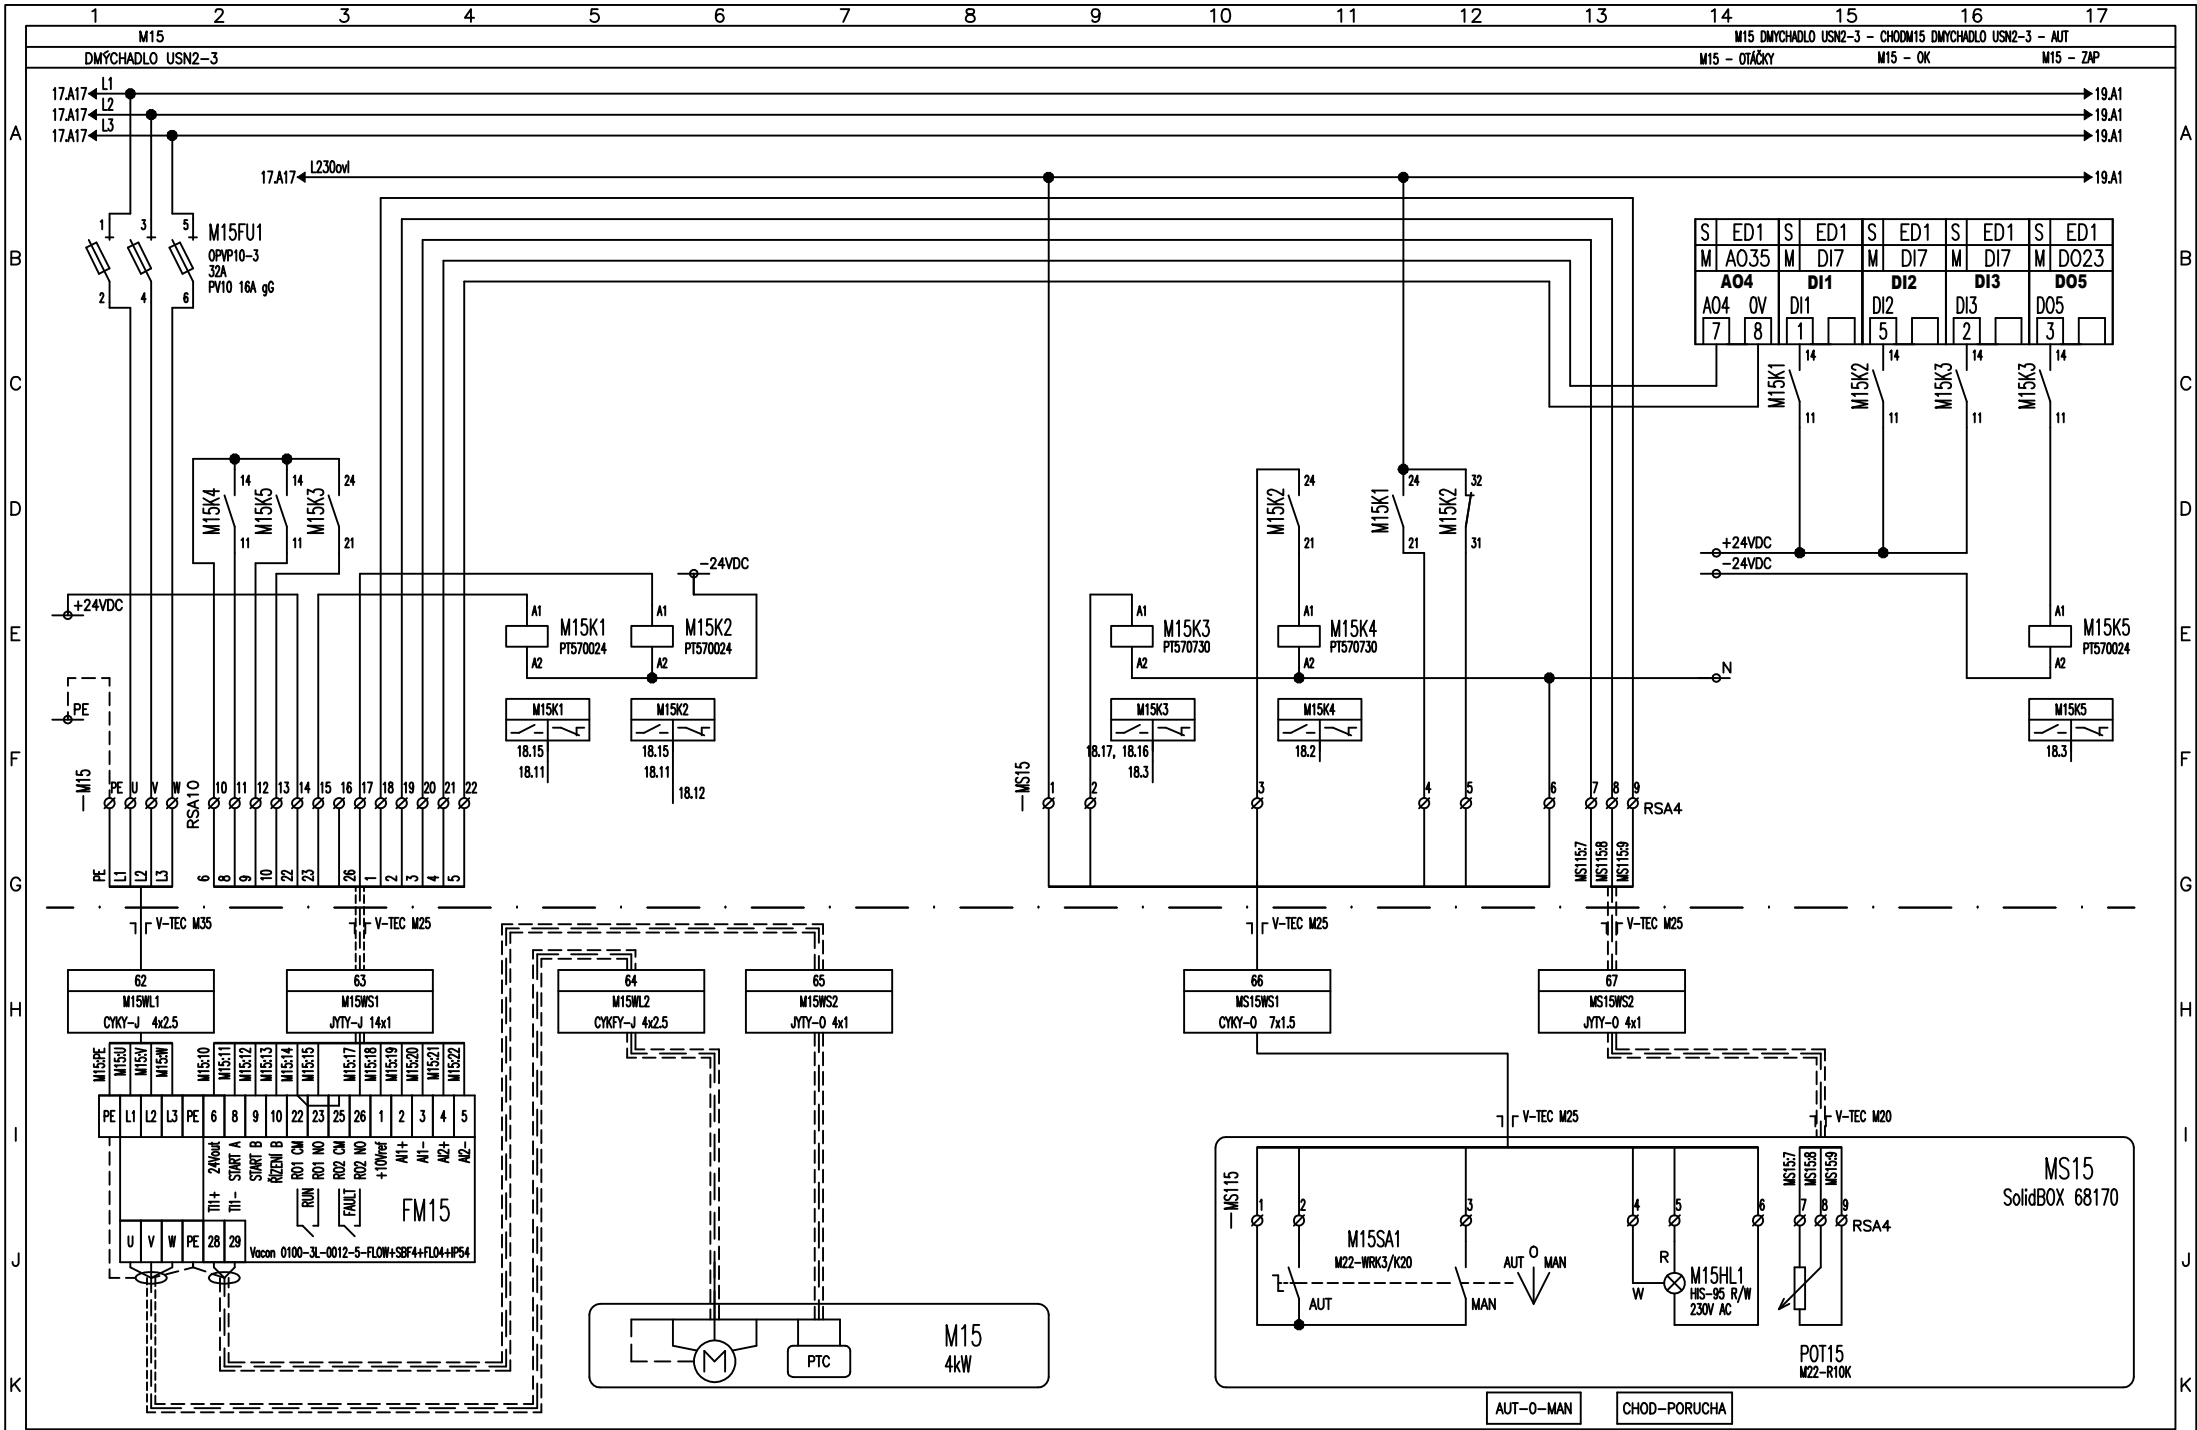

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Vypracoval: Ondřej			AKCE: ČOV Opatov - II etapa  PS 05 - Motorové rozvody, PS 06 - System řízení, PS 07 - Přenos na dispečink, PS 08 - EZS					Investor: Vodovody a kanalizace Třebíč				Zak.číslo: 1309		A.K.:		Listů: 51
Kontroloval: Ing. Vach								Obsah:				Změna/Datum:		V.č.:		List:
Datum : 12.11.2024								Schéma RM1				Měřítko: 1:1		2.2.3		18

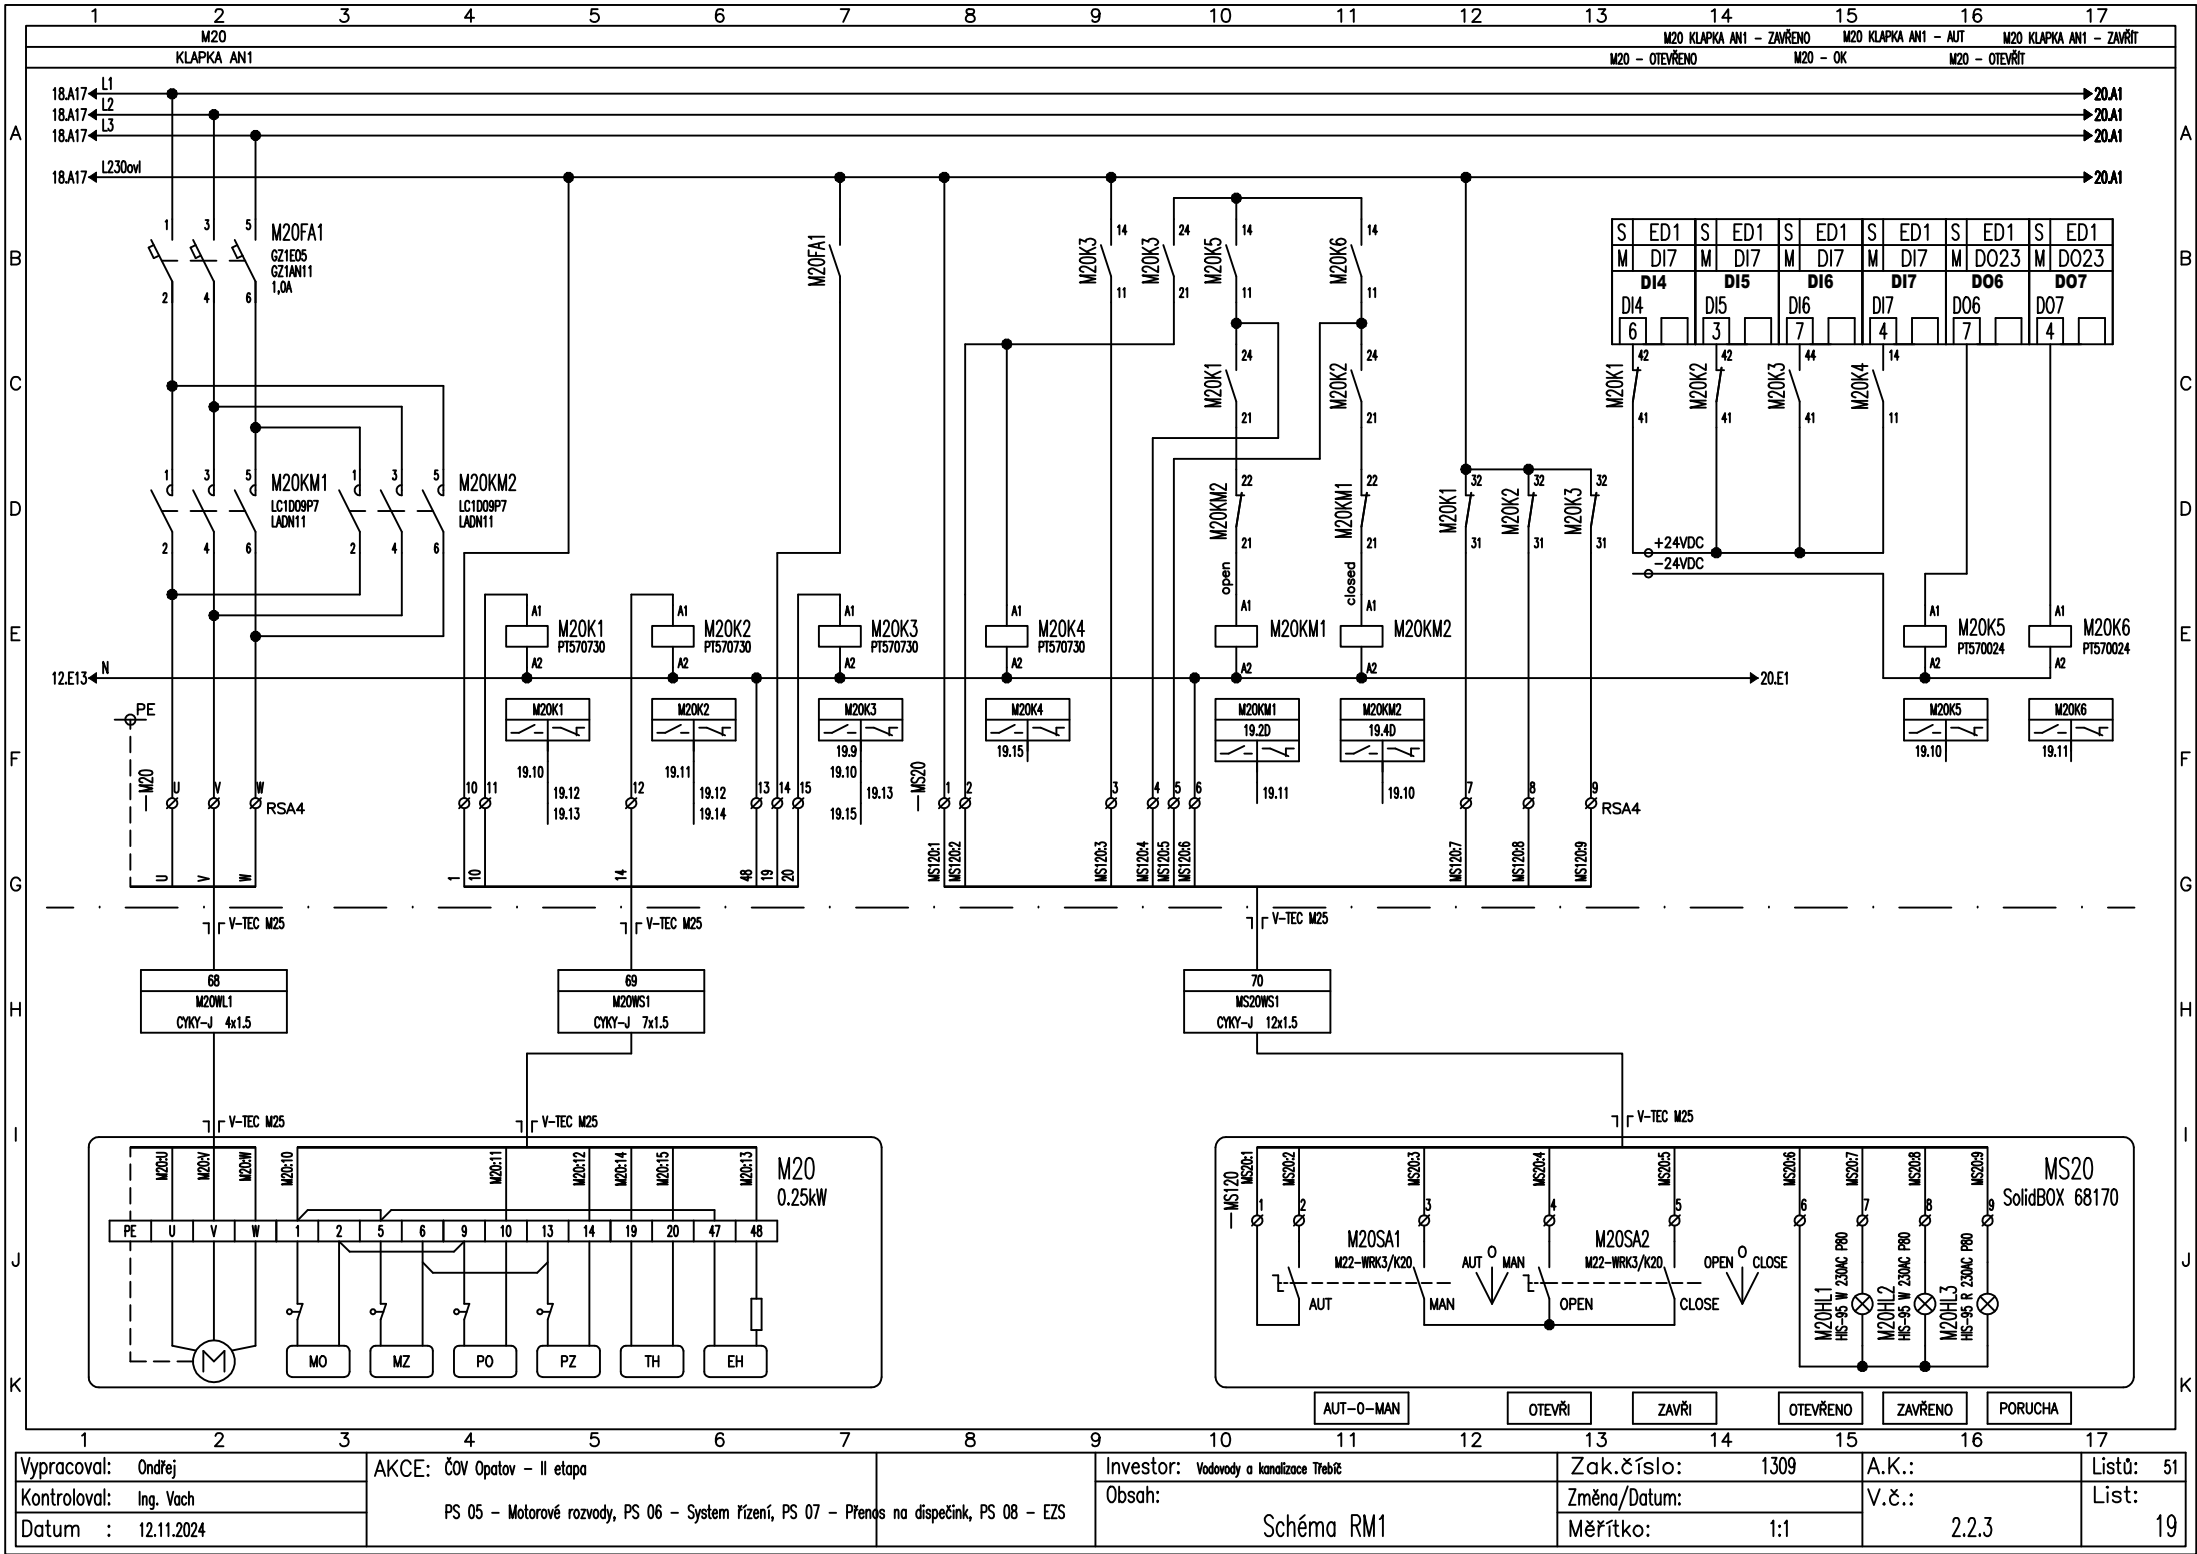



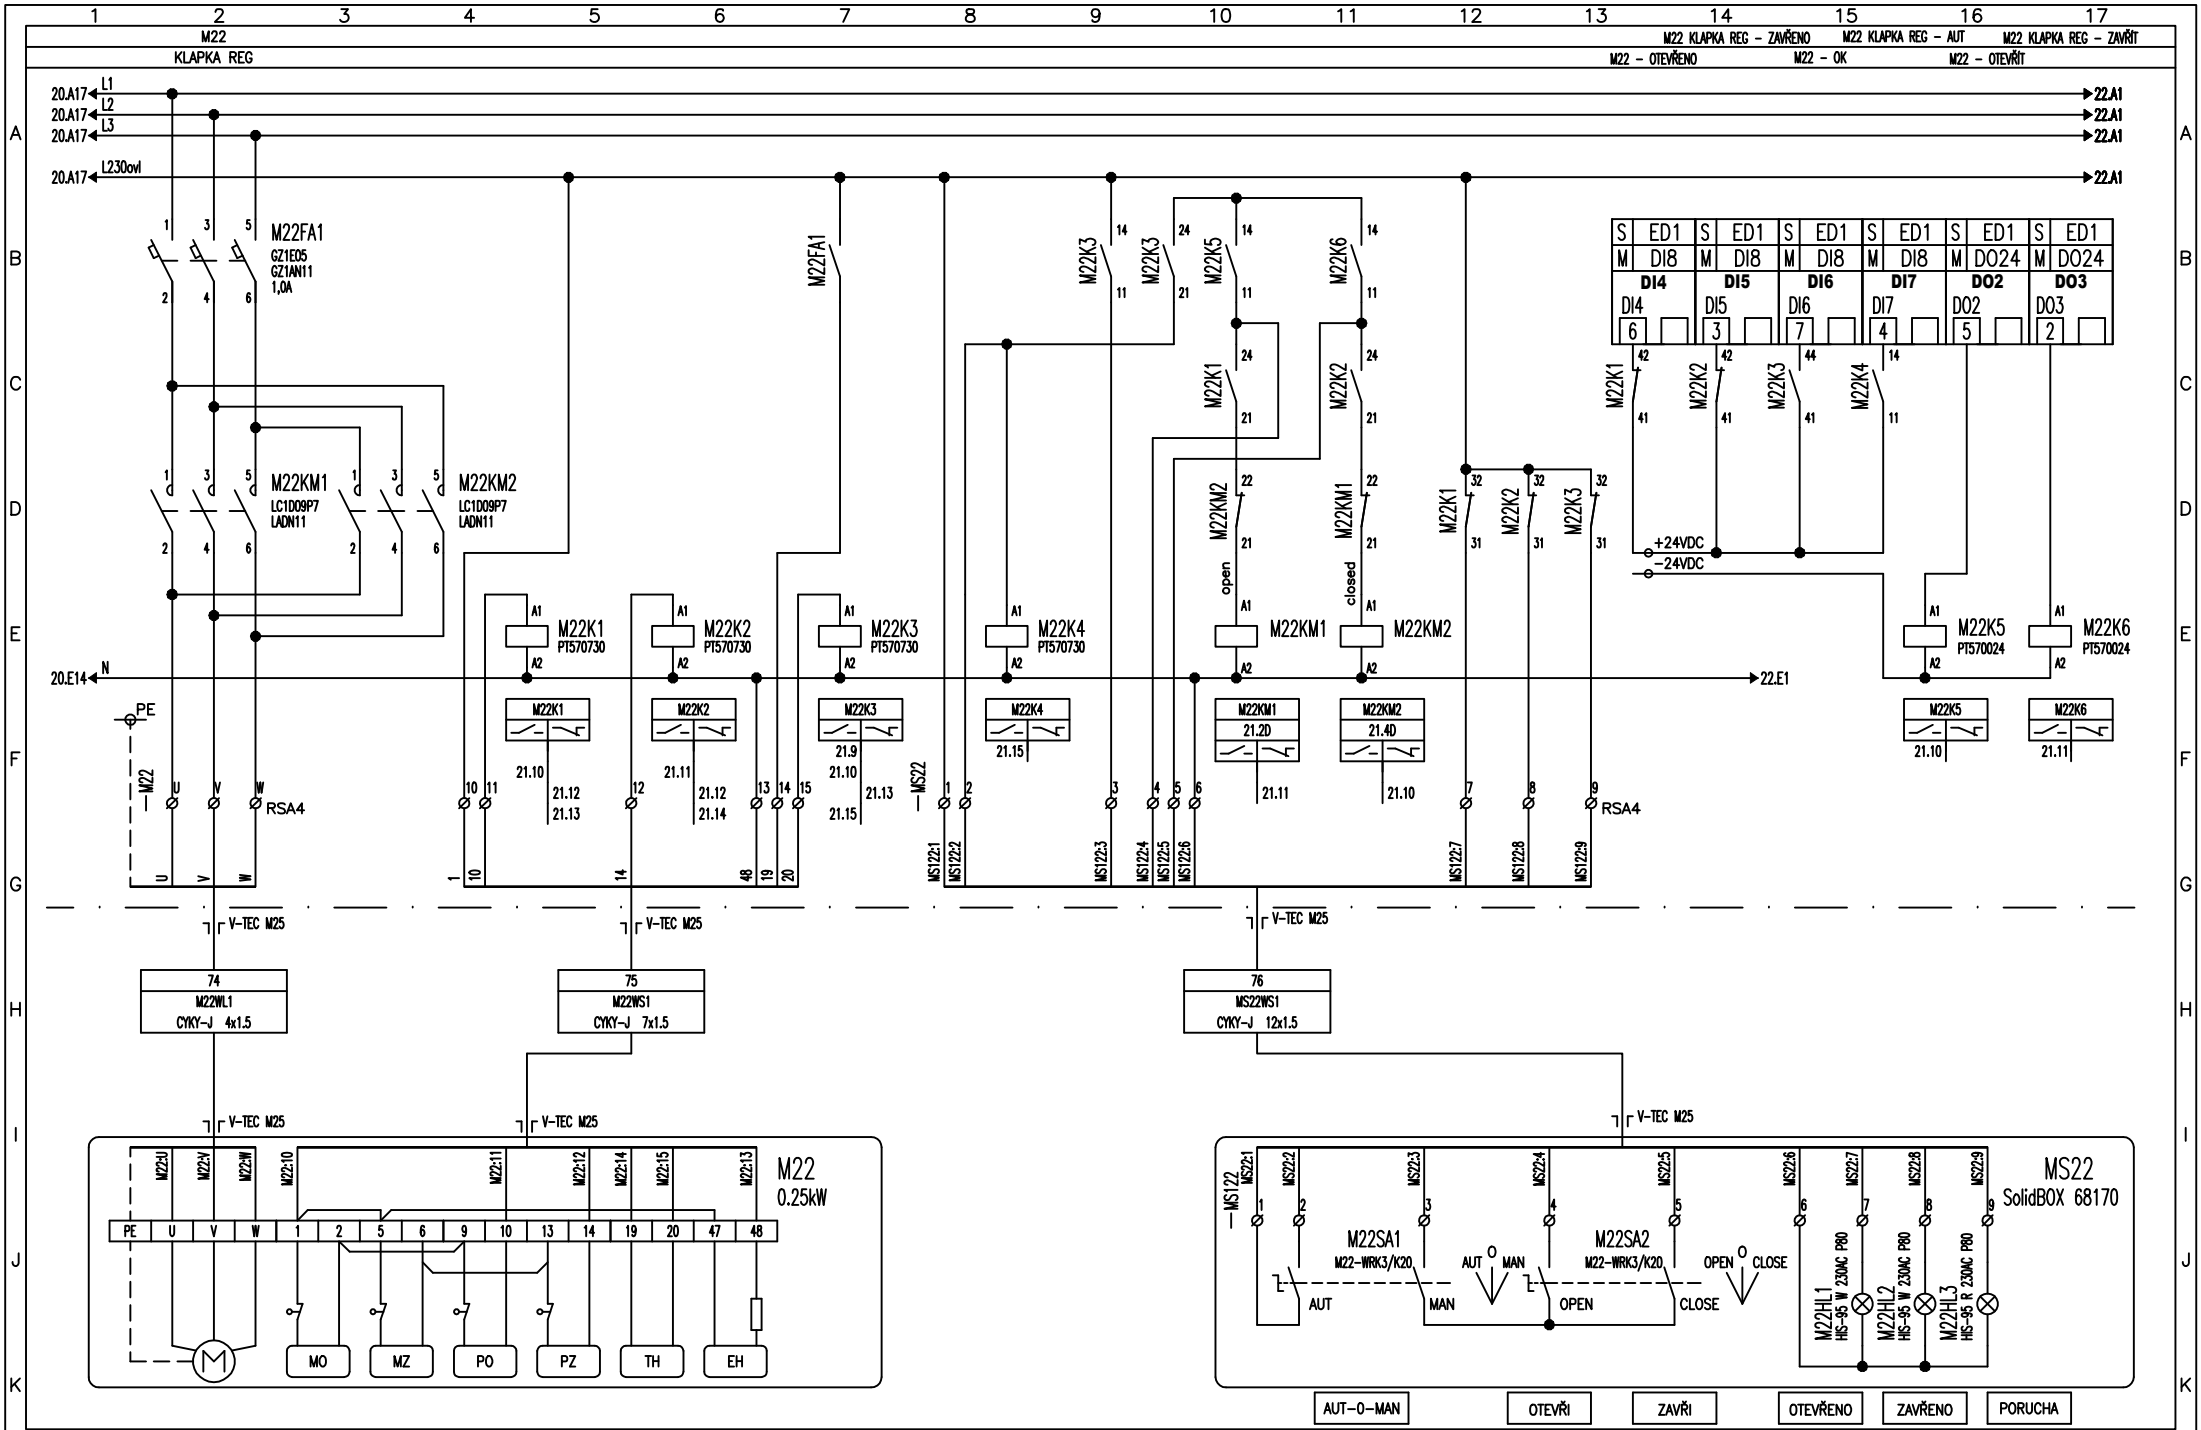













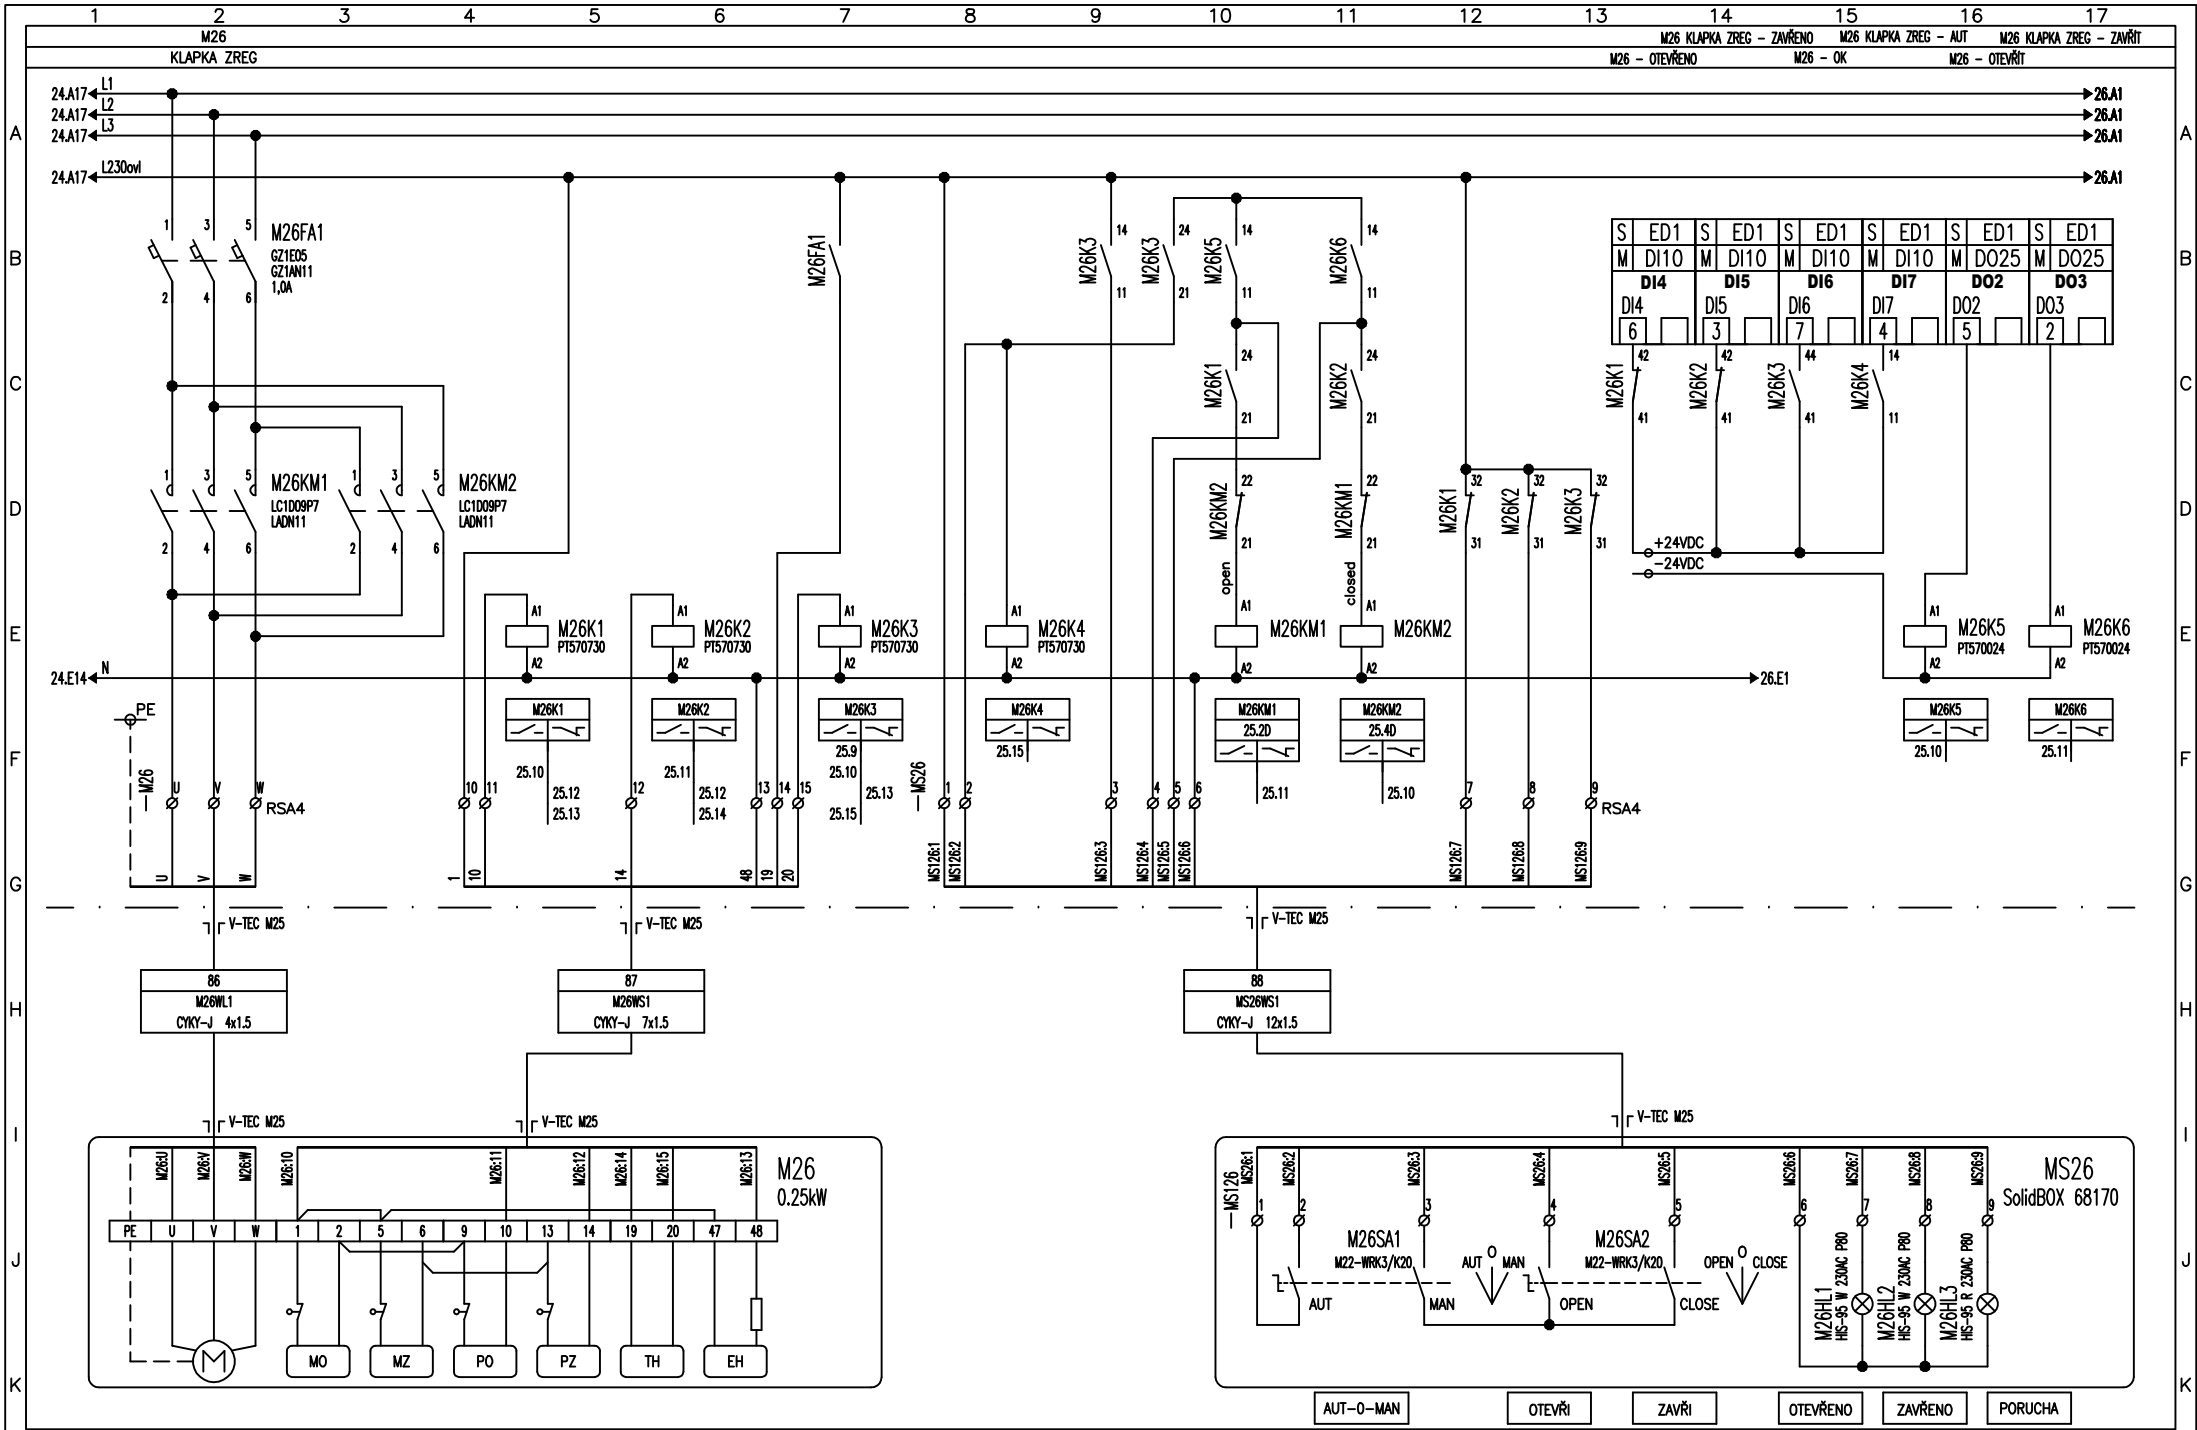

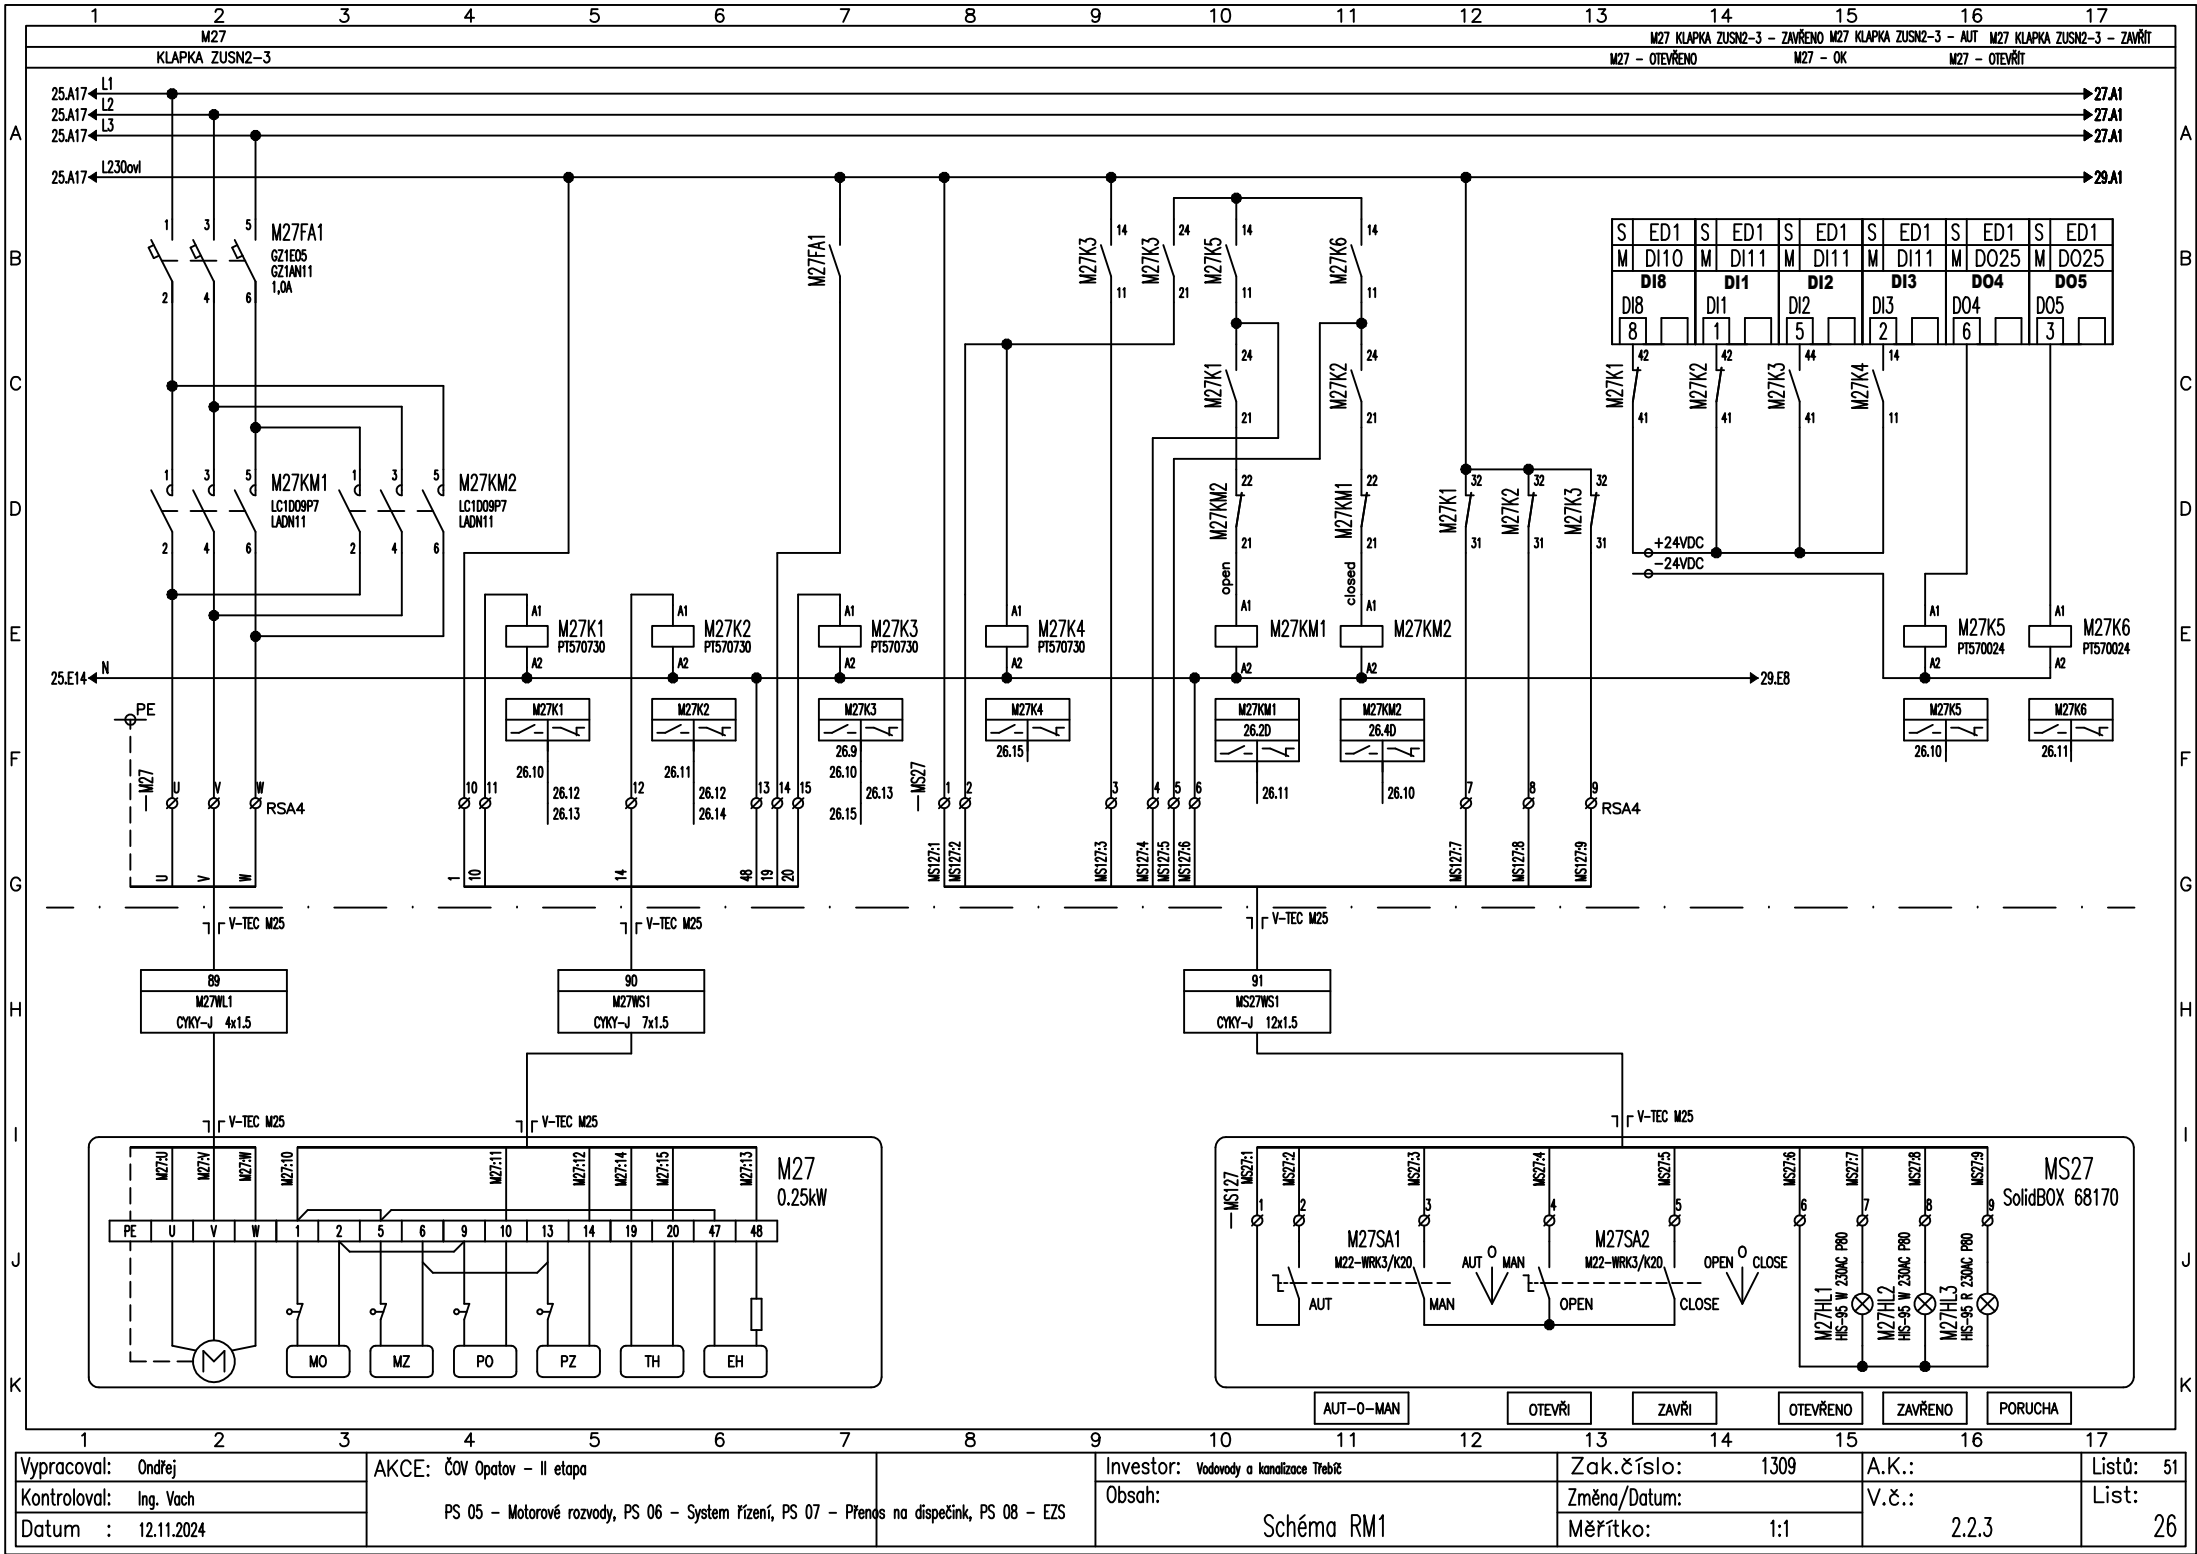

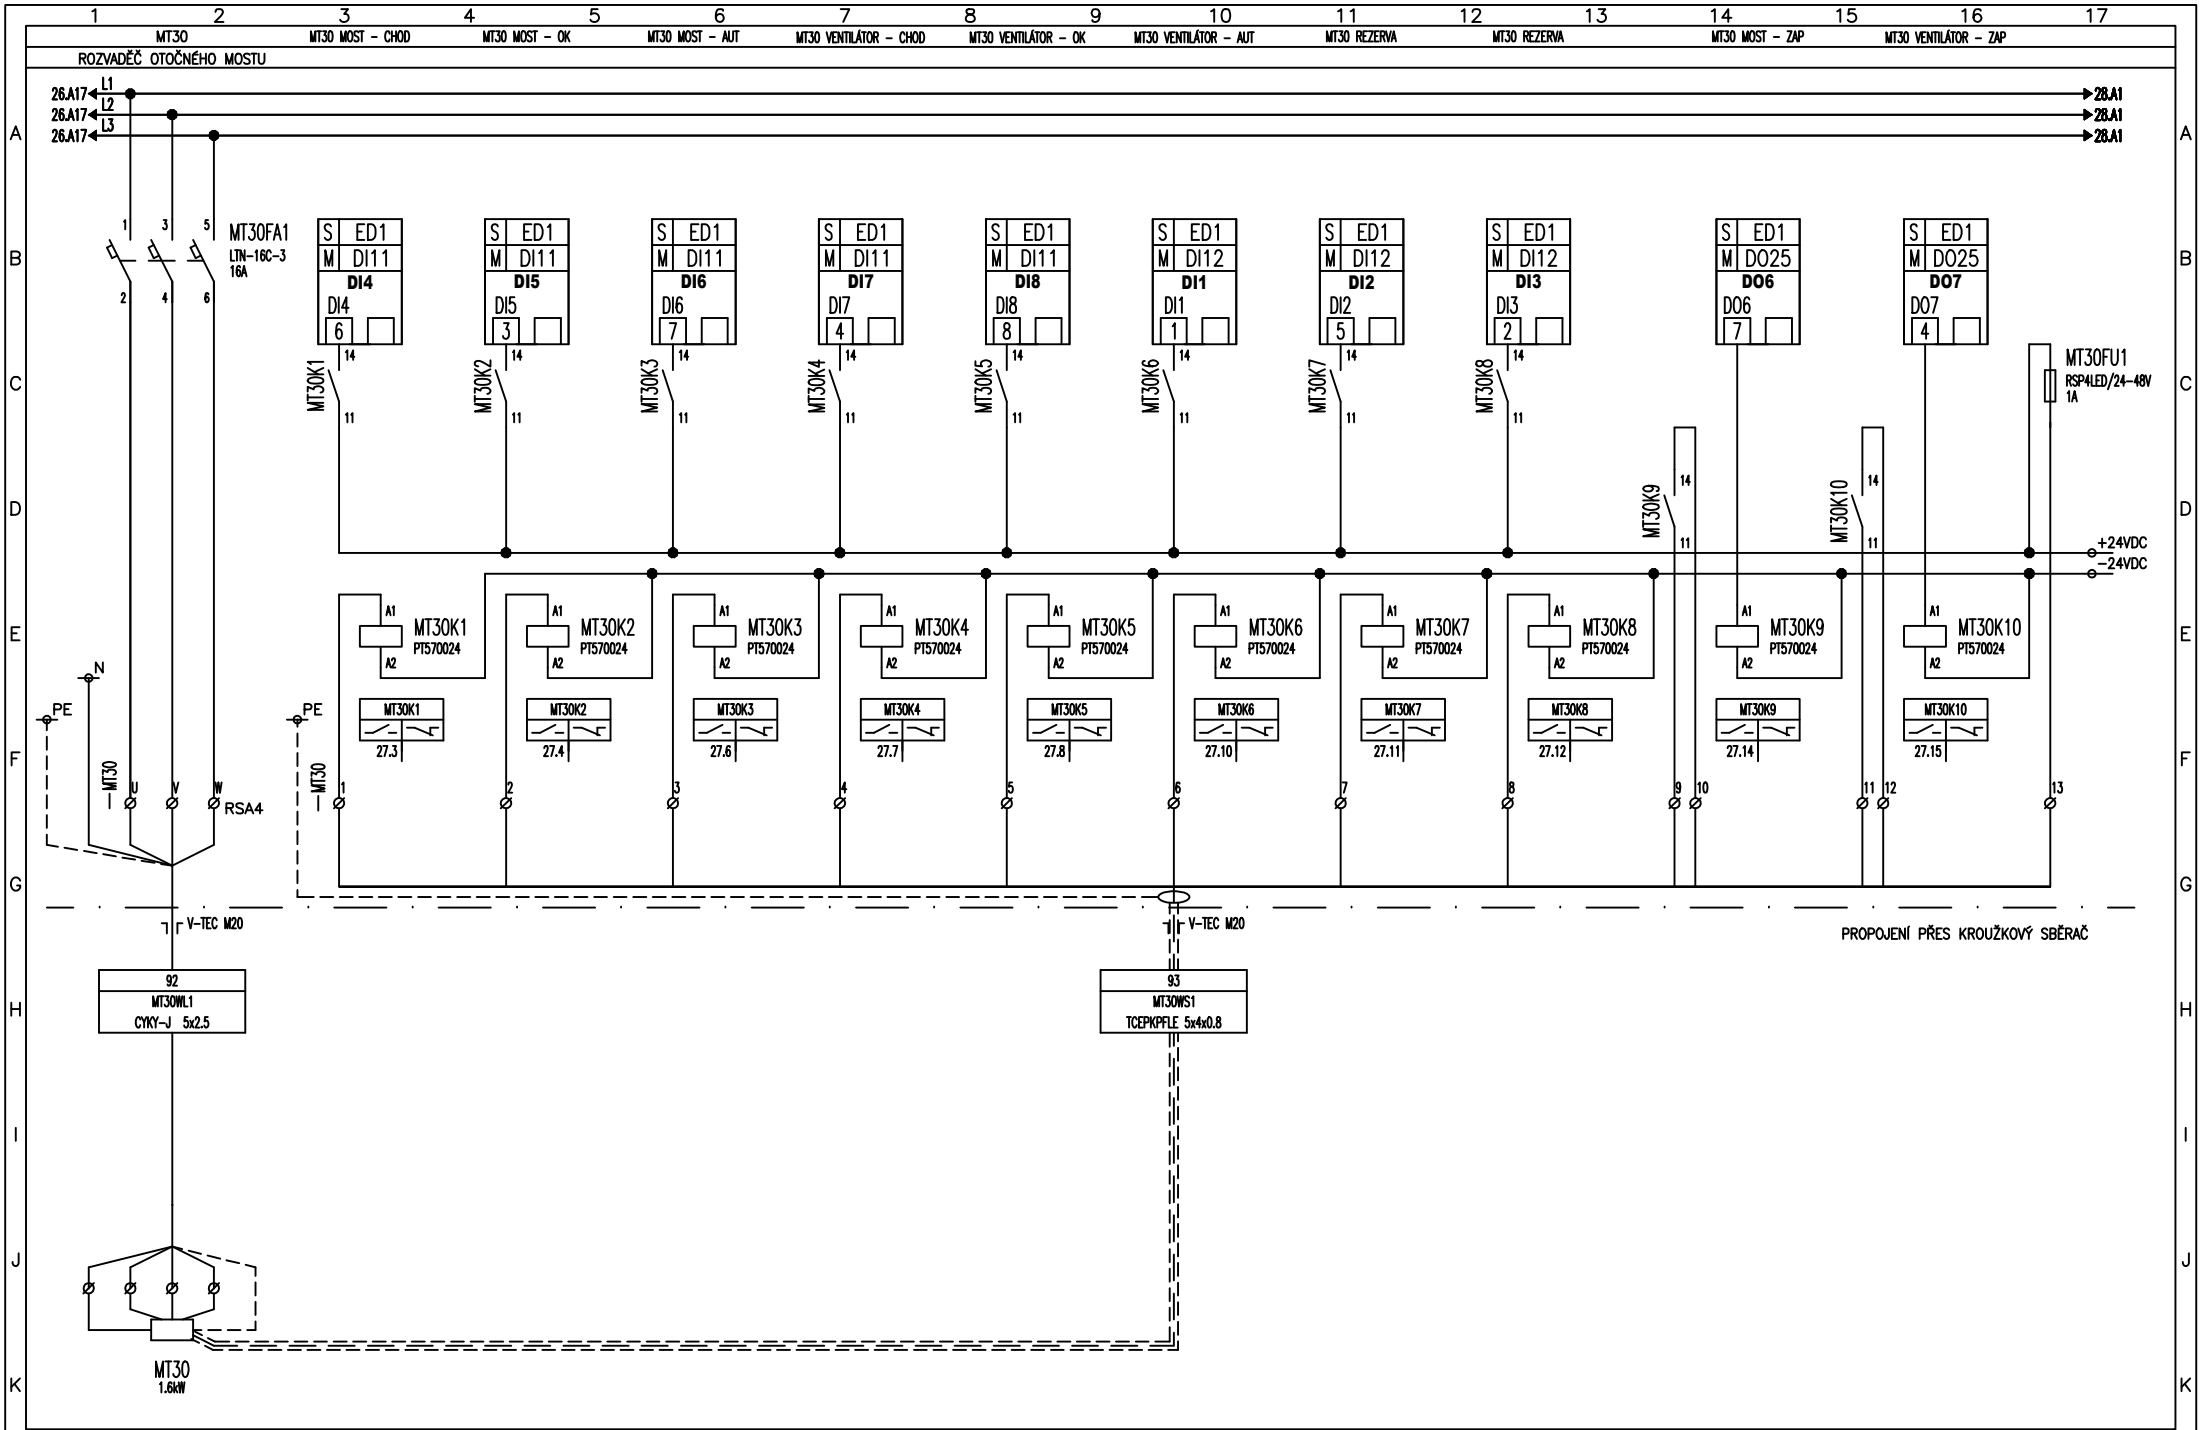


Vypracoval: Ondřej	AKCE: ČOV Opatov - II etapa	Investor: Vodovody a kanalizace Třebíč	Zak.číslo: 1309	A.K.:	Listů: 51
Kontroloval: Ing. Vach	PS 05 - Motorové rozvody, PS 06 - System řízení, PS 07 - Přenos na dispečink, PS 08 - EZS	Obsah:	Změna/Datum:	V.č.:	List:
Datum : 12.11.2024		Schéma RM1	Měřítko: 1:1	2.2.3	27

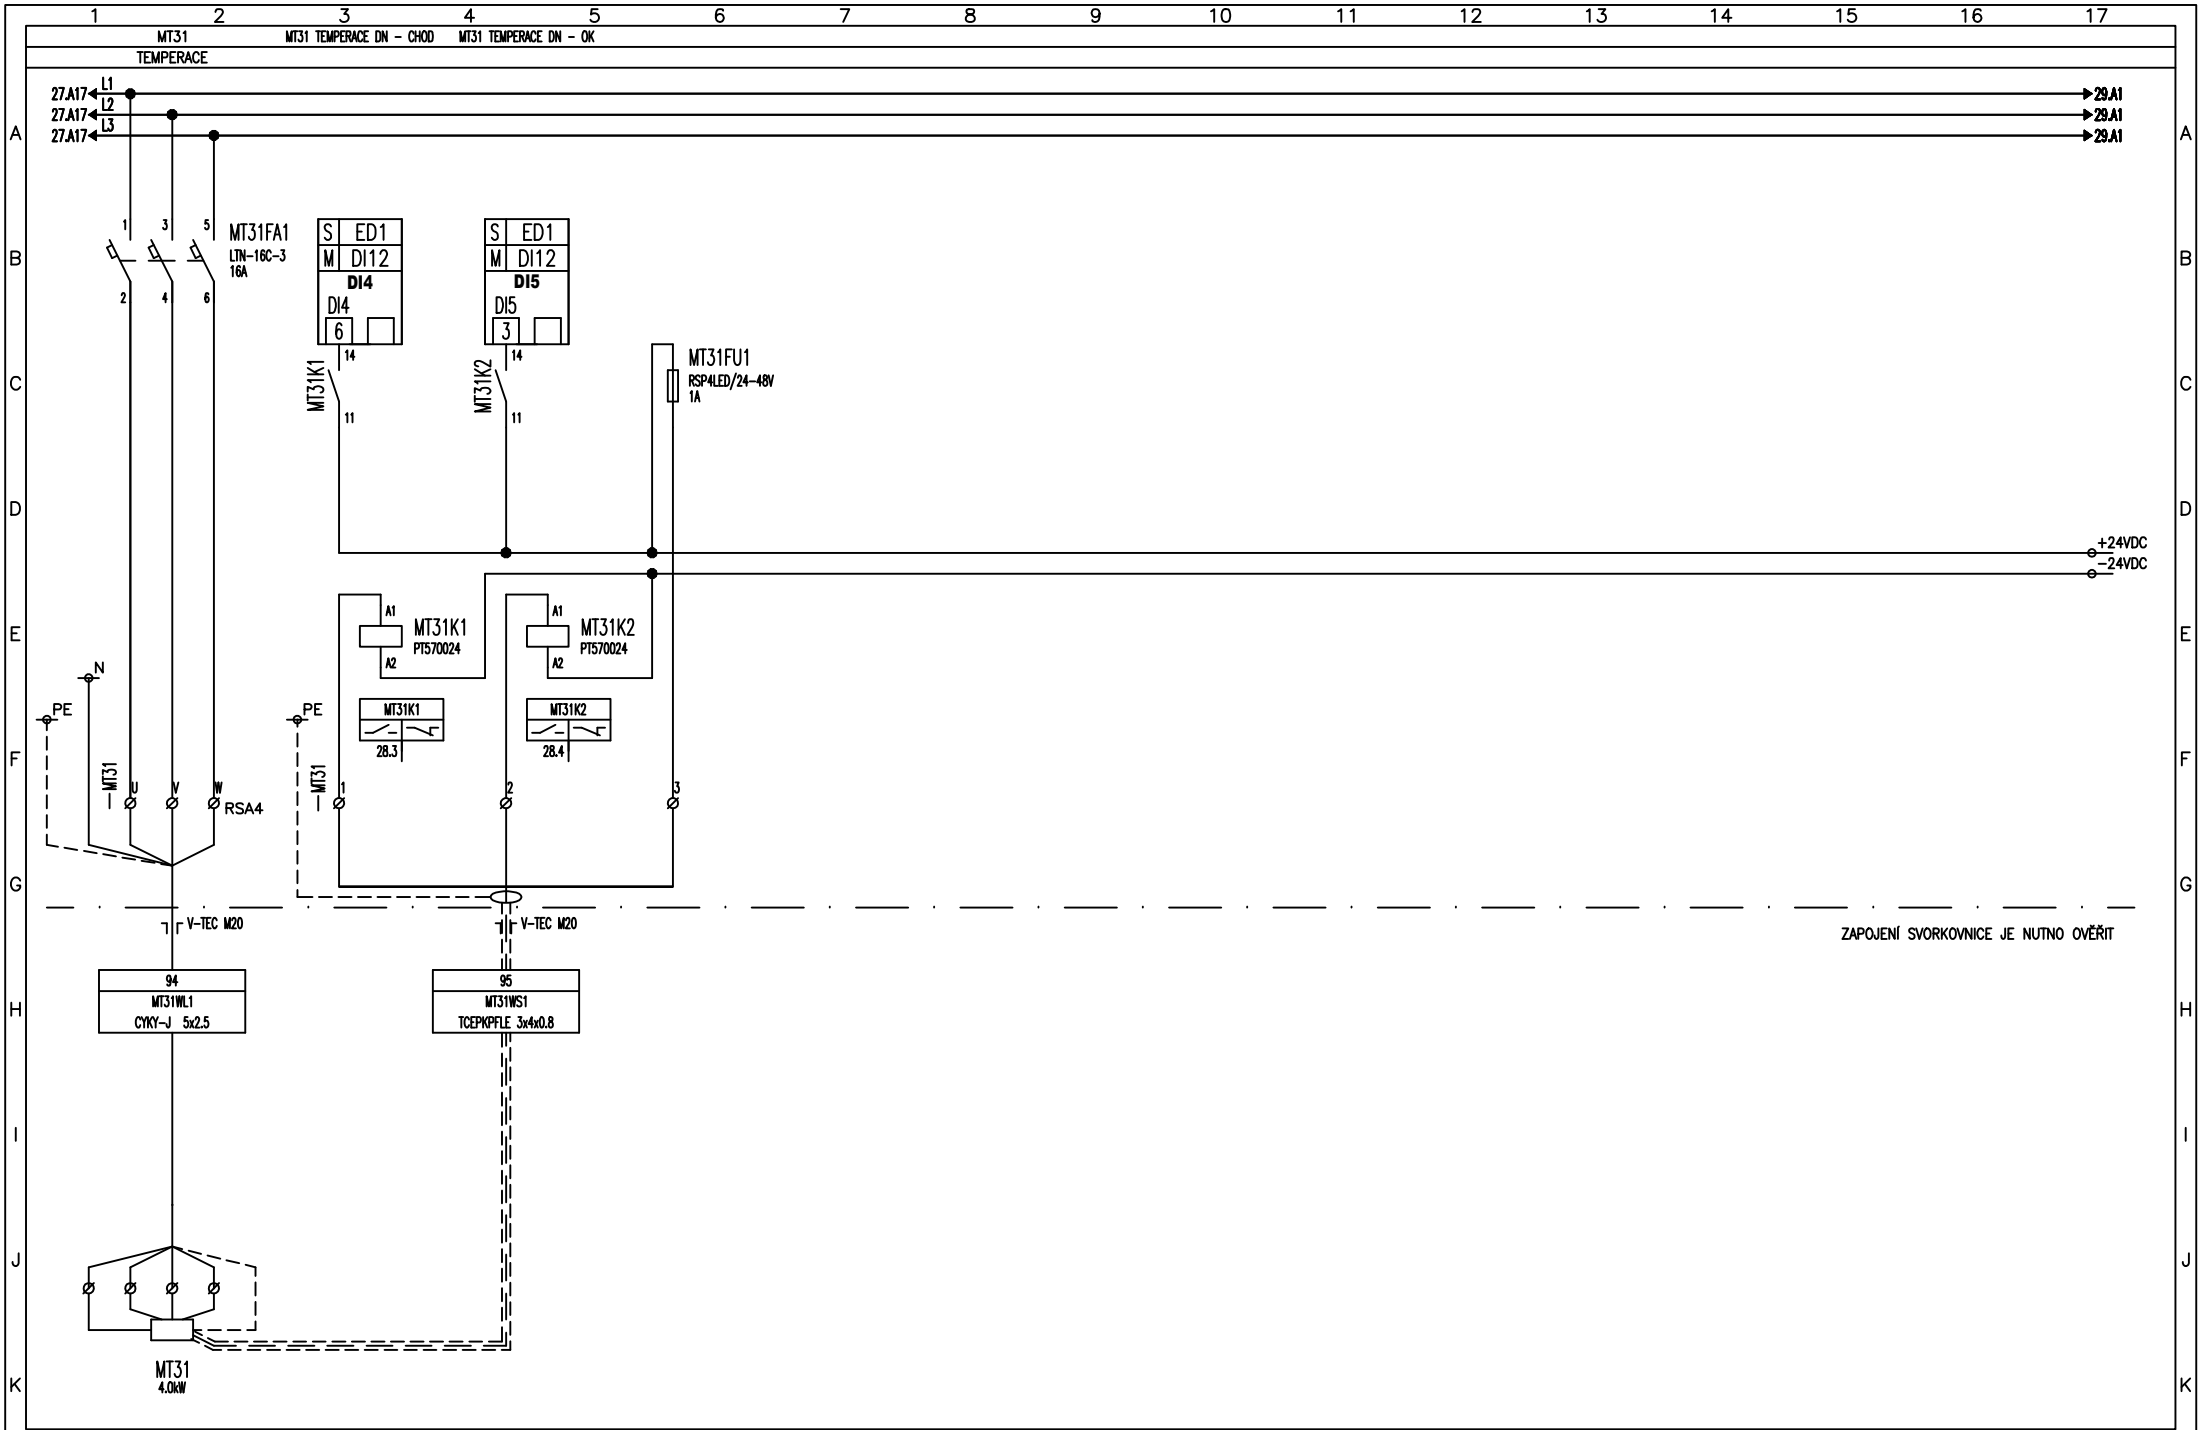



ZAPOJENÍ SVORKOVNICE JE NUTNO OVĚRIT

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Vpracoval: Ondřej			AKCE: ČOV Opatov – II etapa  PS 05 – Motorové rozvody, PS 06 – System řízení, PS 07 – Přenos na dispečink, PS 08 – EZS						Investor: Vodovody a kanalizace Třebíč				Zak.číslo: 1309		A.K.:		Listů: 51
Kontroloval: Ing. Vach									Obsah:  Schéma RM1				Změna/Datum:		V.č.:		List: 28
Datum : 12.11.2024													Měřtko: 1:1		2.2.3		

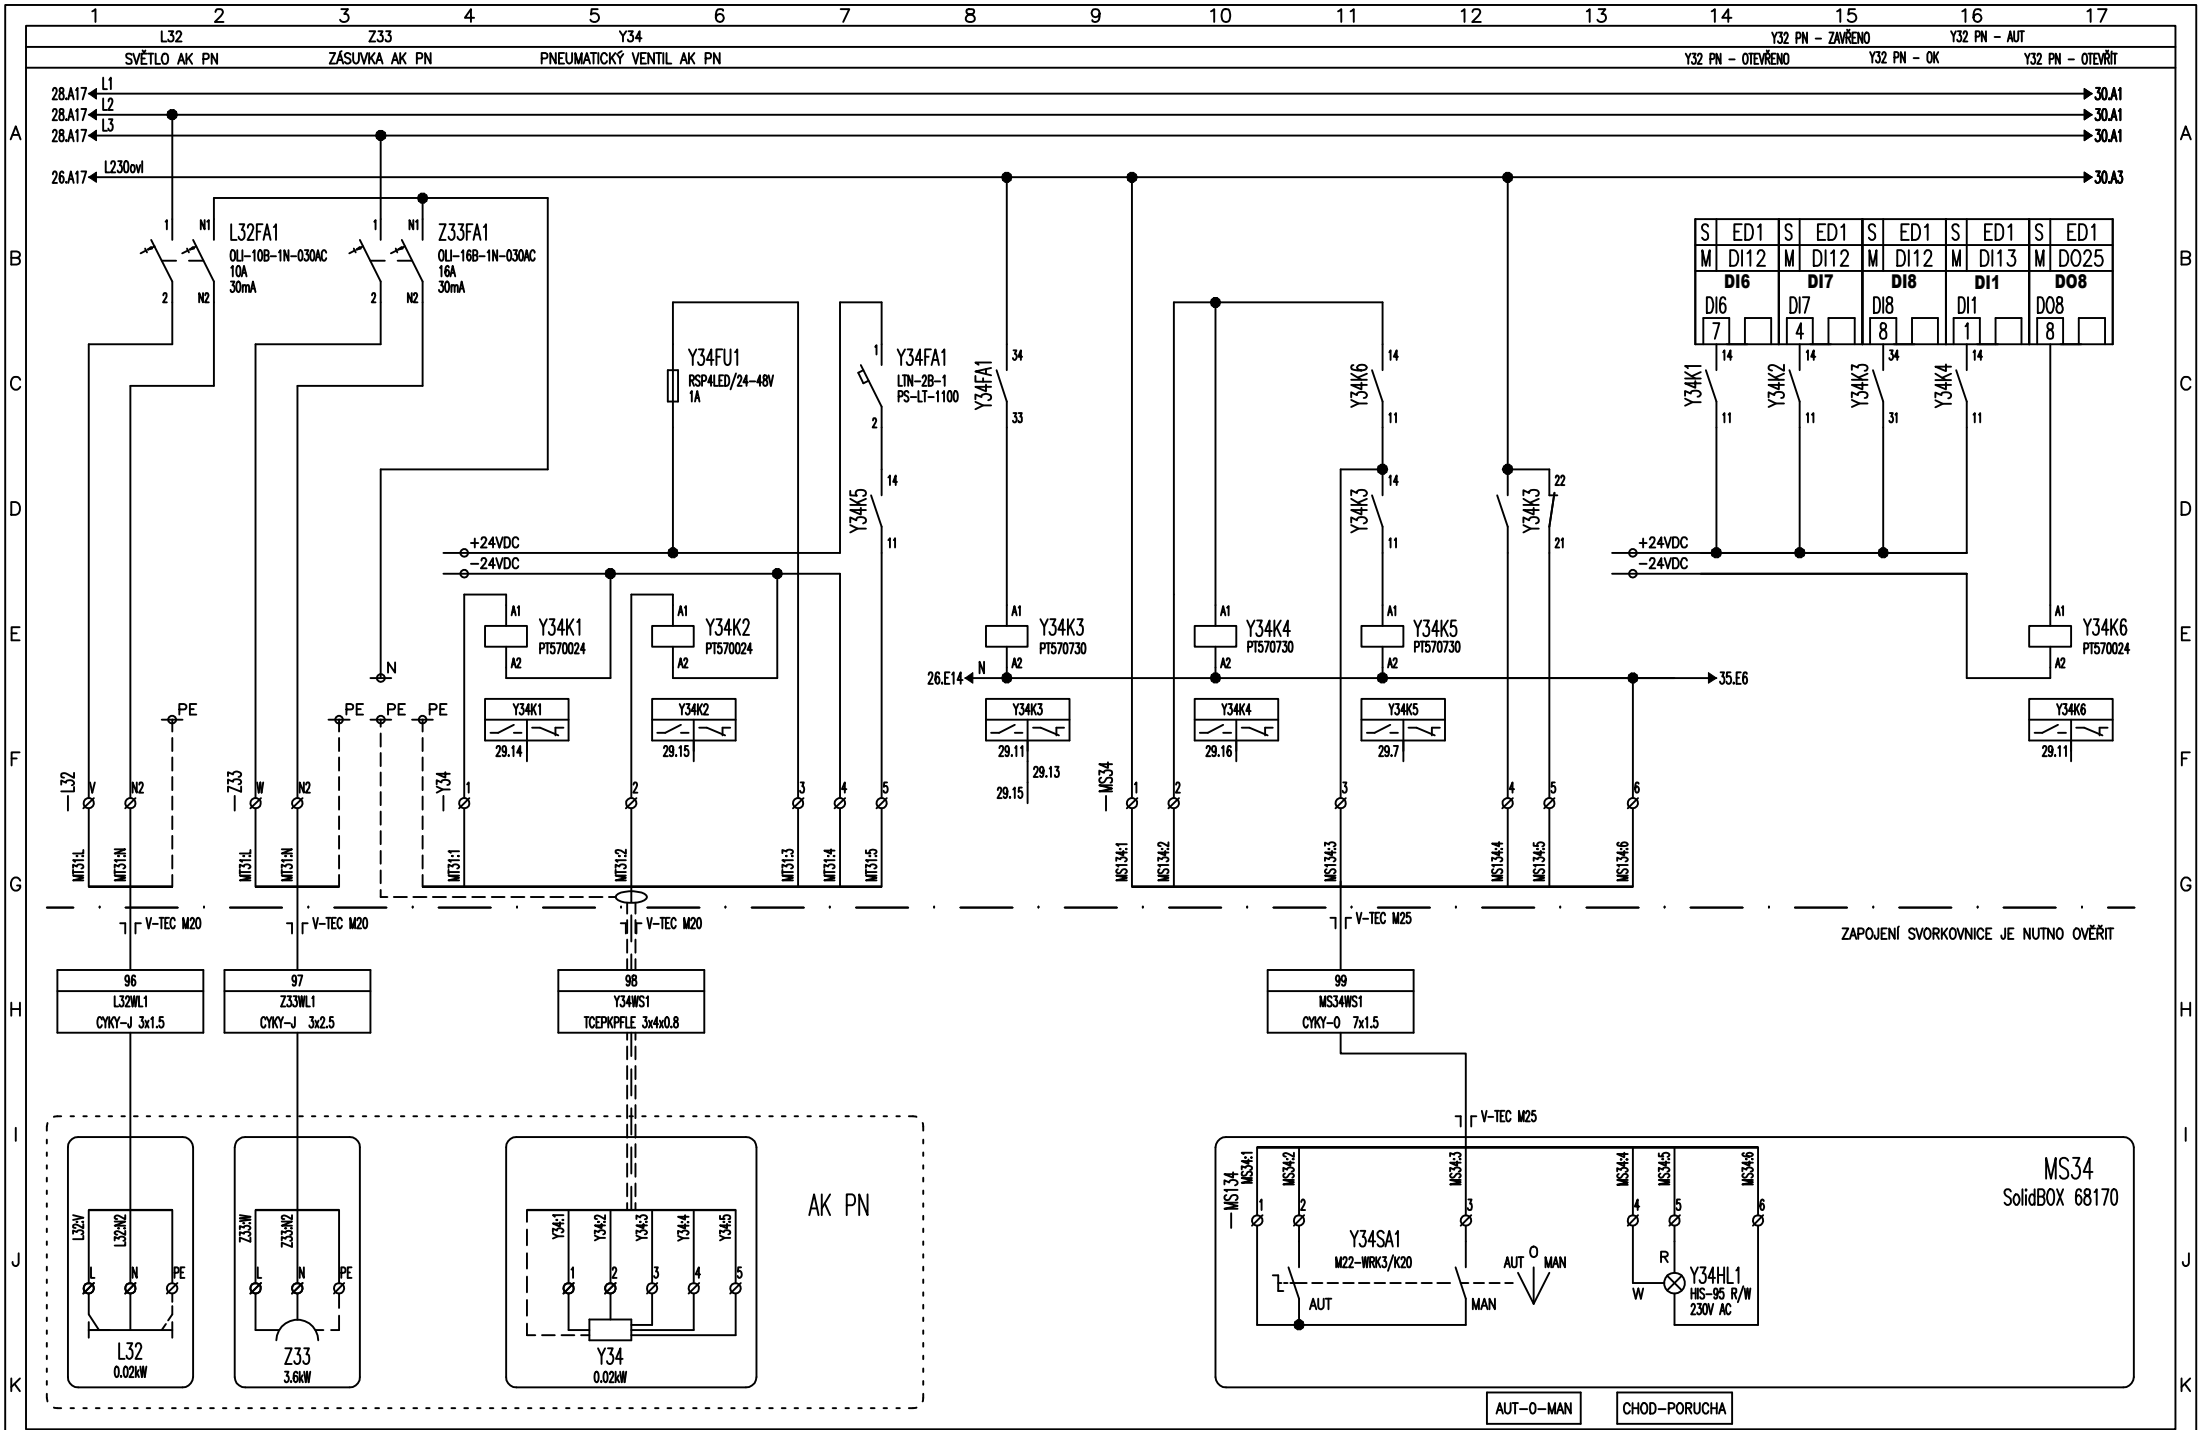




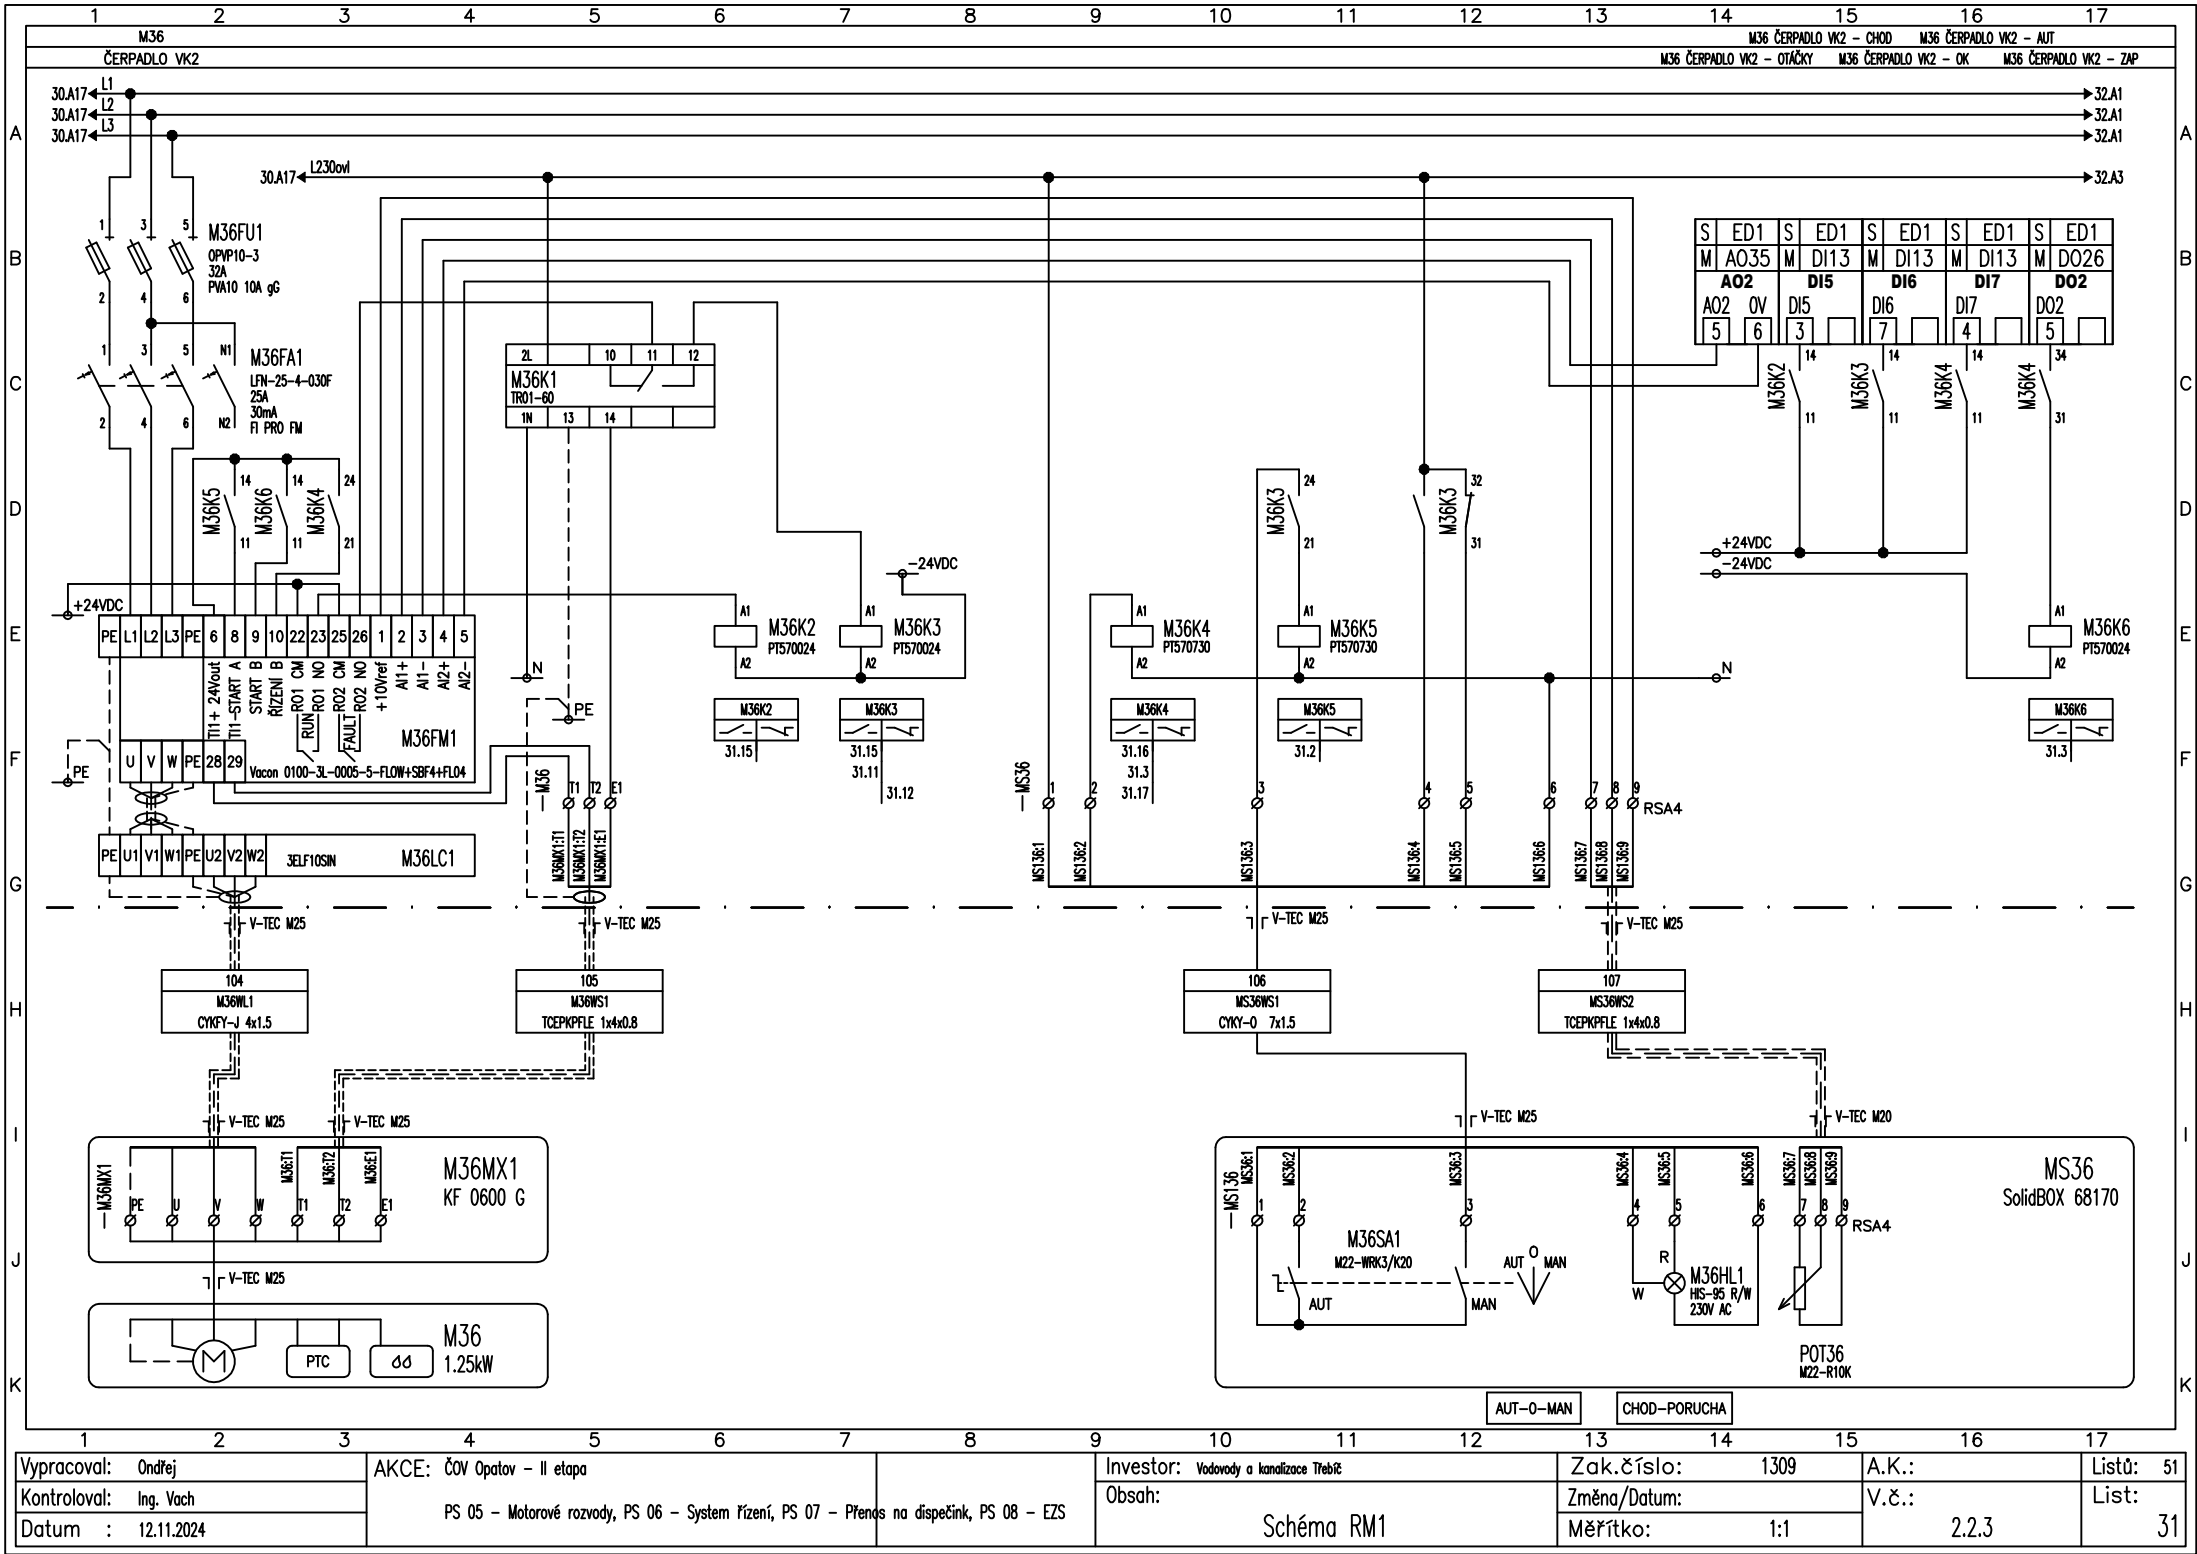


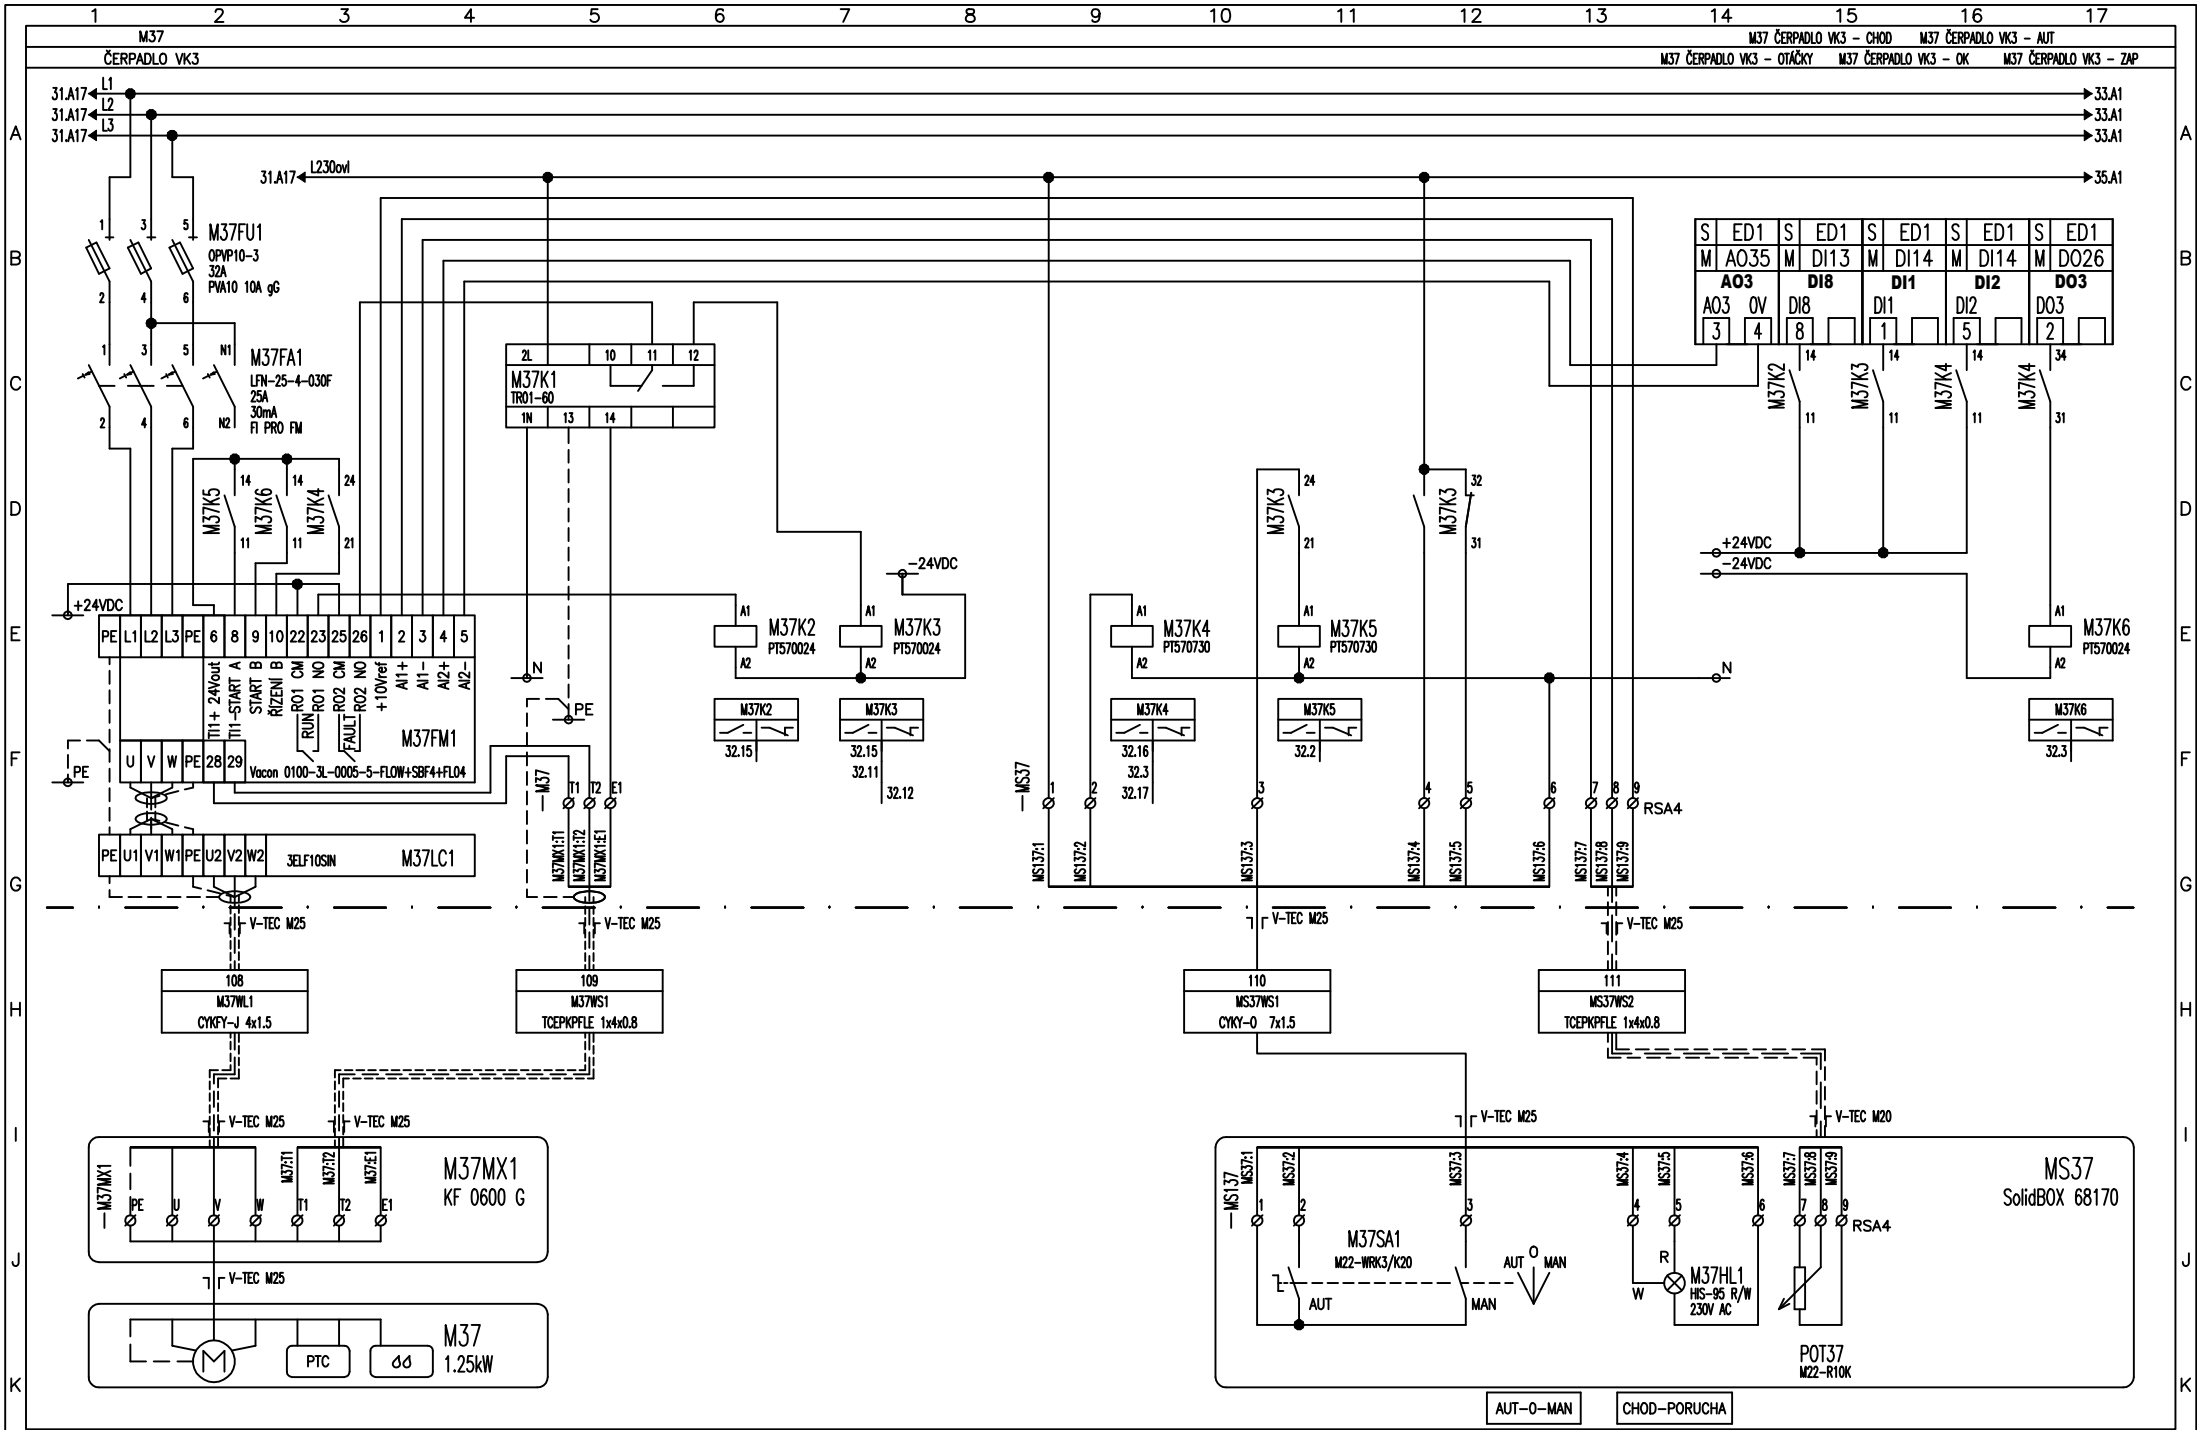





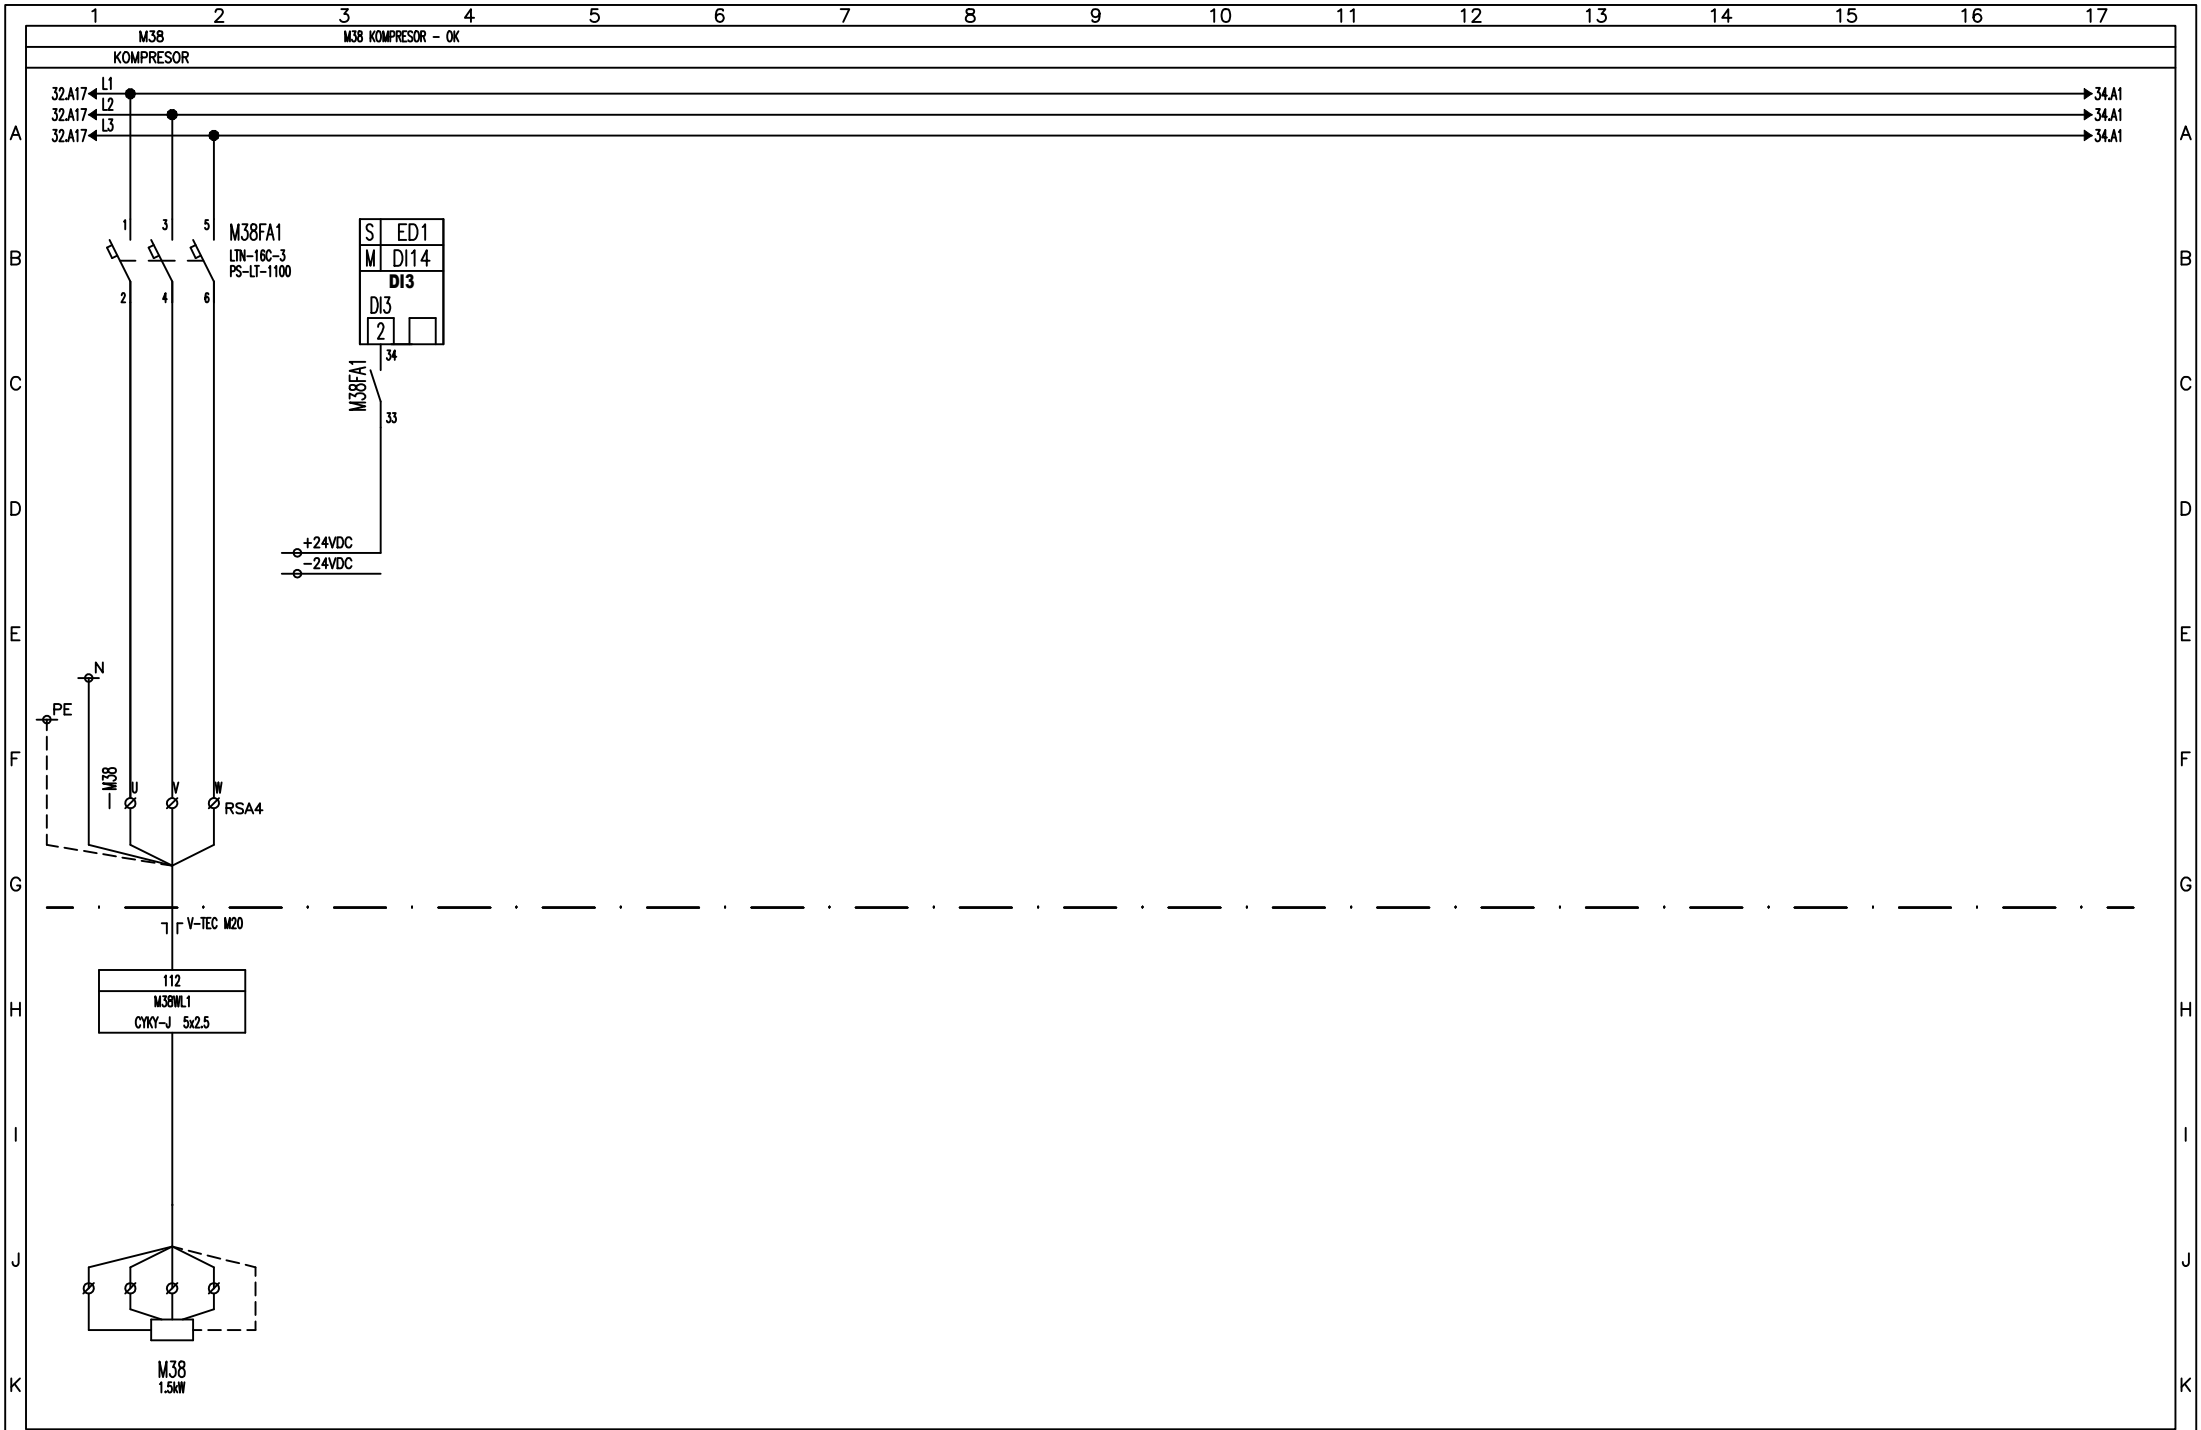


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Vypracoval: Ondřej			AKCE: ČOV Opatov - II etapa  PS 05 - Motorové rozvody, PS 06 - System řízení, PS 07 - Přenos na dispečink, PS 08 - EZS						Investor: Vodovody a kanalizace Třebíč				Zak.číslo: 1309		A.K.:		Listů: 51
Kontroloval: Ing. Vach									Obsah:  Schéma RM1				Změna/Datum:		V.č.:		List: 33
Datum : 12.11.2024													Měřítko: 1:1		2.2.3		









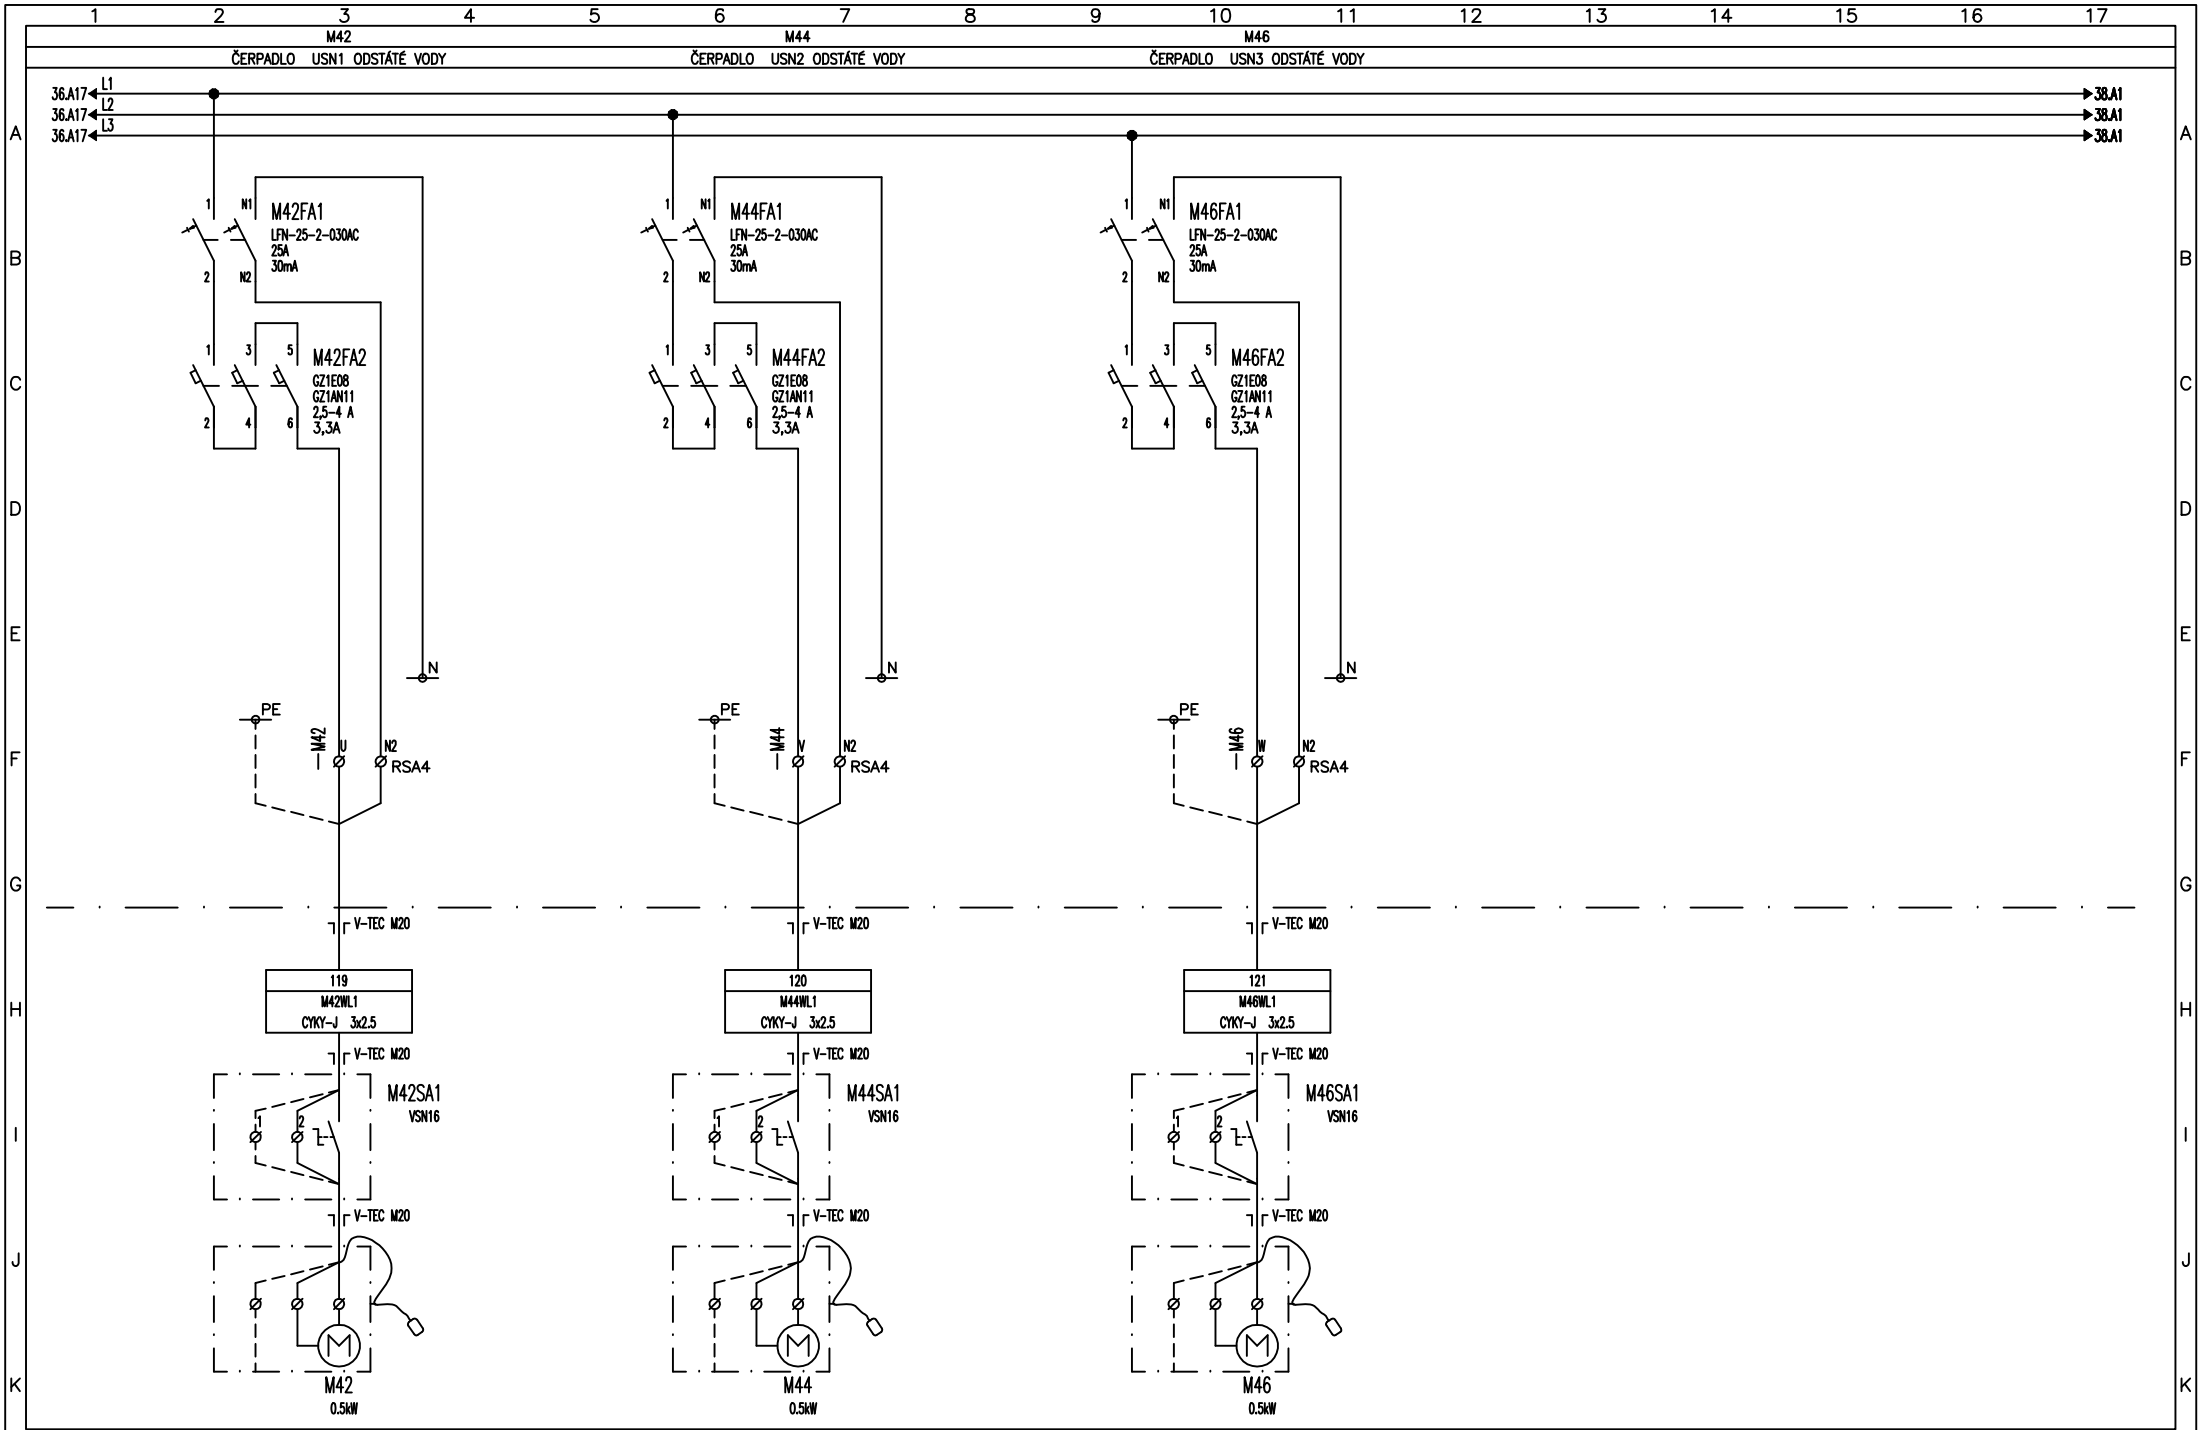


Vypracoval: Ondřej	AKCE: ČOV Opatov - II etapa  PS 05 - Motorové rozvody, PS 06 - System řízení, PS 07 - Přenos na dispečink, PS 08 - EZS	Investor: Vodovody a kanalizace Třebíč	Zak.číslo: 1309	A.K.:	Listů: 51
Kontroloval: Ing. Vach		Obsah:	Změna/Datum:	V.č.: 2.2.3	List: 37
Datum : 12.11.2024		Schéma RM1	Měřítko: 1:1		

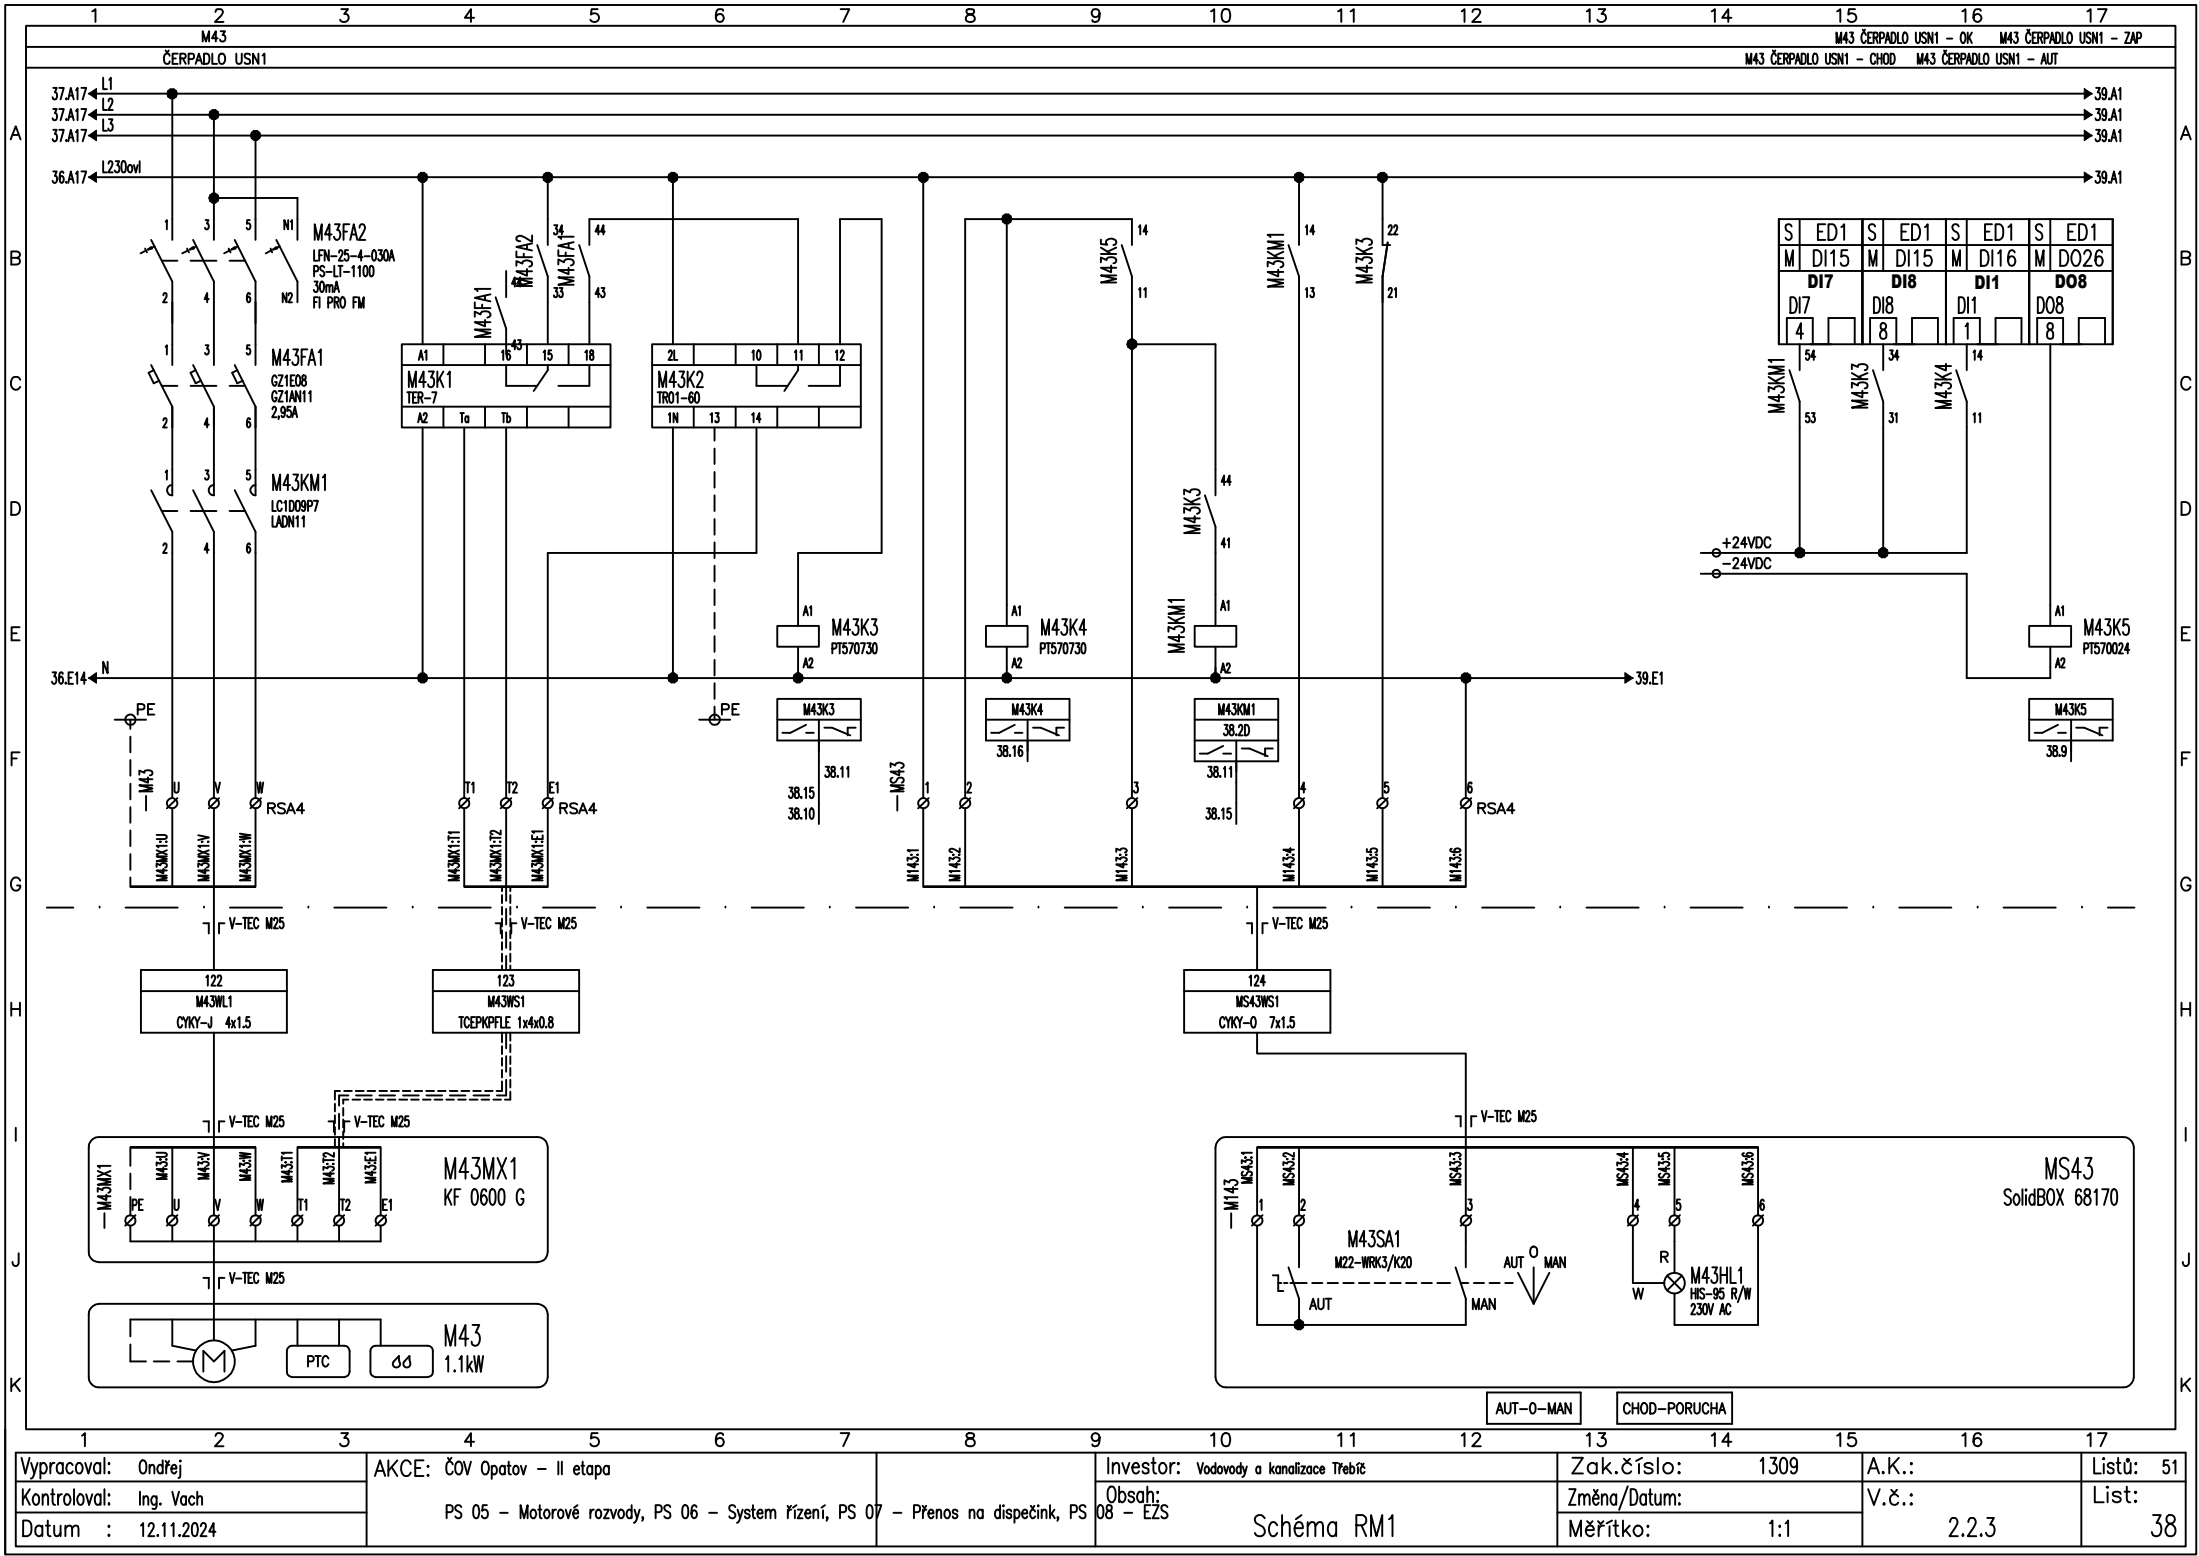




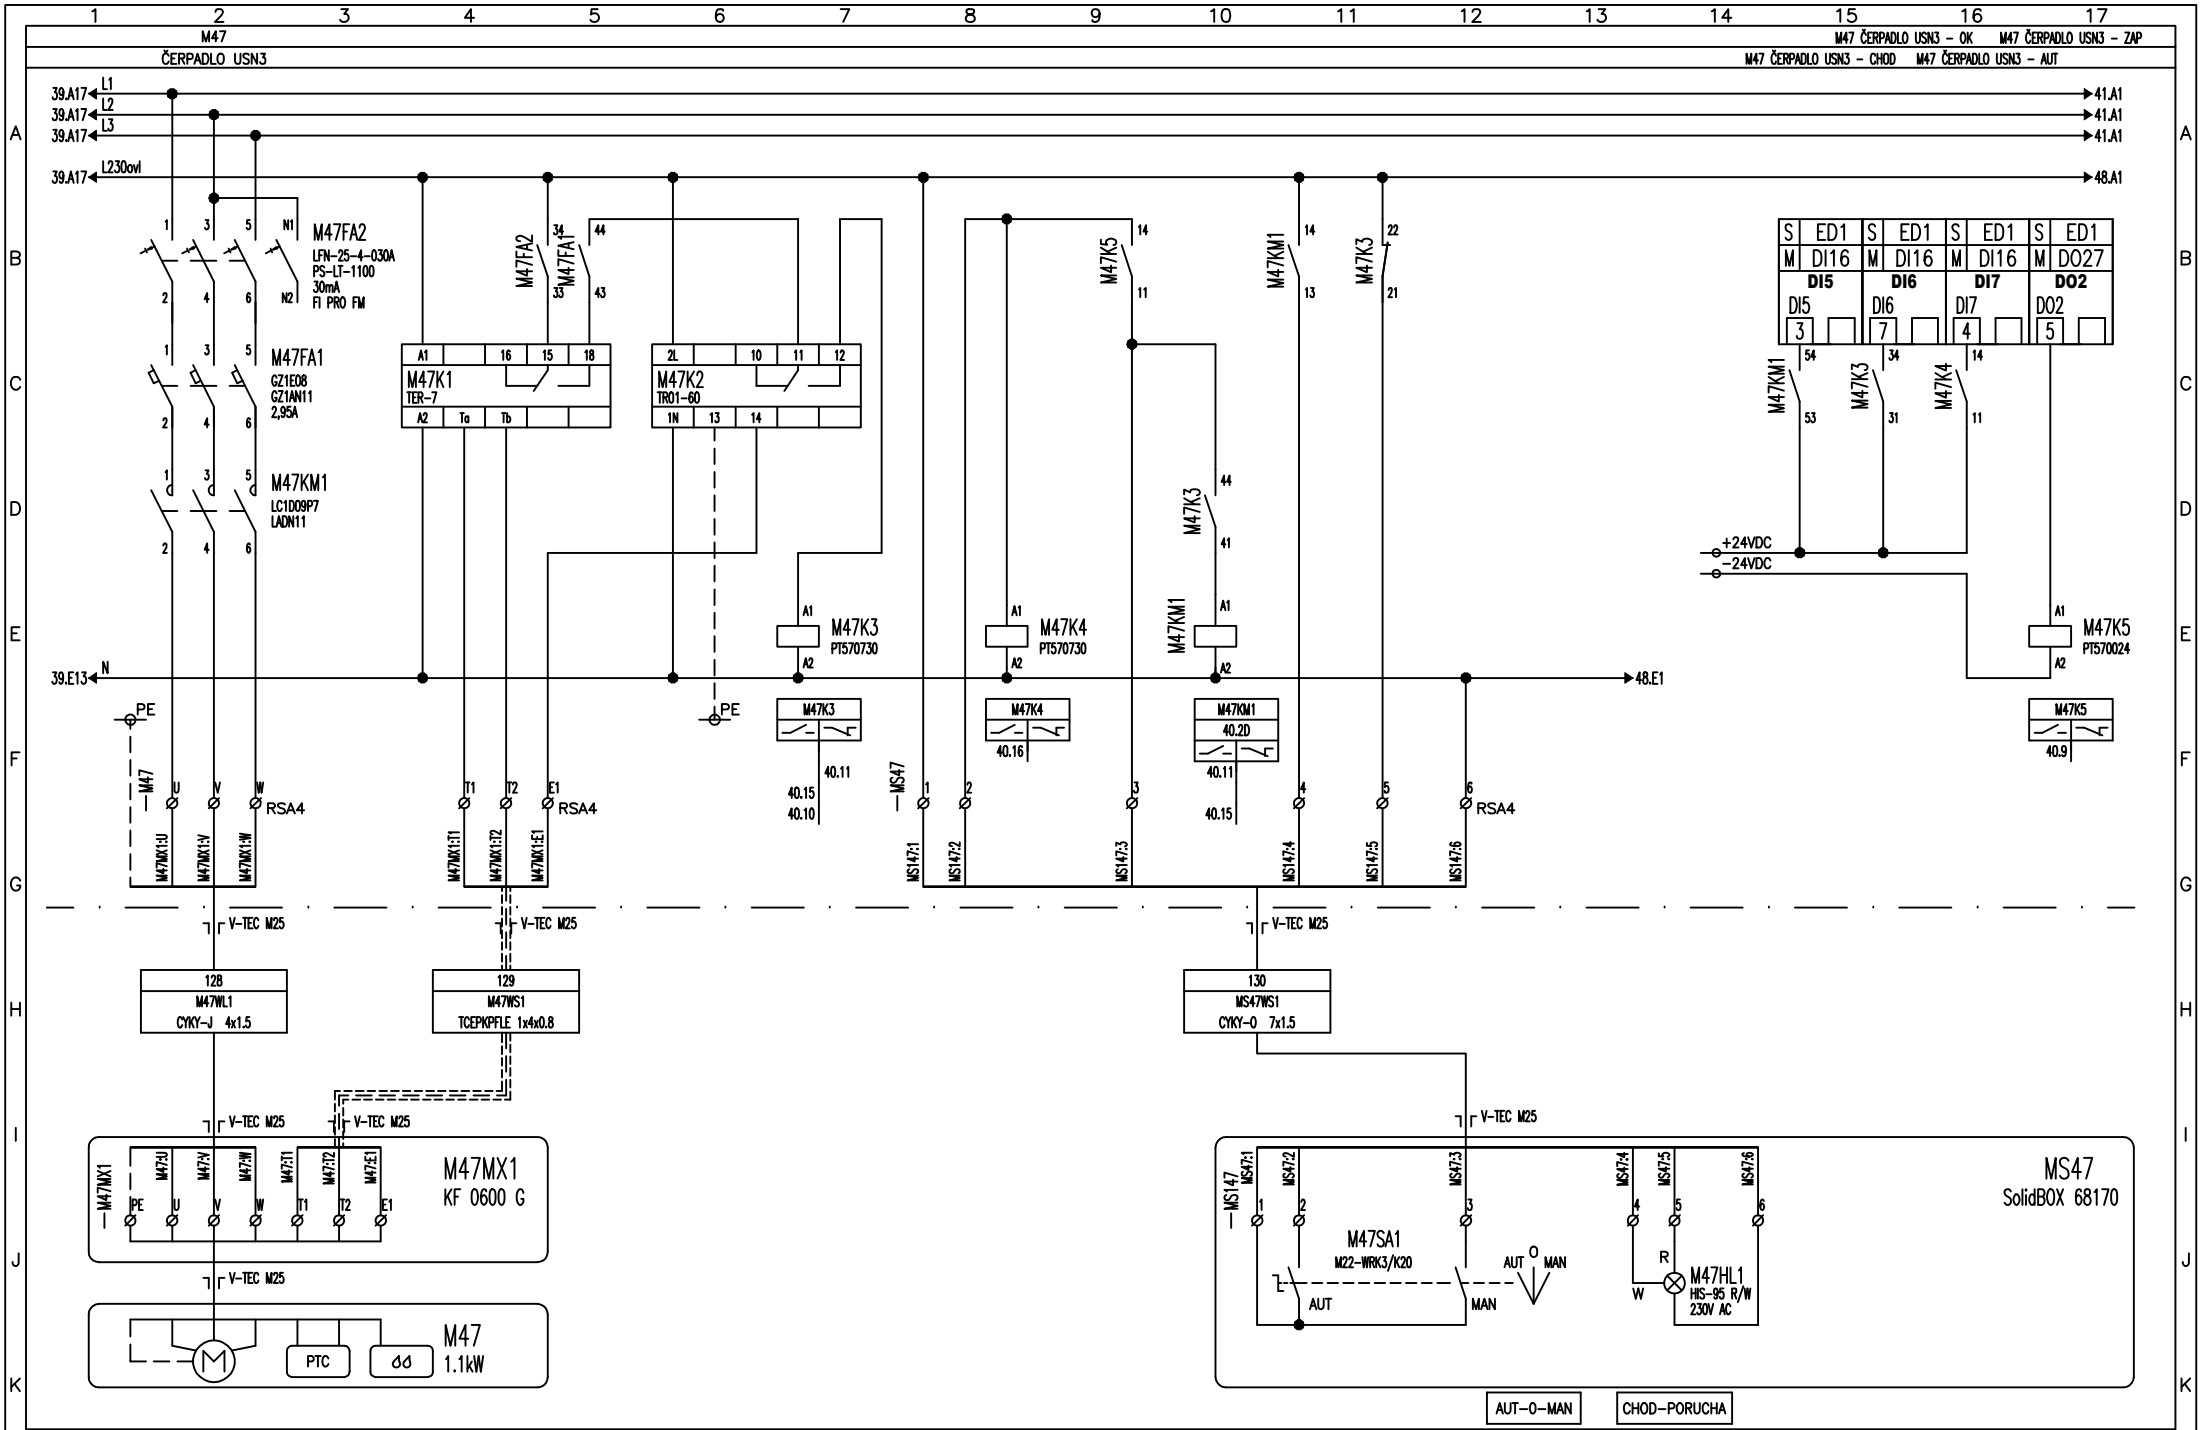




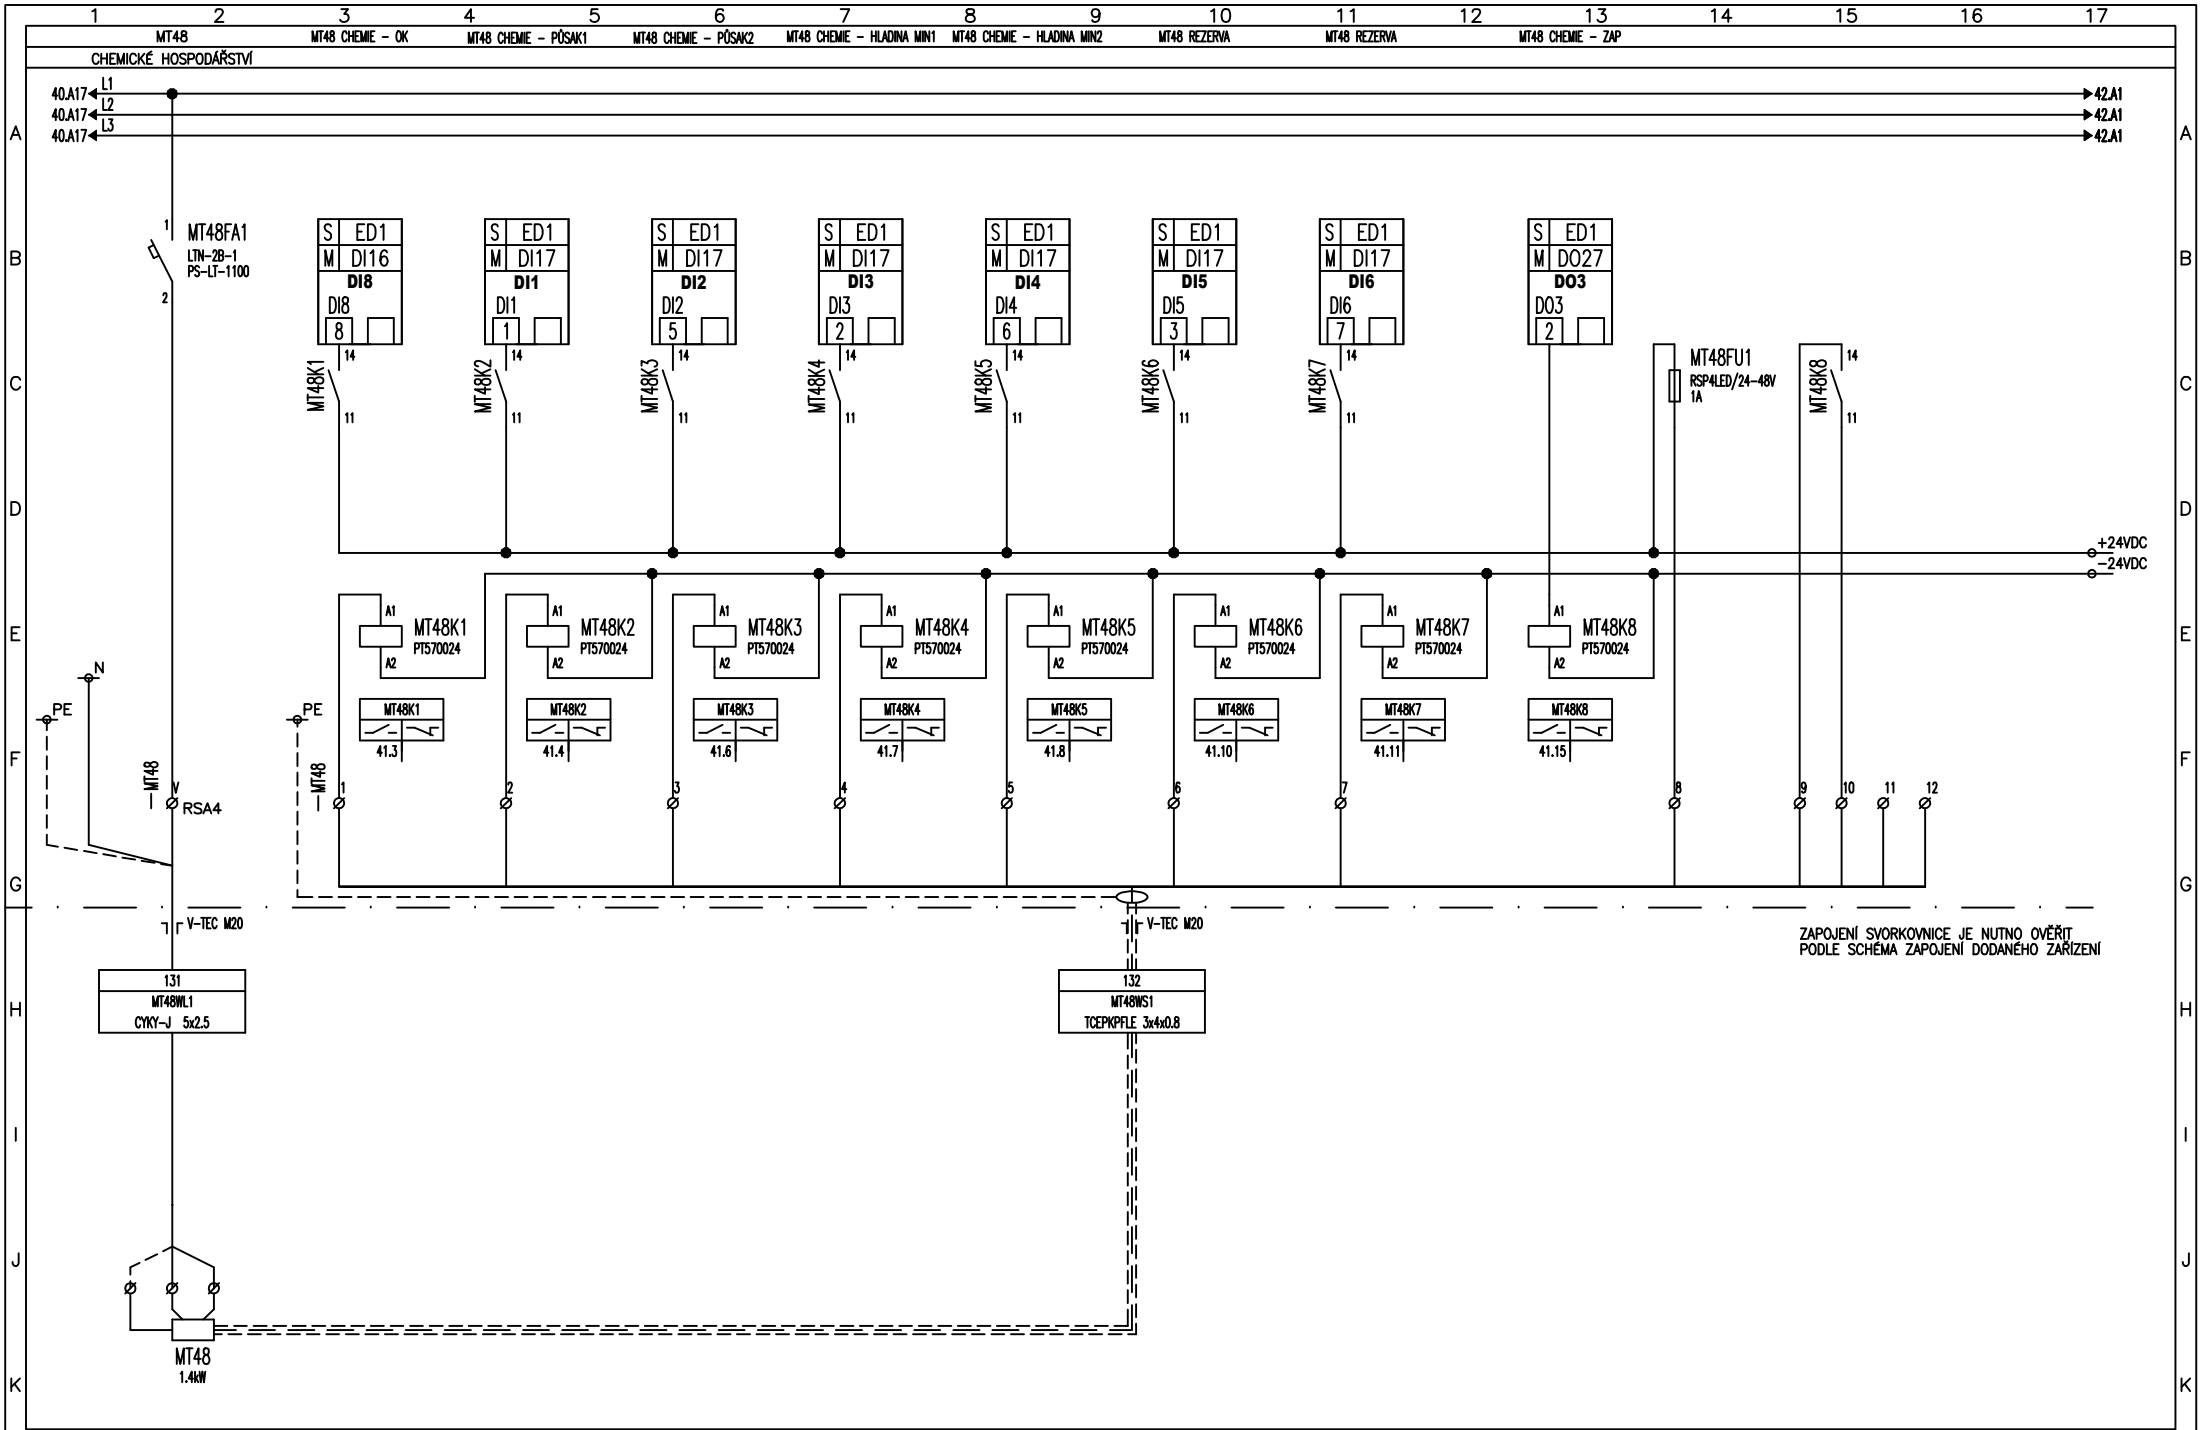



Vypracoval: Ondřej	AKCE: ČOV Opatov - II etapa				Investor: Vodovody a kanalizace Třebíč	Zak.číslo: 1309	A.K.:	Listů: 51
Kontroloval: Ing. Vach	PS 05 - Motorové rozvody, PS 06 - System řízení, PS 07 - Přenos na dispečink, PS 08 - EZS				Obsah:	Změna/Datum:	V.č.:	List:
Datum : 12.11.2024					Schéma RM1	Měřtko: 1:1	2.2.3	41

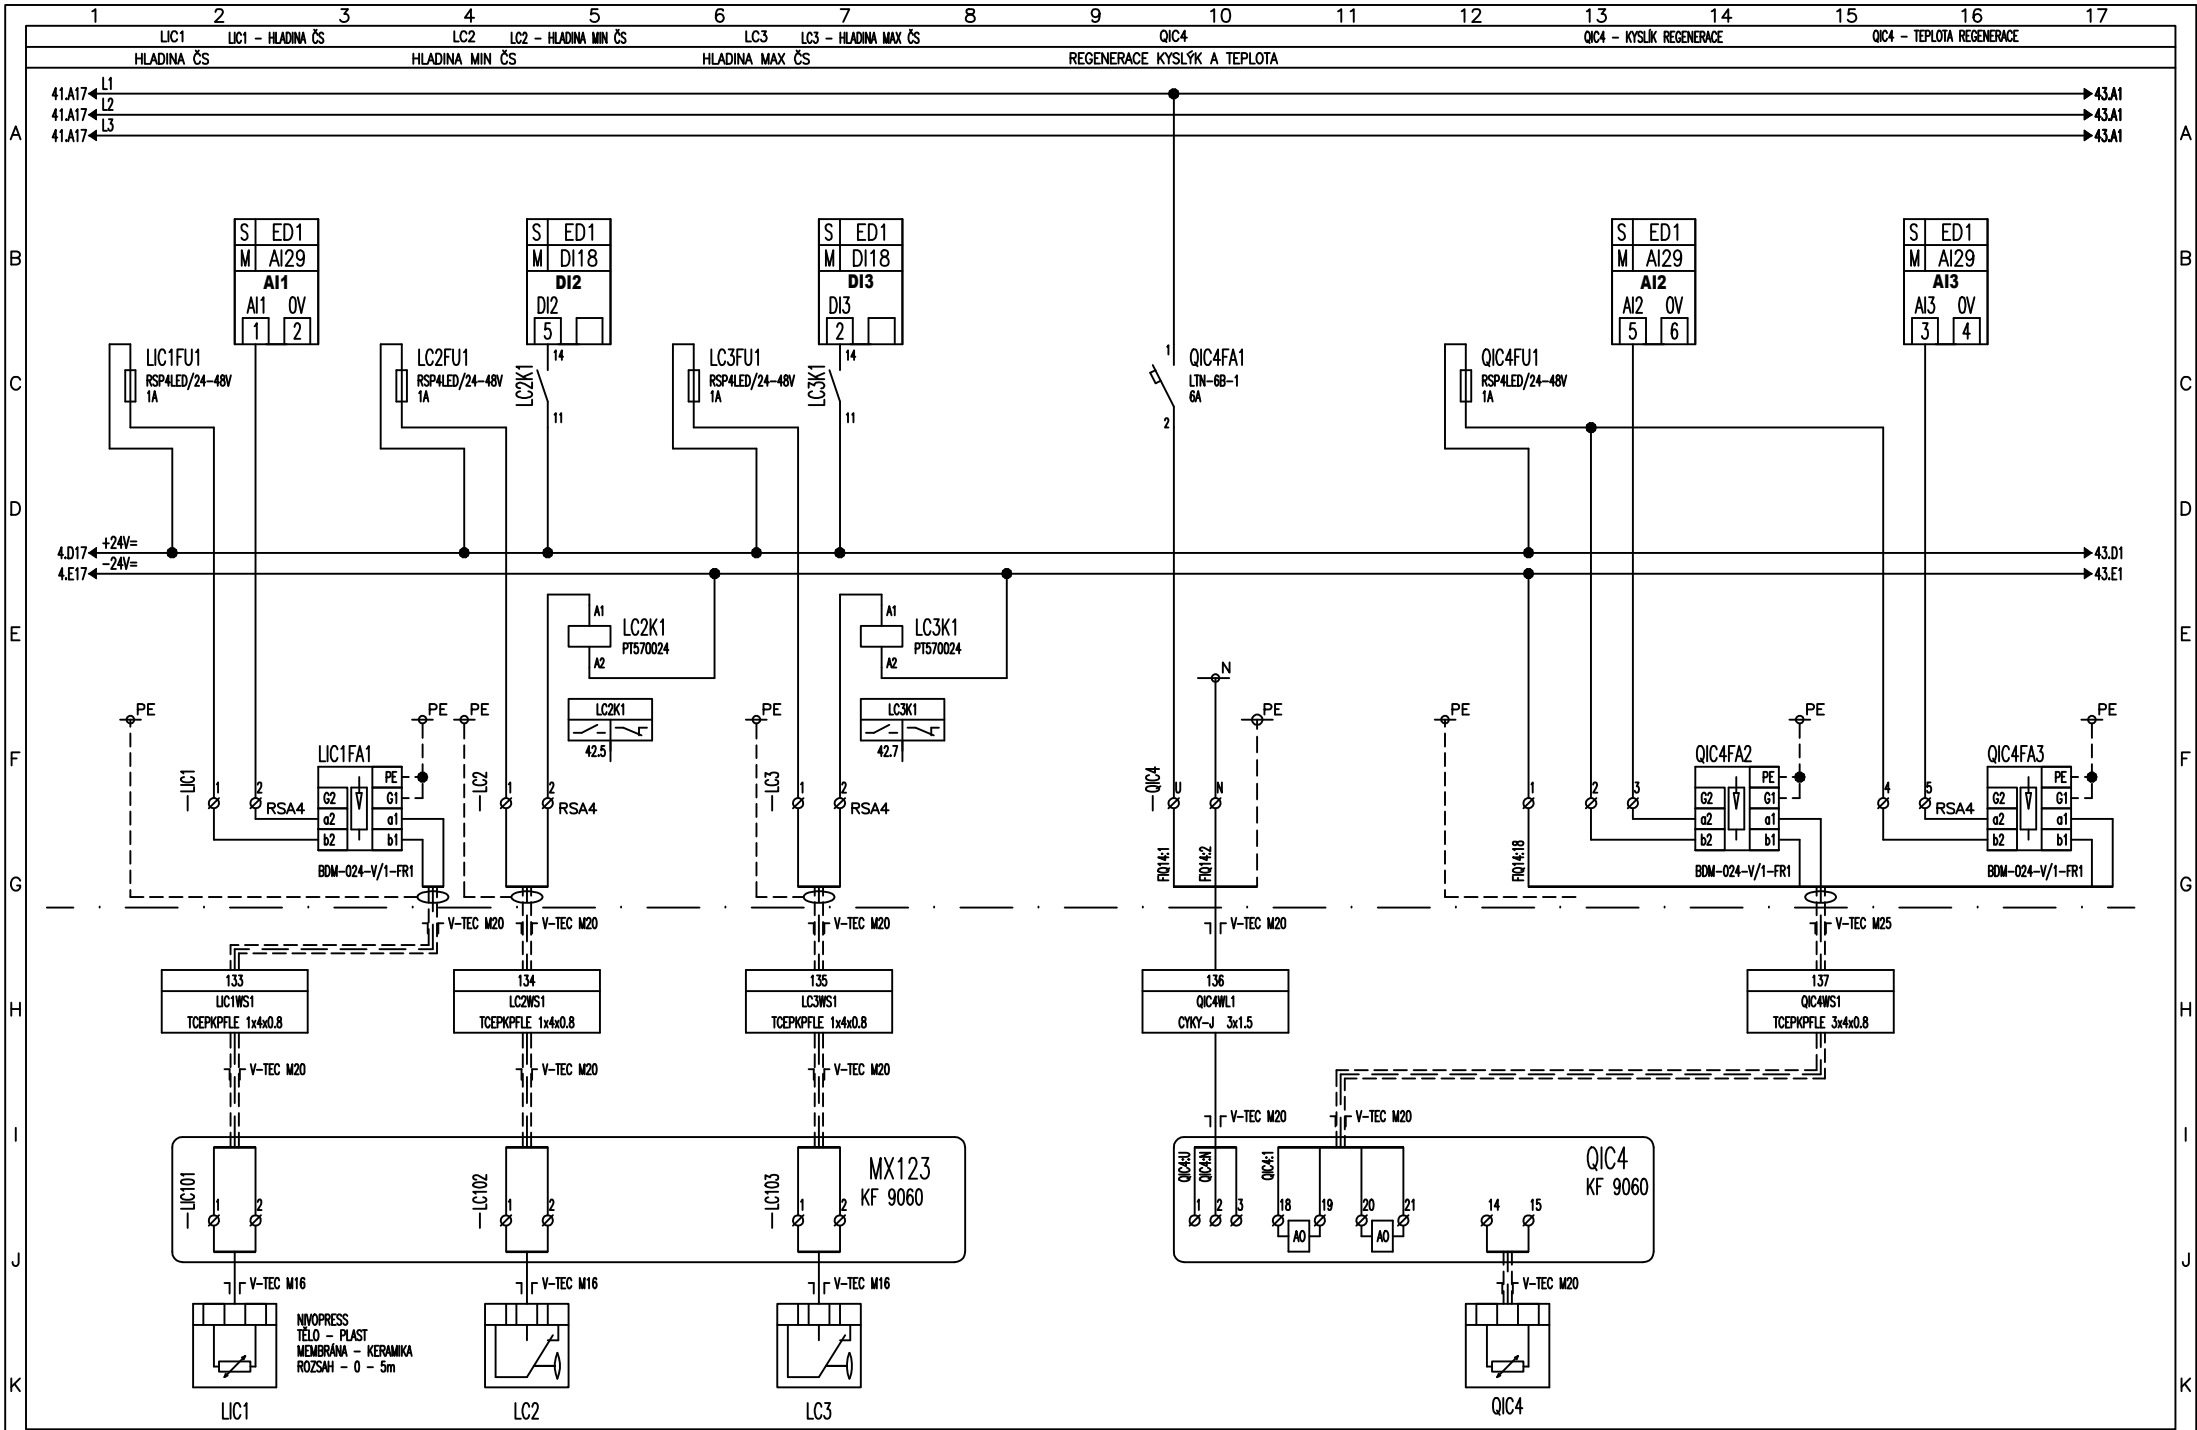


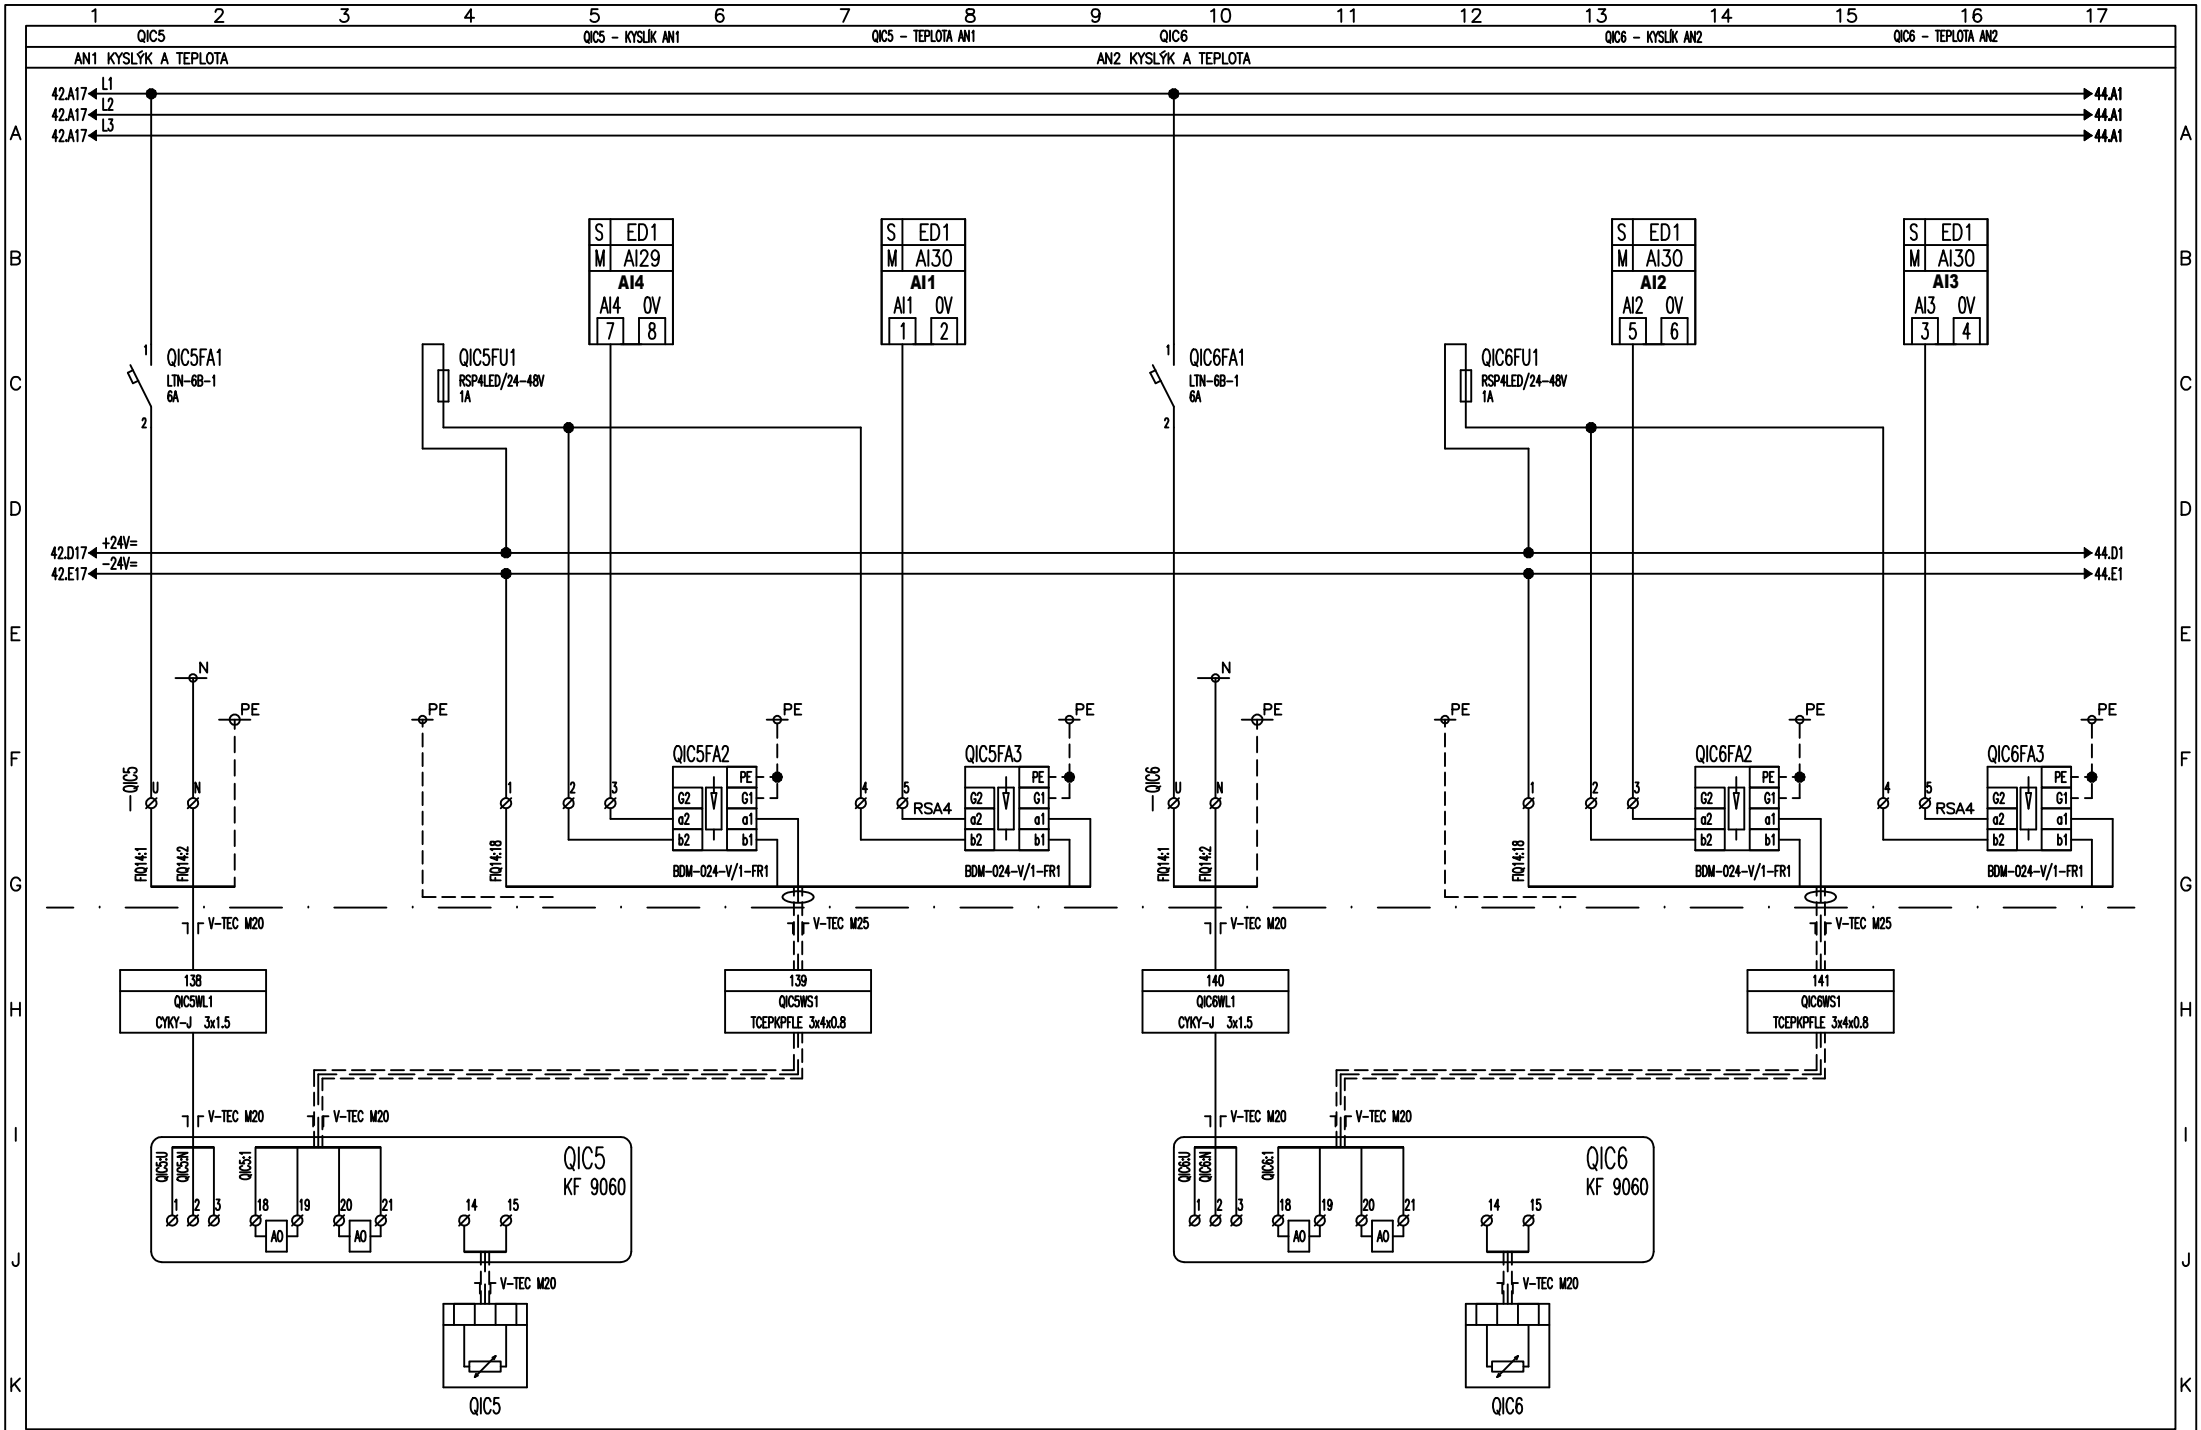


Vypracoval: Ondřej	AKCE: ČOV Opatov - II etapa	Investor: Vodovody a kanalizace Třebíč	Zak.číslo: 1309	A.K.:	Listů: 51
Kontroloval: Ing. Vach	PS 05 - Motorové rozvody, PS 06 - System řízení, PS 07 - Přenos na dispečink, PS 08 - EZS	Obsah:	Změna/Datum:	V.č.:	List:
Datum : 12.11.2024		Schéma RM1	Měřítko: 1:1	2.2.3	43

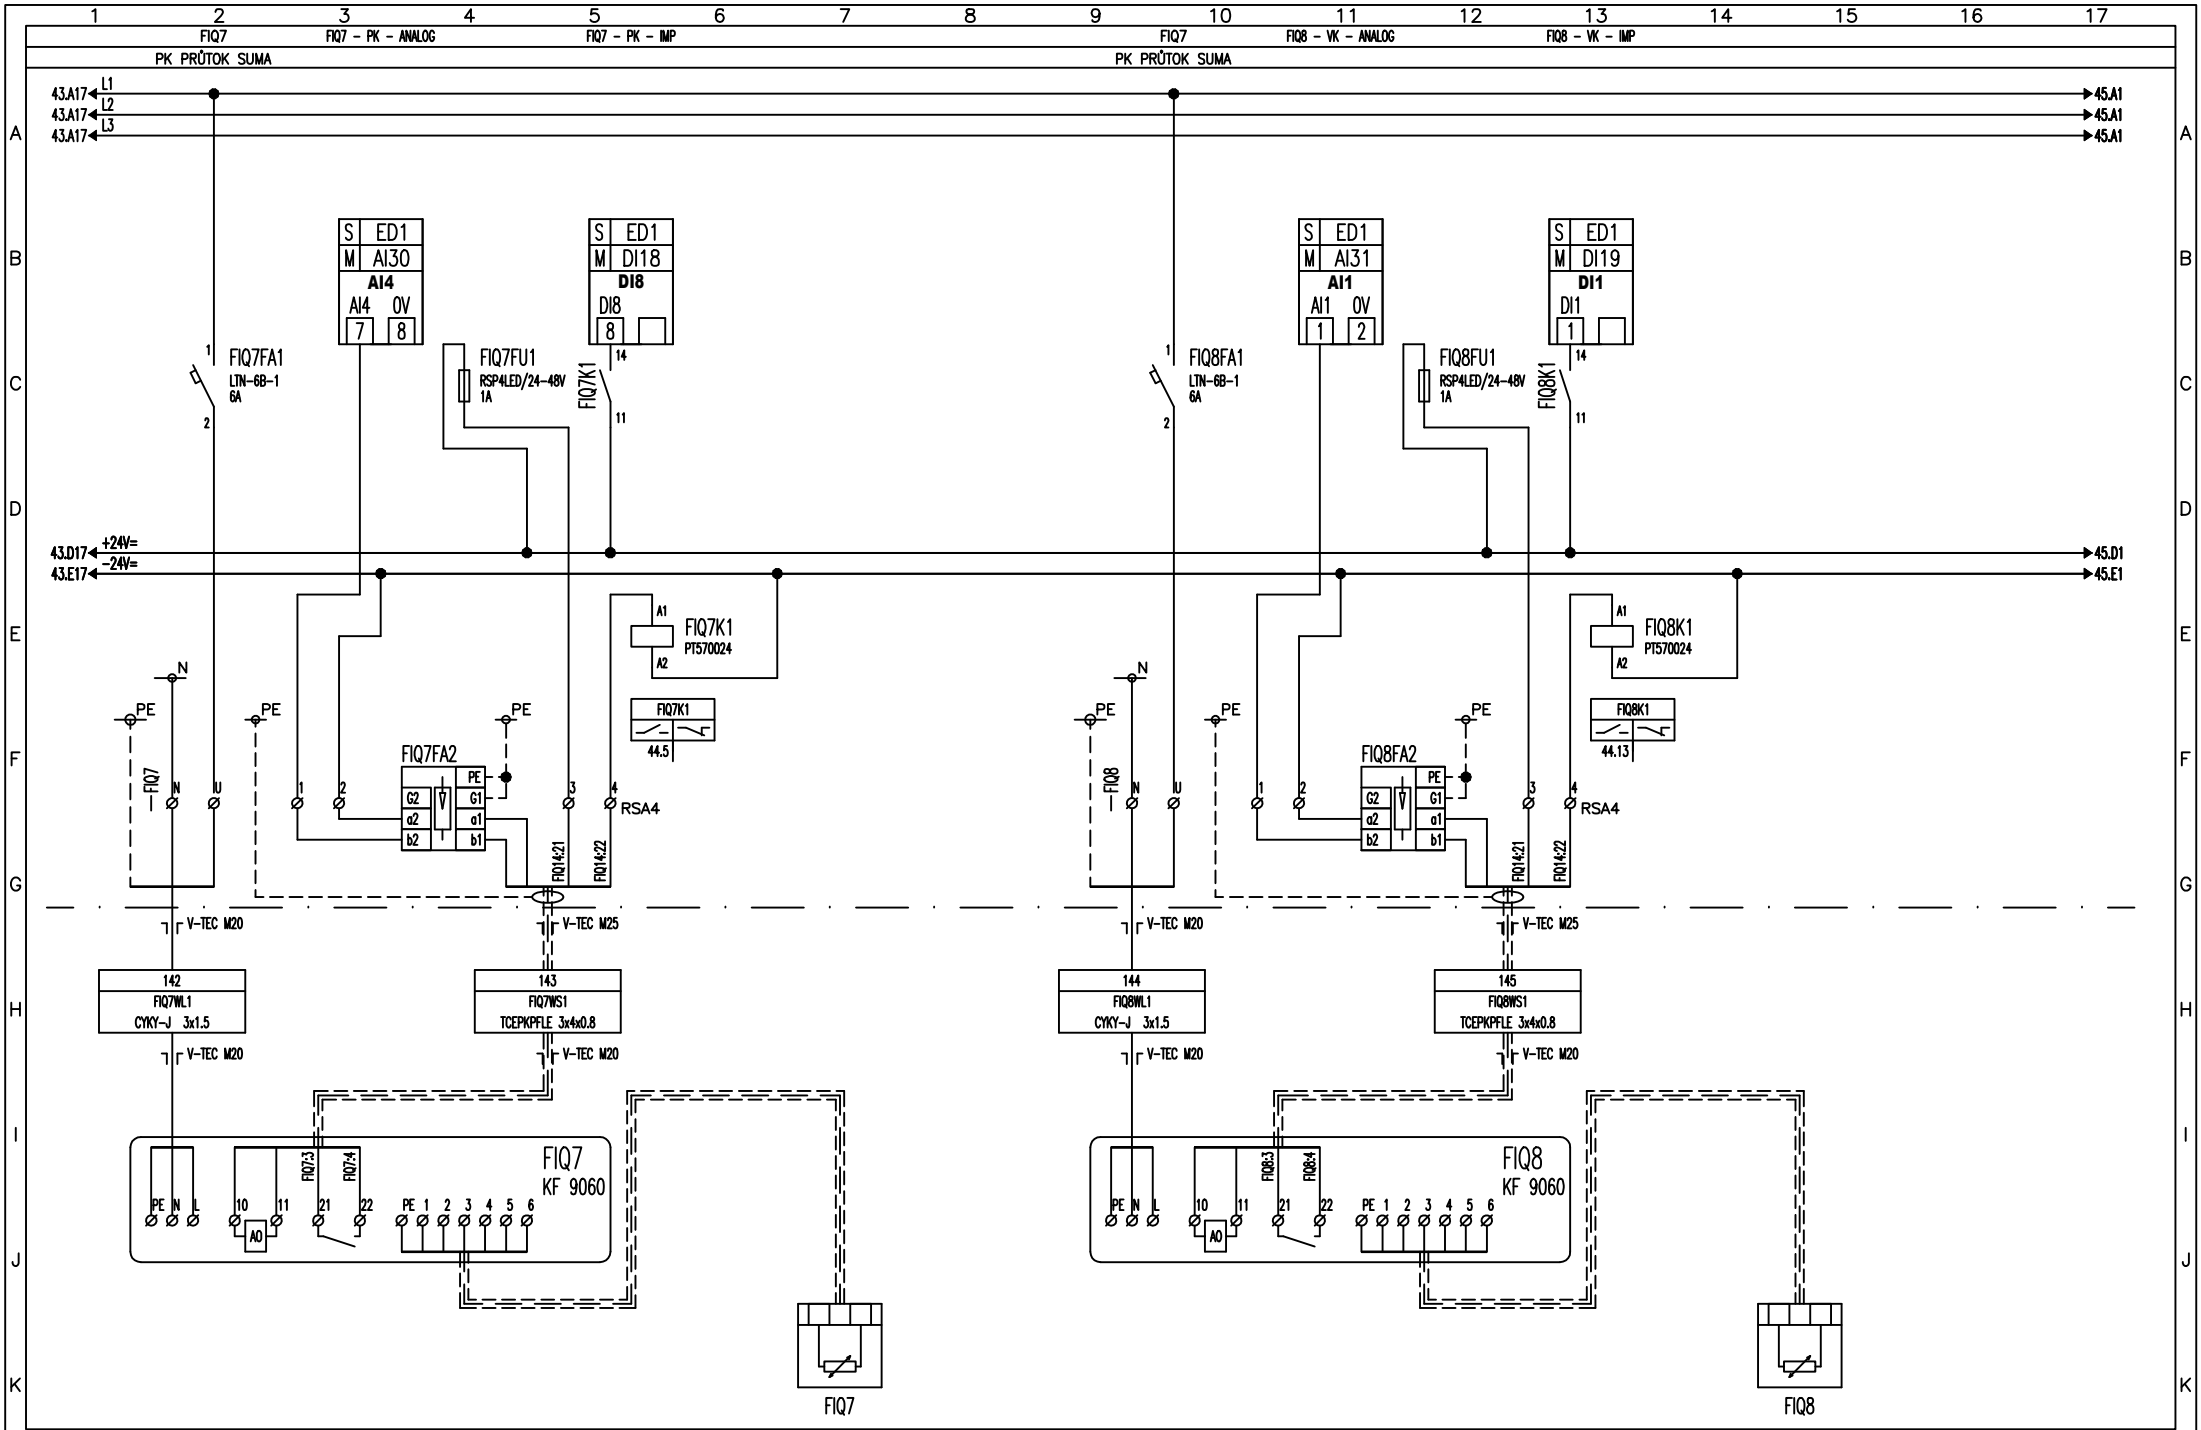

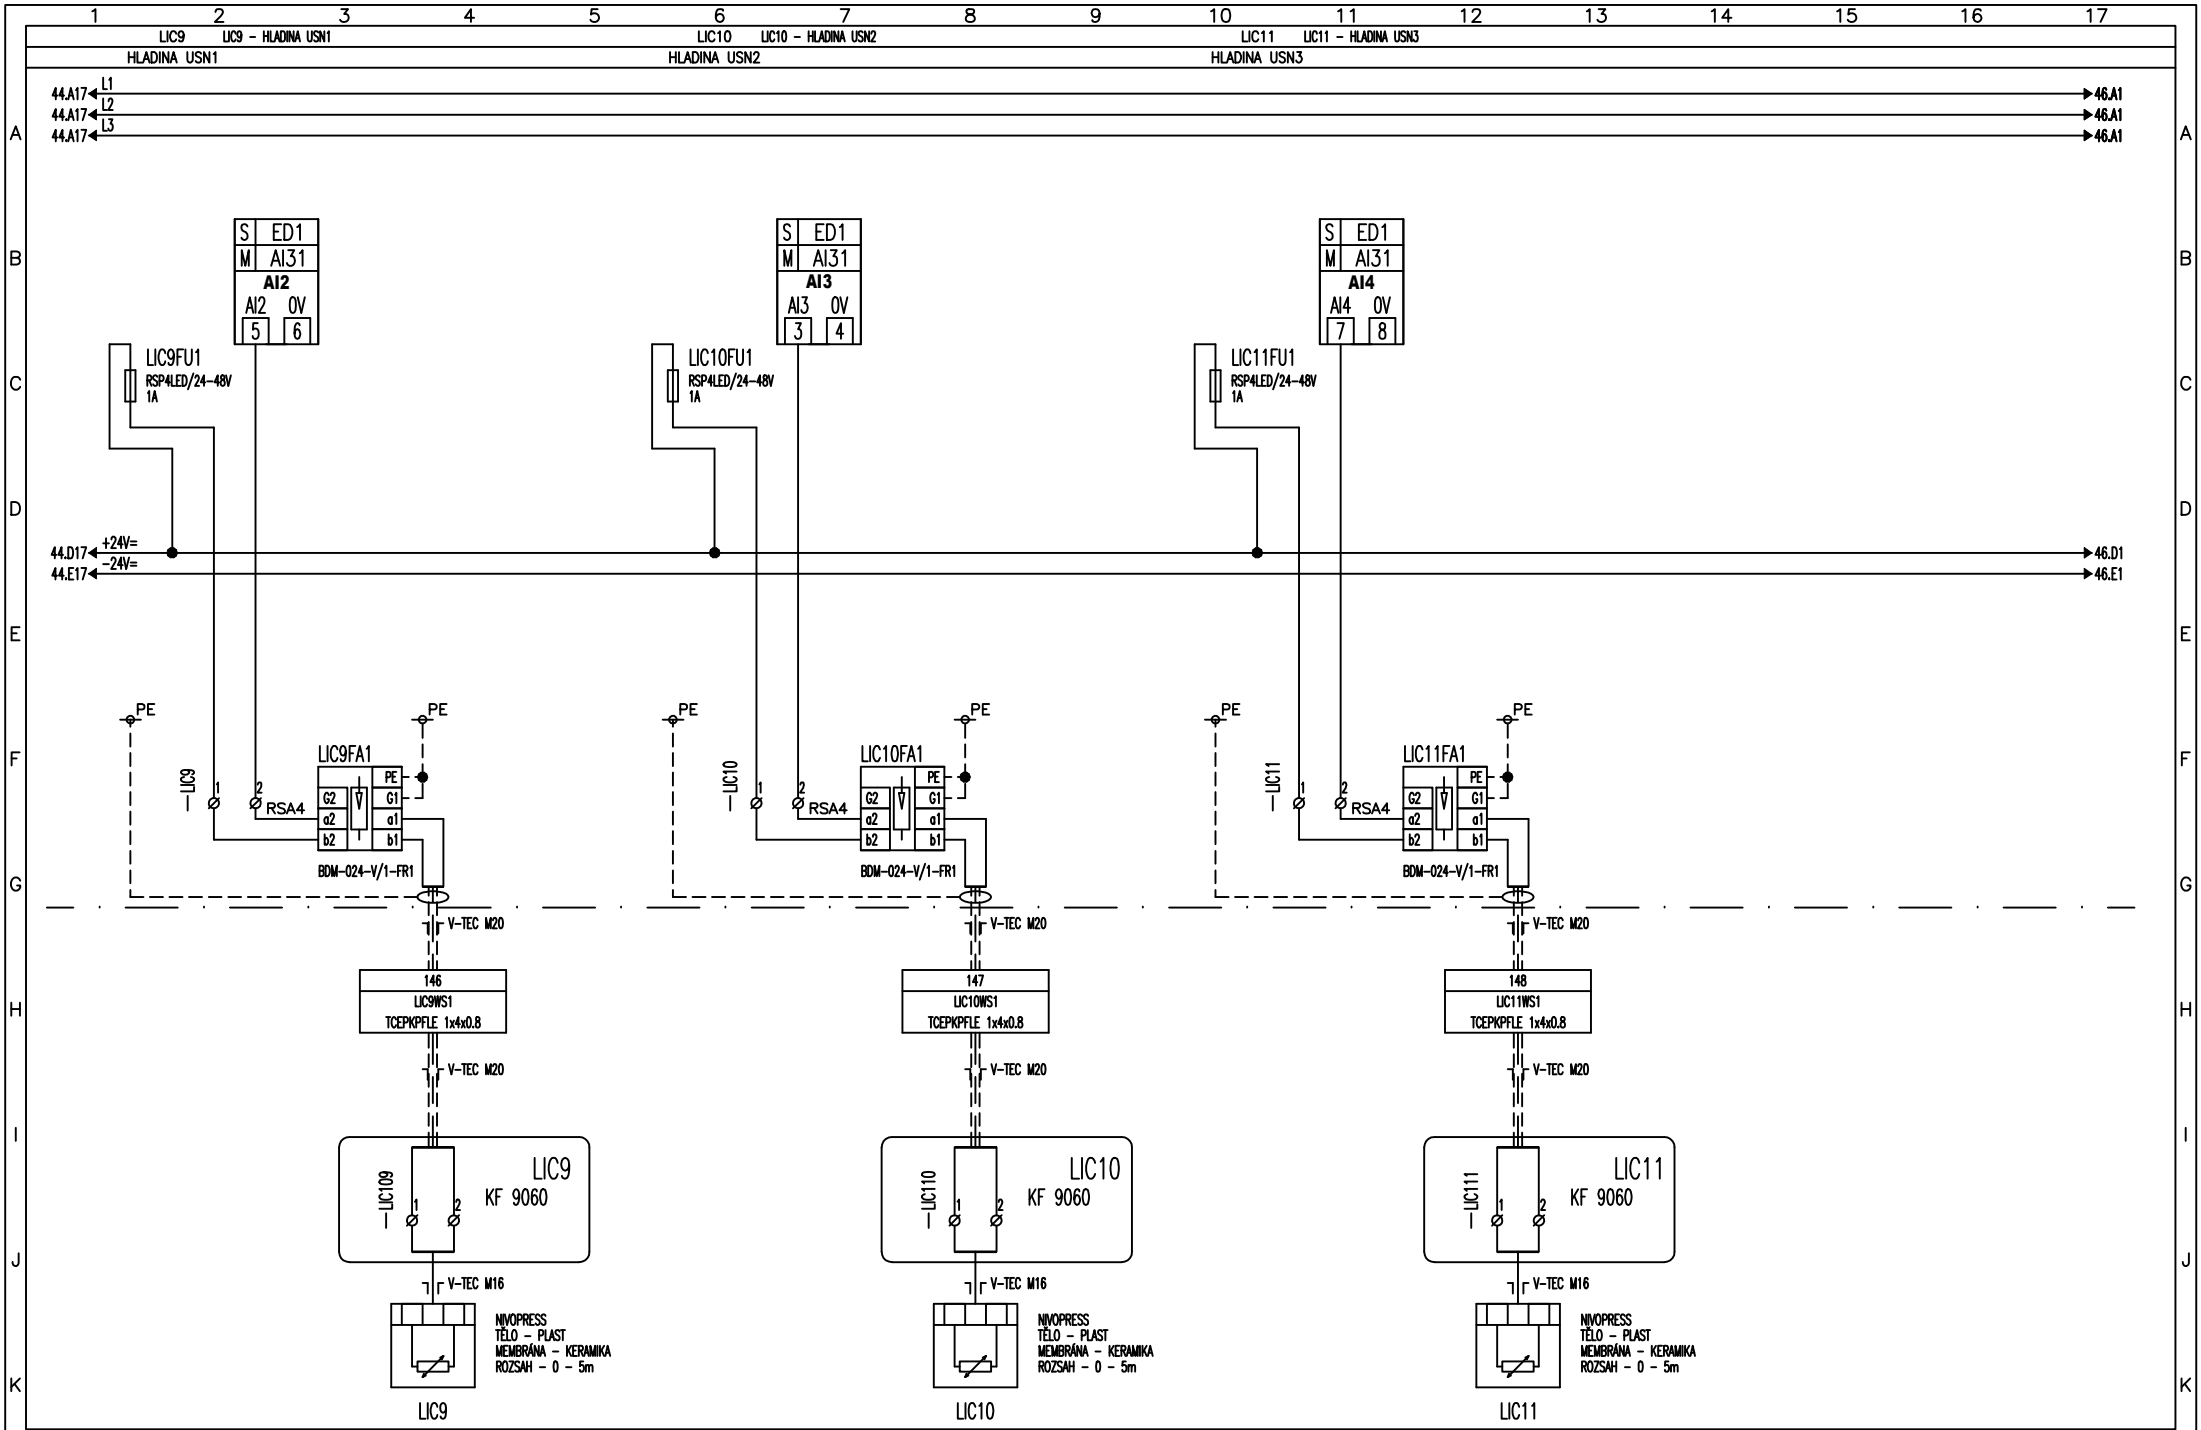

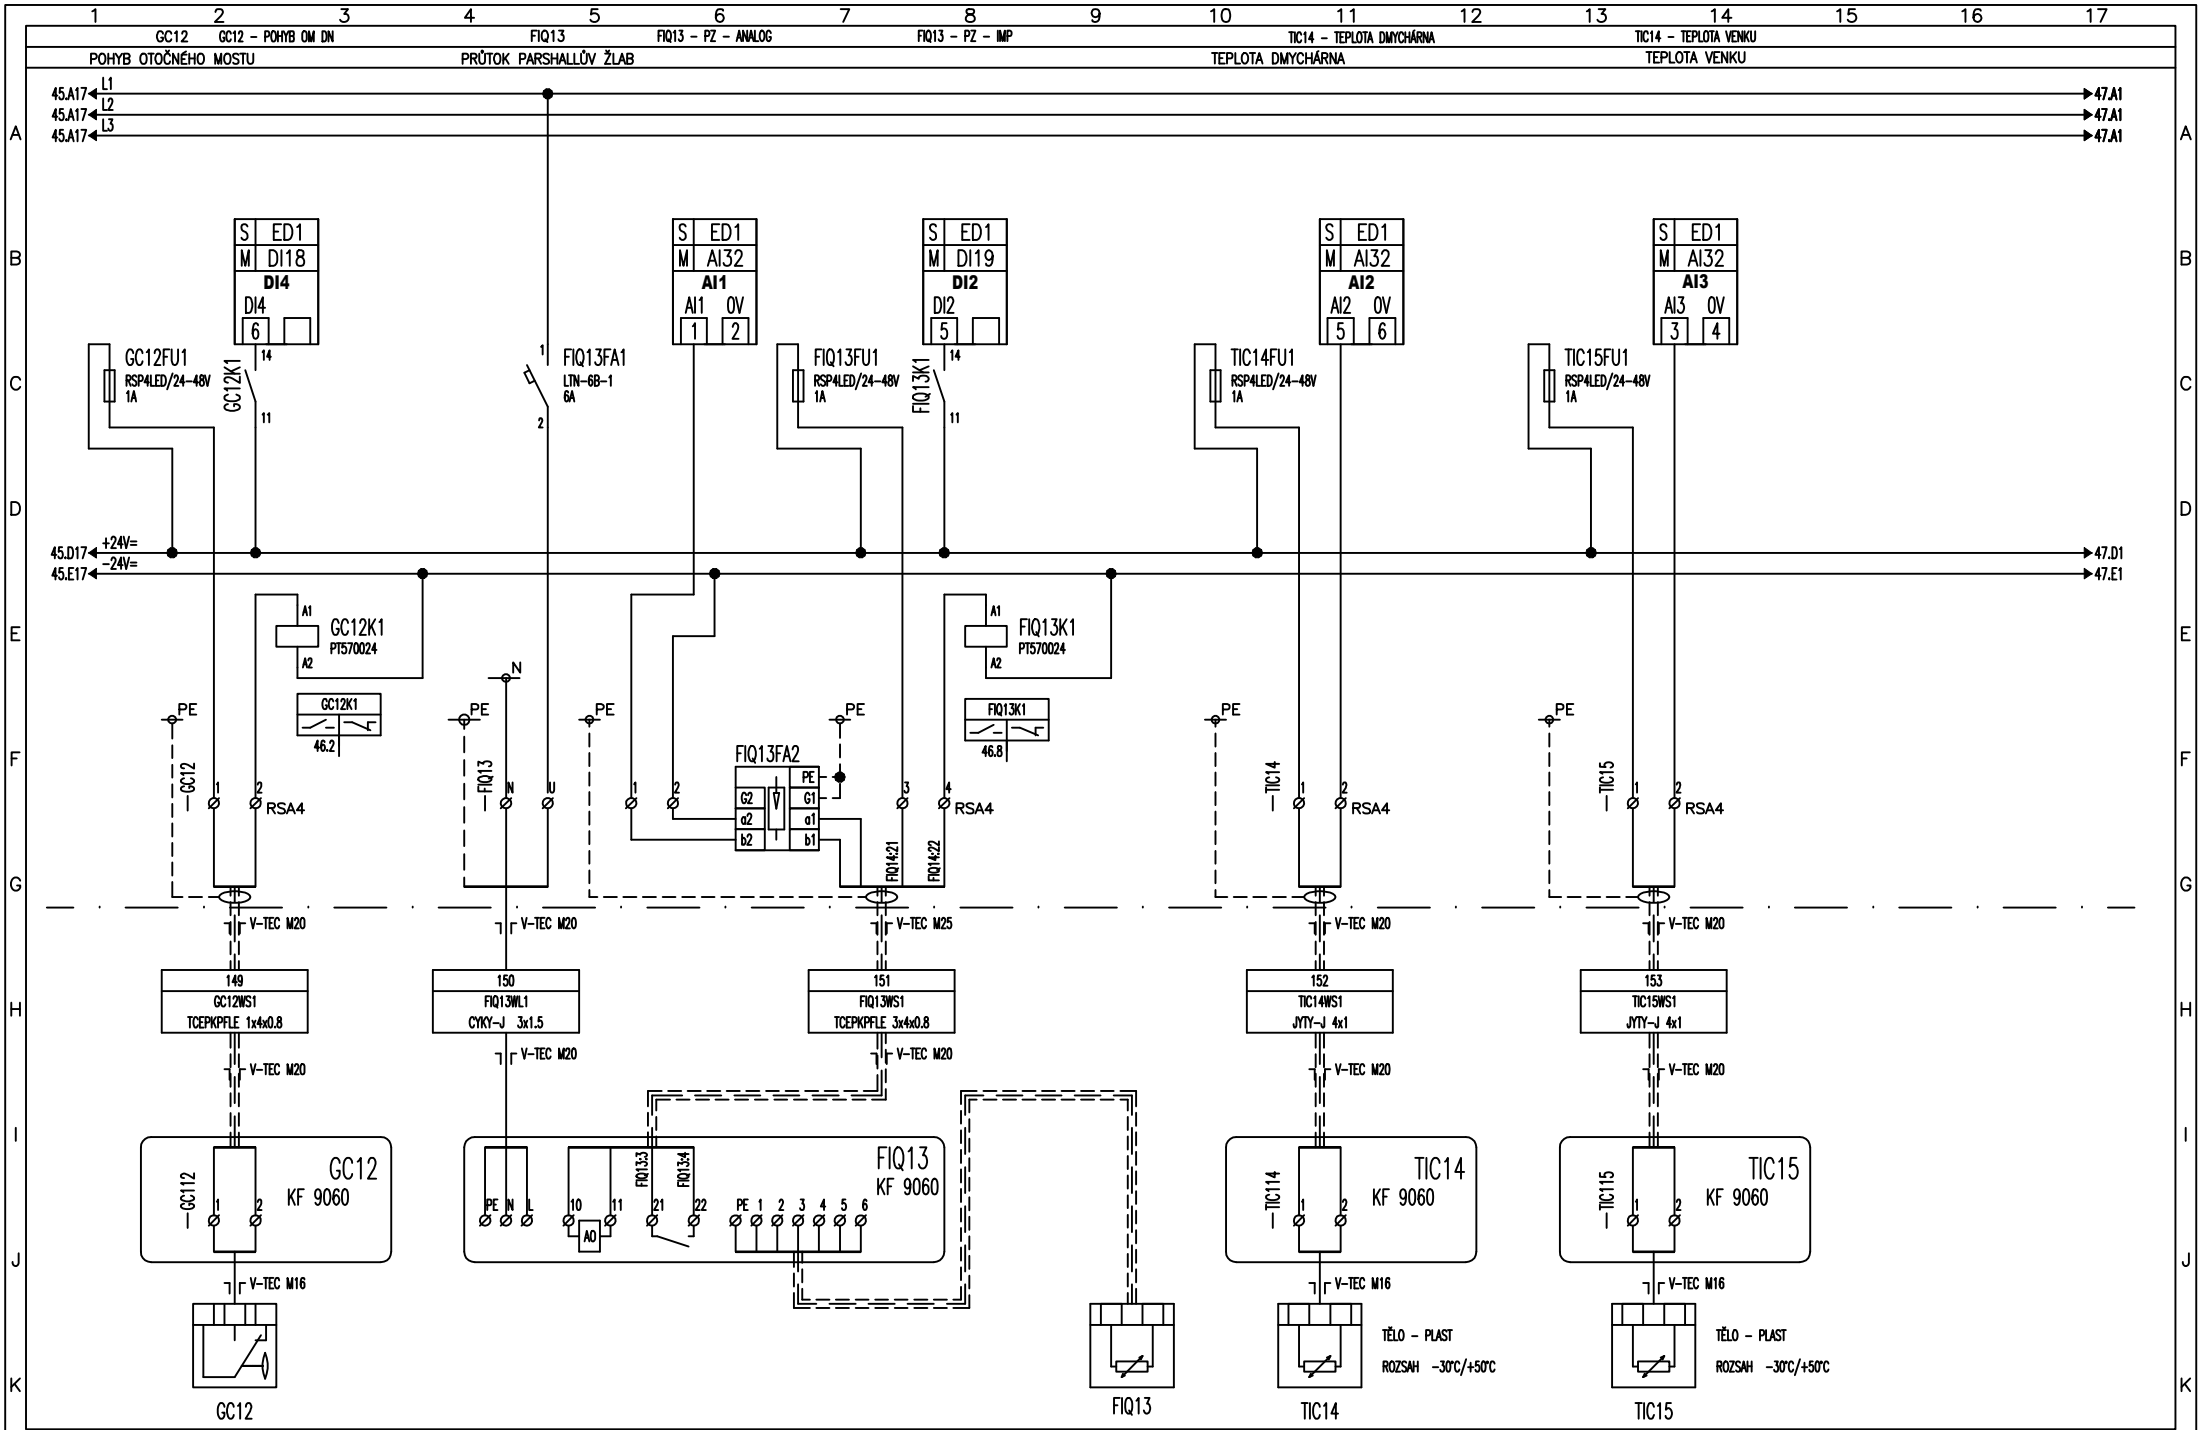


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Vpracoval: Ondřej			AKCE: ČOV Opatov - II etapa  PS 05 - Motorové rozvody, PS 06 - System řízení, PS 07 - Přenos na dispečink, PS 08 - EZS						Investor: Vodovody a kanalizace Třebíč				Zak.číslo: 1309		A.K.:		Listů: 51
Kontroloval: Ing. Vach									Obsah:  Schéma RM1				Změna/Datum:		V.č.:		List:
Datum : 12.11.2024													Měřtko: 1:1		2.2.3		46

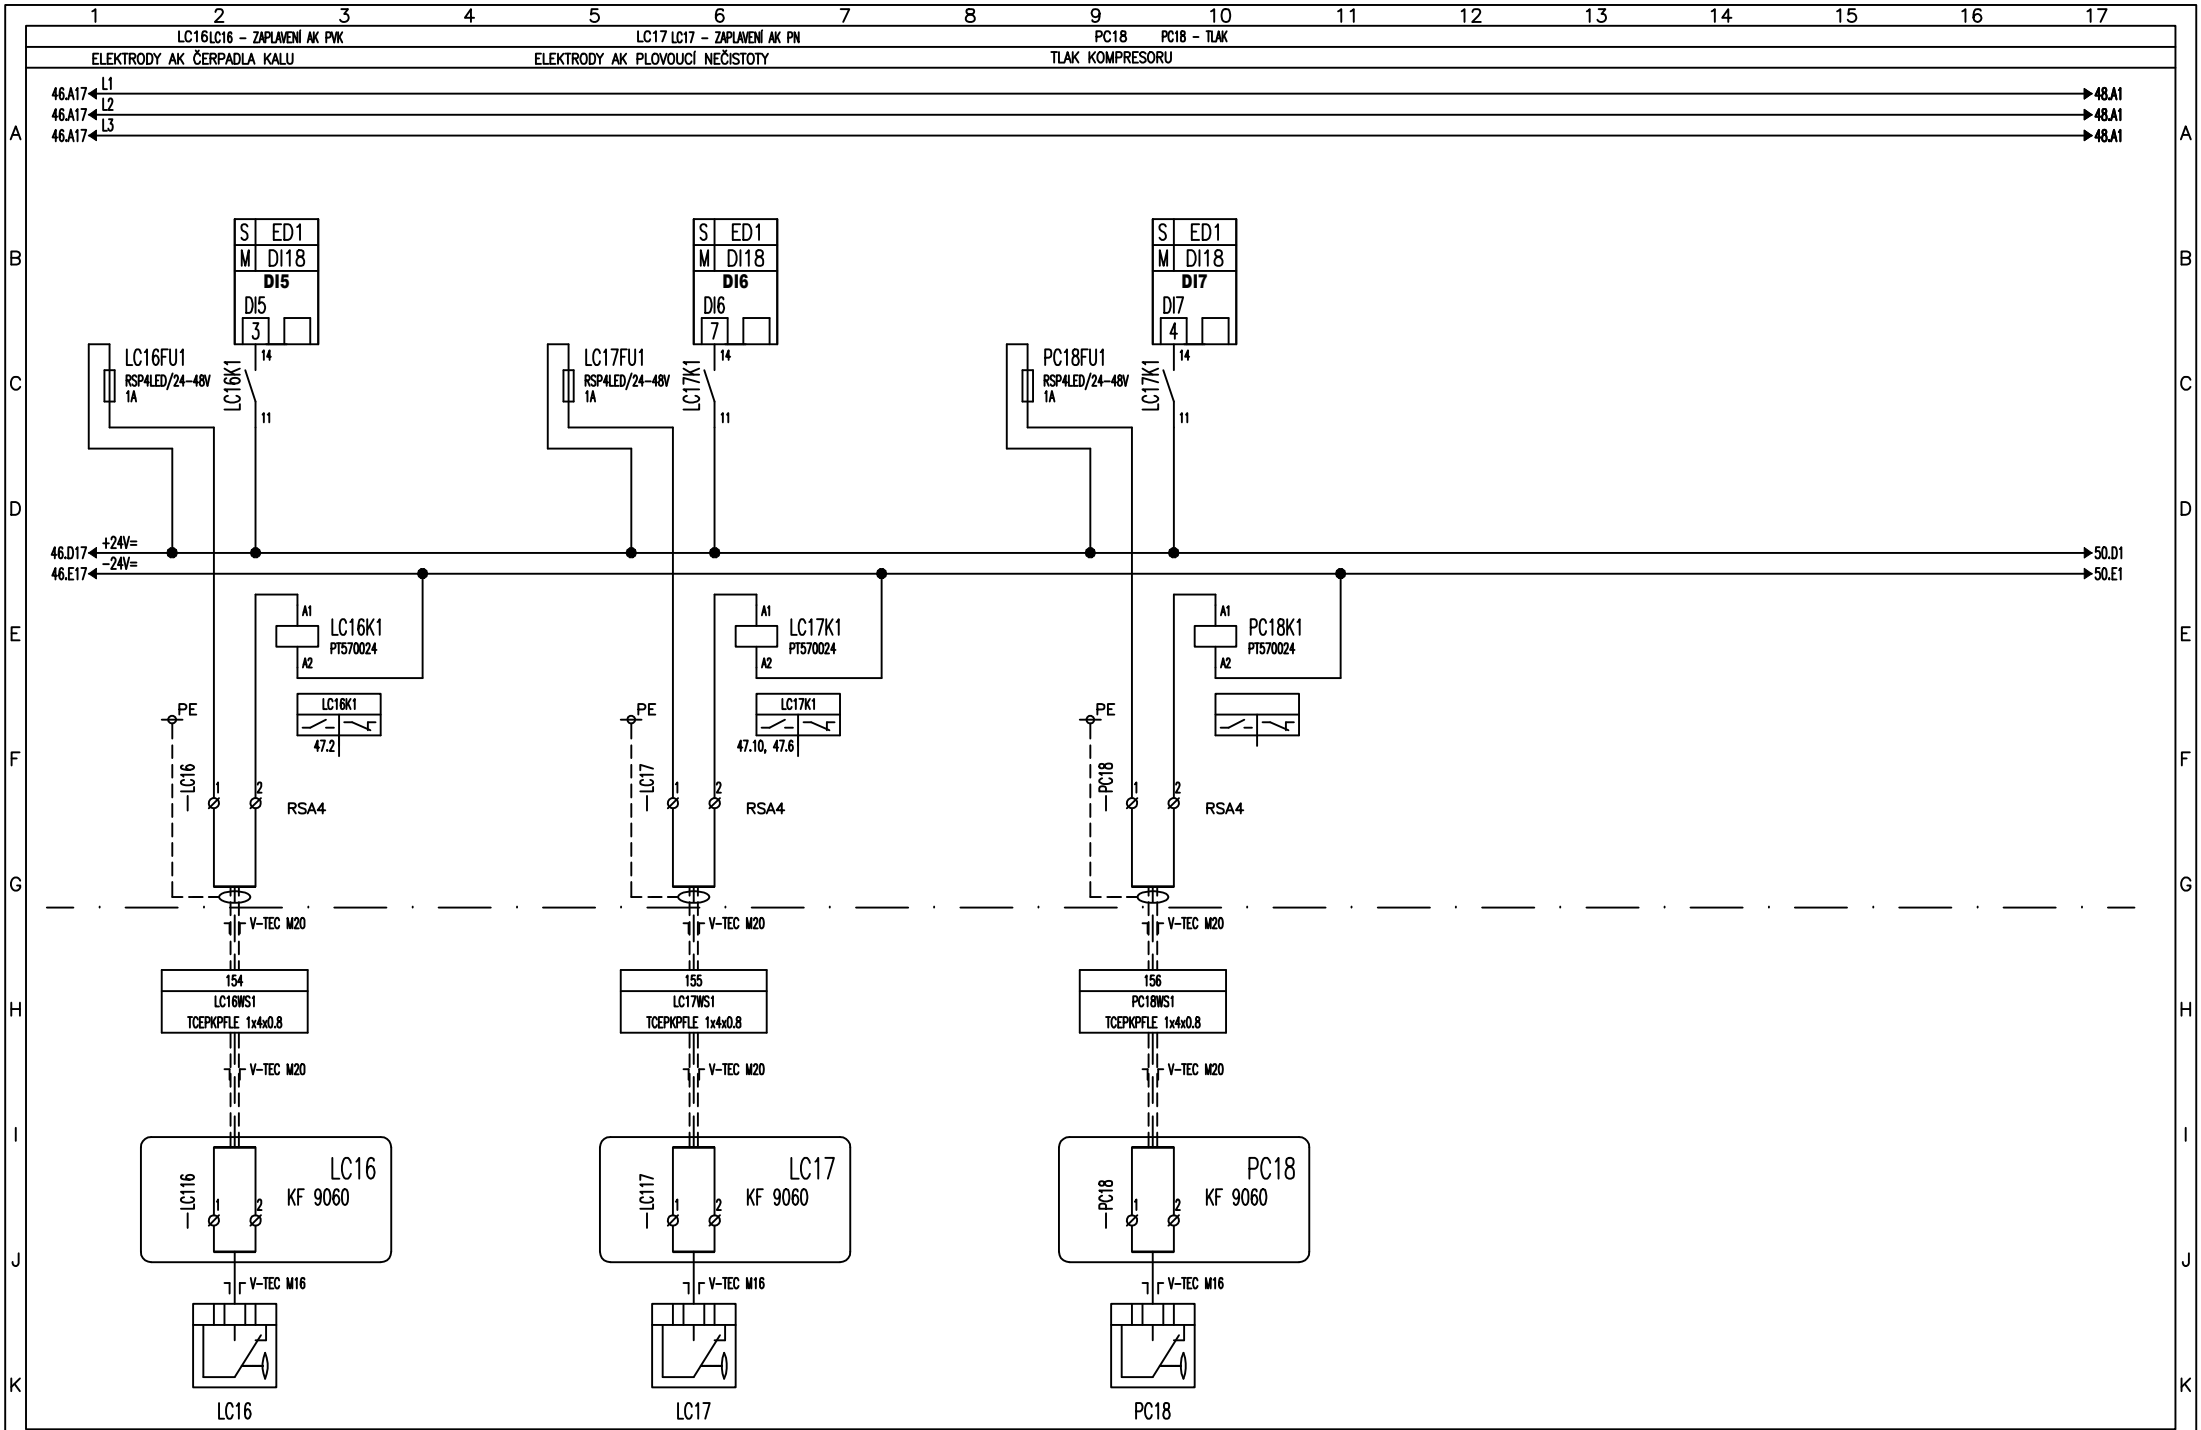





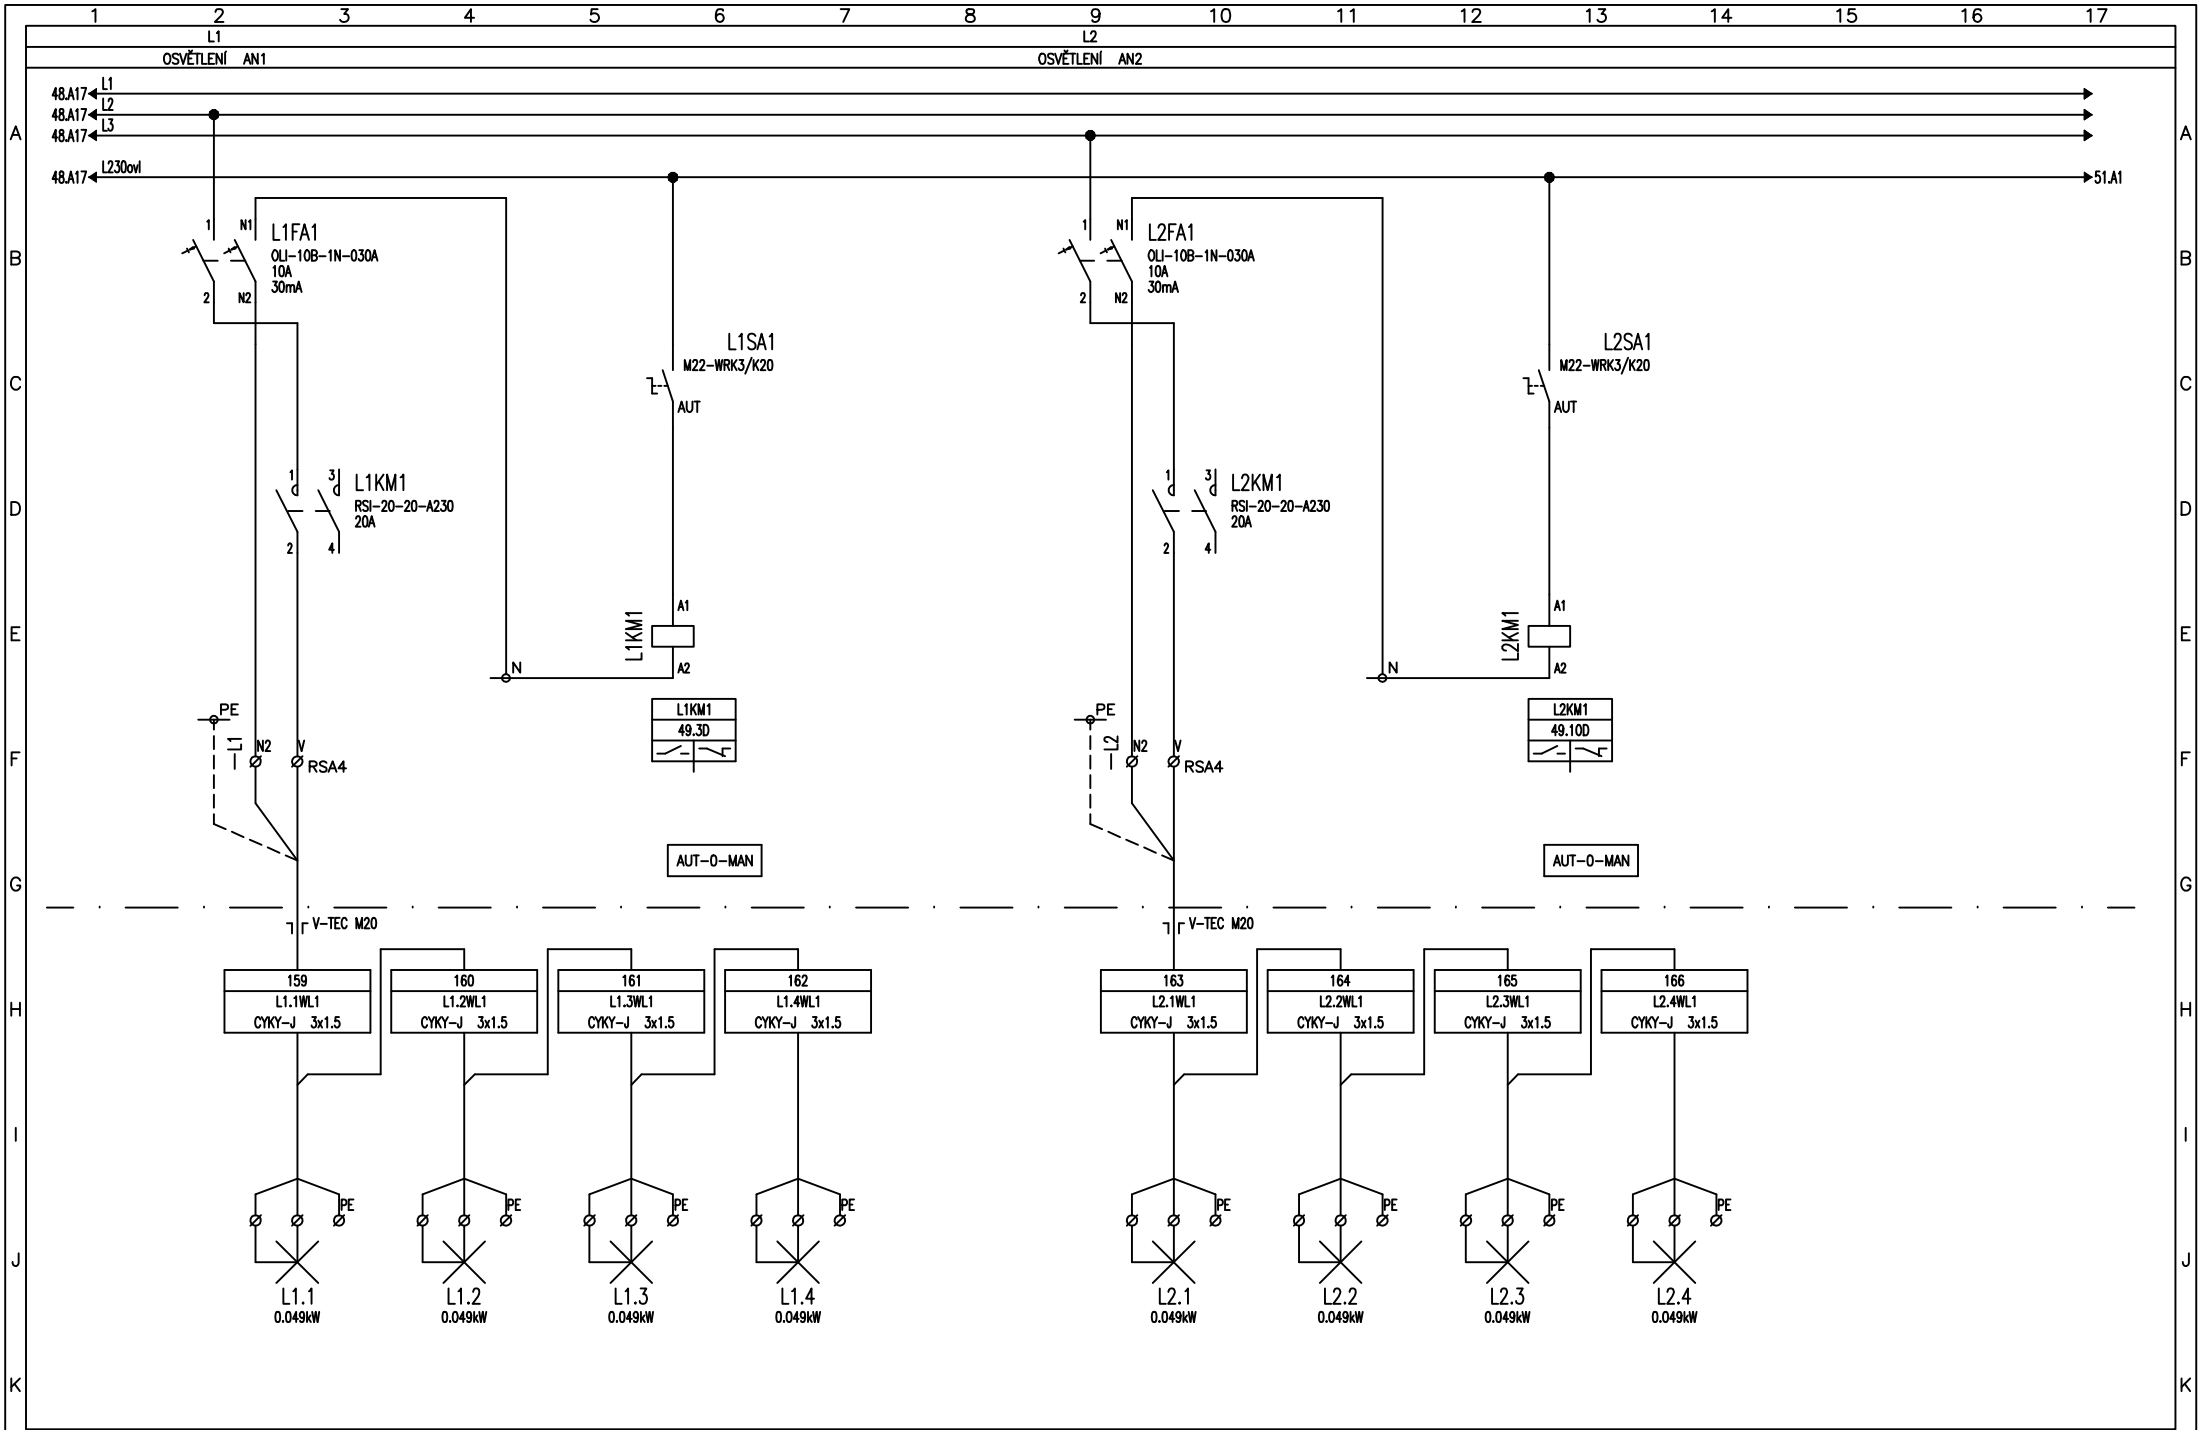

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Vpracoval: Ondřej			AKCE: ČOV Opatov - II etapa  PS 05 - Motorové rozvody, PS 06 - System řízení, PS 07 - Přenos na dispečink, PS 08 - EZS						Investor: Vodovody a kanalizace Třebíč				Zak.číslo: 1309		A.K.:		Listů: 51
Kontroloval: Ing. Vach									Obsah:  Schéma RM1				Změna/Datum:		V.č.:		List:
Datum : 12.11.2024													Měřítko: 1:1		2.2.3		

